



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

**К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА**

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)

ГЛАВА 11 «ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения городского поселения город Благовещенск Республики Башкортостан на период до 2033 года (актуализация на 2024 год)	80417.СТ-ПСТ.000.000
<i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского поселения город Благовещенск Республики Башкортостан на период до 2033 года (актуализация на 2024 год)</i>	
Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1 «Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами»	80417.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2 «Тепловые сети»	80417.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3 «Оценка надежности теплоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.001.003
Приложение 4 «Существующие гидравлические режимы тепловых сетей»	80417.ОМ-ПСТ.001.004
Приложение 5 «Графическая часть»	80417.ОМ-ПСТ.001.005
Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.002.000
Приложение 1 «Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления»	80417.ОМ-ПСТ.002.001
Глава 3 «Электронная модель систем теплоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.003.000
Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	80417.ОМ-ПСТ.004.000
Приложение 1 «Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей»	80417.ОМ-ПСТ.004.001
Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.005.000
Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребля-	80417.ОМ-ПСТ.006.000

Наименование документа	Шифр
ющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»	
Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	80417.ОМ-ПСТ.007.000
Приложение 1 «Графическая часть»	80417.ОМ-ПСТ.007.001
Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	80417.ОМ-ПСТ.008.000
Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.009.000
Глава 10 «Перспективные топливные балансы»	80417.ОМ-ПСТ.010.000
Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.011.000
Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	80417.ОМ-ПСТ.012.000
Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.013.000
Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	80417.ОМ-ПСТ.014.000
Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	80417.ОМ-ПСТ.015.000
Приложение 1 «Графическая часть»	80417.ОМ-ПСТ.015.001
Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.016.000
Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.017.000
Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения»	80417.ОМ-ПСТ.018.000

СОДЕРЖАНИЕ

1	МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ...	7
1.1	Общие положения	7
1.2	Термины и определения.....	9
1.3	Методика расчета надежности теплоснабжения	11
1.4	Основные расчетные зависимости	11
1.5	Порядок расчета	16
1.6	Принятые допущения	18
2	РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОСТИ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА	19
2.1	Анализ результатов расчета показателей надежности теплоснабжения.....	71
2.2	Моделирование аварийного режима при отказе головного участка теплопровода от источника тепловой энергии.....	72

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения	12
Таблица 2.1 – Результаты расчета показателей надежности теплопроводов в зоне действия Приуфимской ТЭЦ	20
Таблица 2.2 – Результаты расчета показателей надежности в зоне действия Приуфимской ТЭЦ.....	65

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 2.1 – Сравнительная оценка средних значений вероятностей безотказной работы потребителей города Благовещенск.....	72
Рисунок 2.2 – Сравнительная оценка средних значений коэффициентов готовности потребителей города Благовещенск	72

1 МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

1.1 Общие положения

Оценка надежности теплоснабжения выполняется в соответствии с пунктом 73 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

Цель расчета – количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей и обоснование необходимых мероприятий по достижению нормативной надежности для каждого потребителя.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до +12 °С;
- промышленных зданий до +8 °С.

Третья категория – прочие потребители.

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы $[P_i]$, коэффициент готовности $[K_i]$, живучести $[Ж]$.

Вероятность безотказной работы $[P_i]$ – способность системы не допускать отказов, приводящих к снижению температуры воздуха в зданиях ниже граничного значения. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать

для:

- источника тепловой энергии $P_{ит} = 0,97$;
- тепловых сетей $P_{тс} = 0,9$;
- потребителя теплоты $P_{пт} = 0,99$;
- СЦТ в целом $P_{сцт} = 0,9 \cdot 0,97 \cdot 0,99 = 0,86$.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;
- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;
- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Коэффициент готовности $[K_j]$ представляет собой вероятность того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода потребителям будет обеспечена подача расчетного количества тепла.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе K_j принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;
- максимально допустимым числом часов готовности для источника тепловой энергии.

1.2 Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтпригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтпригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Дефект – по ГОСТ 15467;

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);
- отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению тем-

температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012. Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины «повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отказам.

В документе не употребляется термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствий его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

1.3 Методика расчета надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности тепловых сетей города Благовещенск проводится с помощью программно-расчетного комплекса ГИС ZuluGIS 8.0 ПРК ZuluThermo в соответствии с «Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов», разработанной ОАО «Газпром промгаз» в 2013 году.

1.4 Основные расчетные зависимости

1. Интенсивность отказов элементов ТС

- Интенсивность отказов теплопровода λ с учетом времени его эксплуатации:

$$\lambda = \lambda^{\text{нач}} \cdot (0,1 \cdot \tau^{\text{экспл}})^{\alpha-1}, 1/(\text{км}\cdot\text{ч}); (1)$$

где $\lambda^{\text{нач}}$ – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

$\tau^{\text{экспл}}$ - продолжительность эксплуатации участка, лет;

α - коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

$$\alpha = \begin{cases} 0,8 & \text{при } 0 < \tau^{\text{пэ}} \leq 3 \\ 1 & \text{при } 3 < \tau^{\text{пэ}} \leq 17 \\ 0,5 \cdot e^{\left(\frac{\tau^{\text{экспл}}}{20}\right)} & \text{при } \tau^{\text{пэ}} > 17 \end{cases}; (2)$$

- Интенсивность отказов единицы запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) принимается равной:

$$\lambda_{\text{зра}} = 2,28 \cdot 10^{-7}, 1/\text{ч};$$

2. Параметр потока отказов элементов ТС:

- Параметр потока отказов участков ТС:

$$\omega = \lambda \cdot L, 1/\text{ч}; (3)$$

где L - длина участка ТС, км;

- Параметр потока отказов ЗРА:

$$\omega_{\text{зра}} = \lambda_{\text{зра}} = 2,28 \cdot 10^{-7}, 1/\text{ч}; (4)$$

3. Среднее время до восстановления элементов ТС

- Среднее время до восстановления участков ТС:

$$z^B = a \cdot [1 + (b + c \cdot L_{\text{сз}}) \cdot d^{1,2}], \text{ч}; (5)$$

где: $L_{\text{сз}}$ - расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Таблица 1.1 –Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

Диаметр теплопровода, м	Диаметр не изменяется		Диаметр изменяется	
	ответвлений нет	ответвления есть	ответвлений нет	ответвления есть
до 0,4 (включительно)	1000	непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м
от 0,4 до 0,6 (включительно)	1500	непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м
от 0,6 до 0,9 (включительно)	3000	непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м)	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м)
более 0,9	5000	непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соот-

Диаметр теплопровода, м	Диаметр не изменяется		Диаметр изменяется	
	ответвлений нет	ответвления есть	ответвлений нет	ответвления есть
		не более 5000 м	диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м)	ветствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м)

- Среднее время до восстановления ЗРА

Время восстановления ЗРА принимается равным времени восстановления теплопровода, так как отказ ЗРА и отказ теплопровода одного и того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление.

4. Интенсивность восстановления элементов ТС:

$$\mu = \frac{1}{z^B}, 1/ч; \quad (6)$$

5. Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

$$p_0 = \left(1 + \sum_{i=1}^N \frac{\omega_i}{\mu_i}\right)^{-1}; \quad (7)$$

где N – число элементов ТС (участков и ЗРА).

6. Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента:

$$p_f = \frac{\omega_f}{\mu_f} \cdot p_0; \quad (8)$$

7. Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:

$$t_{j,f}^B = t^{HP} + \frac{t_j^{BP} - t^{HP} - \bar{q}_{j,f} \cdot (t_j^{BP} - t^{HP})}{e^{\left(\frac{z_f^B}{\beta_j}\right)}} + \bar{q}_{j,f} \cdot (t_j^{BP} - t^{HP}), \text{ } ^\circ\text{C}; \quad (9)$$

где t_j^{BP} - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, $^\circ\text{C}$;

t^{HP} - расчетная для отопления температура наружного воздуха, $^\circ\text{C}$;

$q_{j,f}$ – часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при t^{HP} ;

q_j^p – расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при t^{HP} , Гкал/ч;

$\bar{q}_{j,f} = \frac{q_{j,f}}{q_j^p}$ – относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при t^{HP} ;

z_f^B - время восстановления f-го элемента ТС, ч;

β_j - коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

8. Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

$$K_j = p_0 + \sum_{f \in F_j} p_f, \quad (10)$$

где: F_j - множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

9. Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

$$P_j = e^{-[p_0 \cdot \sum_f (\omega_f \tau_{j,f}^{пав})]}, \quad (11)$$

где $\tau_{j,f}^{пав}$ – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха t^H ниже $t_{j,f}^{пав}$ - температуры наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента z_f^B равно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения $t_{j,min}^B$.

С помощью величин $t_{j,f}^{пав}$ и $\tau_{j,f}^{пав}$ выделяется доля отопительного сезона, в течение которой выход в аварию f-го элемента влияет на величину P_j .

- Температура наружного воздуха $t_{j,f}^{пав}$, при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя

При $\bar{q}_{j,f} = 0$ (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):

$$t_{j,f}^{пав} = \frac{t_j^{BP} - t_{j,min}^B \cdot e^{\left(\frac{z_f^B}{\beta_j}\right)}}{1 - e^{\left(\frac{z_f^B}{\beta_j}\right)}}; \quad (12)$$

При $\bar{q}_{j,f} > 0$:

$$t_{j,f}^{пав} = \frac{t_j^{BP} - \bar{q}_{j,f} (t_j^{BP} - t^{HP}) - (t_{j,min}^B - \bar{q}_{j,f} (t_j^{BP} - t^{HP})) \cdot e^{\left(\frac{z_f^B}{\beta_j}\right)}}{1 - e^{\left(\frac{z_f^B}{\beta_j}\right)}}; \quad (12a)$$

Здесь $t_{j\min}^B$ - минимально допустимая температура воздуха в здании j -го потребителя, $^{\circ}\text{C}$.

Численные значения коэффициентов тепловой аккумуляции зданий различных типов принимаются в соответствии с рекомендациями МДС 41-6.2000.

Расчетные температуры воздуха в зданиях принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 [15], $t_{j\min}^B$ - по СНиП 41-02-2003 (п. 4.2).

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология».

- Правила определения $\tau_{j,f}^{\text{пав}}$ - числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже $t_{j,f}^{\text{пав}}$

Если $t_{j,f}^{\text{пав}}$ оказывается равной или выше $+8^{\circ}\text{C}$ (начало отопительного сезона), это означает, что отказ f -го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j -го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (11) величина $\tau_{j,f}^{\text{пав}}$ берется равной продолжительности отопительного периода.

Если $t_{j,f}^{\text{пав}}$ оказывается равной $t^{\text{HP}}+\delta$, в формуле (11) $\tau_{j,f}^{\text{пав}}$ берется равной числу часов стояния температуры наружного воздуха ниже t^{HP} .

Если $t_{j,f}^{\text{пав}}$ оказывается ниже $t^{\text{HP}}+\delta$, отказ f -го элемента не влияет на теплоснабжение j -го потребителя и в формуле (11) $\tau_{j,f}^{\text{пав}} = 0$.

Если $t^{\text{HP}} < t_{j,f}^{\text{пав}} < +8^{\circ}\text{C}$, то $0 < \tau_{j,f}^{\text{пав}} < \tau^{\text{OT}}$ и значение $\tau_{j,f}^{\text{пав}}$ определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера):

$$\tau_{j,f}^{\text{пав}} = \tau^{\text{ХОЛ}} + (\tau^{\text{OT}} - \tau^{\text{ХОЛ}}) \cdot \left(\frac{t_{j,f}^{\text{пав}} - t^{\text{HP}}}{8 - t^{\text{HP}}} \right)^{\frac{t^{\text{H CP}} - t^{\text{HP}}}{8 - t^{\text{HP}}}}, \quad (13)$$

где: $\tau^{\text{ХОЛ}}$ - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч;

τ^{OT} - продолжительность отопительного периода, ч;

$t^{\text{H CP}}$ - средняя за отопительный период температура наружного воздуха, $^{\circ}\text{C}$.

10. Средний суммарный недоотпуск теплоты j -му потребителю в течение отопительного периода:

$$Q_j^- = \left(g_j^p - \sum_{f \in I} p_f g_{j,f} \right) \cdot (\tau_1^p - \tau_2^p) \cdot \frac{t_j^{BP} - t^{H\text{CP}}}{t_j^{BP} - t^{HP}} \cdot \tau^{\text{OT}} \cdot 10^{-3}, \frac{\text{Гкал}}{\text{от.период}}; \quad (14)$$

где g_j^p – расчетный при t^{HP} часовой расход теплоносителя у j -го потребителя, т/ч;

$g_{j,f}$ – часовой расход теплоносителя у j -го потребителя при отказе f -го элемента, т/ч;

τ_1^p и τ_2^p – расчетные (при t^{HP}) температуры воды в подающей и обратной магистралях ТС, °С.

1.5 Порядок расчета

Расчет показателей надежности теплоснабжения потребителей производится в следующем порядке.

1. При наличии статистических данных об отказах они заносятся в базы данных электронной модели схемы теплоснабжения, производится обработка статистики, на основе которой определяется интенсивность отказов теплопроводов λ .
2. Если статистические данные отсутствуют, по выражениям (1) и (2) определяется интенсивность отказов λ для теплопроводов и ЗРА. Значение $\lambda^{\text{нач}}$ для теплопроводов принимается равным $5,7 \cdot 10^{-6}$ 1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год). Значение $\lambda^{\text{нач}}$ для ЗРА принимается равным $2,28 \cdot 10^{-7}$ 1/ч или 0,002 1/год.
3. При наличии статистических данных о времени восстановления теплоснабжения при отказах участков ТС они заносятся в базы данных электронной модели схемы теплоснабжения, производится обработка статистики, на основе которой определяется среднее время восстановления отказавших участков в зависимости от их диаметра.
4. При отсутствии статистических данных о времени восстановления теплоснабжения при отказах участков ТС с помощью формулы (5) определяется среднее время до восстановления участков ТС – в зависимости от их диаметров и расстояний между СЗ.
5. Для последующих расчетов должны быть учтены все предложения по реконструкции и (или) модернизации теплопроводов.

6. В соответствии с (3) и (4) определяются параметры потока отказов участков ТС и ЗРА, 1/ч.
7. По выражению (6) рассчитываются интенсивности восстановления элементов ТС (участков и задвижек).
8. В соответствии с (7) и (8) определяются: вероятность рабочего состояния ТС и вероятности ее состояний, соответствующие отказам элементов.
9. Для расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей вычисленным вероятностям состояний сети необходимо поставить в соответствие количество тепловой энергии, подаваемой каждому потребителю в этих состояниях, т.е. определить подачу теплоносителя и подачу теплоты (абсолютные и относительные) каждому потребителю при выходе в аварию каждого из элементов ТС.

Если ТС тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из строя одного из элементов ТС полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается.

В ТС, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию, характеризуемому выходом из строя того или иного элемента кольцевой части сети, соответствует свой уровень подачи тепловой энергии потребителям. Для его определения производится моделирование отказов элементов и расчет соответствующих им гидравлических режимов.

Расчеты выполняются с помощью математических моделей потокораспределения, реализованных в программно-расчетном комплексе ГИС Zulu ПРК ZuluThermo. Моделирование послеаварийных ситуаций производится для двухлинейной расчетной схемы путем автоматического поочередного исключения элементов ТС.

10. На основе расчетов послеаварийных гидравлических режимов составляются матрицы относительных расходов теплоносителя у потребителей в этих режимах (по отношению к расчетному) и соответствующих им температуры воздуха в зданиях в конце периода восстановления теплоснабжения ($t_{j,f}^B$), вычисляемых по зависимости (9).
11. По формулам (12) или (12а) определяются температуры наружного воздуха $t_{j,f}^H$,

при которых время восстановления f -го элемента равно временному резерву j -го потребителя и определяется число часов стояния этих температур по зависимости (13).

12. По зависимости (10) определяются коэффициенты готовности системы к обеспечению расчетного теплоснабжения каждого потребителя.
13. В соответствии с (11) рассчитываются вероятности безотказного теплоснабжения потребителей в течение отопительного периода.
14. Проверяется выполнение требований (п.1.1) к надежности теплоснабжения потребителей и, если они удовлетворяются, задача решена.
15. Если расчетные значения показателей надежности для существующего состояния не соответствуют нормативным требованиям, тогда разрабатываются рекомендации по обеспечению надежности теплоснабжения потребителей.

1.6 Принятые допущения

1. Рассматривается марковский стационарный процесс смены состояний ТС с простым пуассоновским распределением потока отказов
2. Вероятность одновременного возникновения двух отказов не учитывается, так как она пренебрежимо мала (на три-четыре порядка меньше вероятности возникновения одного отказа).
3. Принимается, что при восстановлении отказавшего элемента ТС отказы других элементов ТС не происходят.
4. При наличии статистических данных об отказах элементов используются характеристики надежности, полученные на основе обработки статистики. Для получения обоснованных результатов выборки должны обладать соответствующей однородностью, полнотой и значимостью.
5. Если статистические данные по отказам не используются, расчет интенсивности отказов теплопроводов и ЗРА с учетом времени их эксплуатации производится по зависимостям распределения Вейбулла.

2 РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОСТИ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА

Расчет показателей надежности выполнен в соответствии с вариантами развития систем теплоснабжения, изложенными в книге «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского поселения города Благовещенск Республики Башкортостан на период до 2033 года (актуализация на 2024 год) Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения» на конец планируемого периода по разработке схемы теплоснабжения. Для расчета были учтены предложения по реконструкции, техническому перевооружению и новому строительству тепловых сетей, указанные в Главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Ниже приведены результаты расчета показателей надежности в зоне действия Приуфимской ТЭЦ.

Результаты расчета по отказам участков тепловых сетей и среднего времени восстановления отказавших участков приведены в таблице 2.1.

В таблице 2.2 представлены результаты расчета вероятности безотказной работы и коэффициента готовности в зоне действия Приуфимской ТЭЦ.

Таблица 2.1 – Результаты расчета показателей надежности теплопроводов в зоне действия Приуфимской ТЭЦ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
Приуфимская ТЭЦ	СТ-БРТС-1	1,00	600	Надземная	54	6,84	0,1461	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
СТ-БРТС-1	СТ-БРТС-8	76,00	600	Надземная	54	6,84	0,1461	2,26E-05	0,0000017	0,0000117
СТ-БРТС-8	СТ-БРТС-17	78,00	600	Надземная	54	6,84	0,1461	2,26E-05	0,0000018	0,0000120
СТ-БРТС-17	СТ-БРТС-27	86,00	600	Надземная	54	6,84	0,1461	2,26E-05	0,0000019	0,0000132
СТ-БРТС-27	СТ-БРТС-38	131,00	600	Надземная	54	6,84	0,1461	2,26E-05	0,0000030	0,0000202
СТ-БРТС-38	СТ-БРТС-52	121,00	600	Надземная	54	6,84	0,1461	2,26E-05	0,0000027	0,0000186
СТ-БРТС-52	СТ-БРТС-66	126,00	600	Надземная	54	6,84	0,1461	2,26E-05	0,0000028	0,0000194
СТ-БРТС-66	СТ-БРТС-80	123,00	600	Надземная	54	6,84	0,1461	2,26E-05	0,0000028	0,0000189
СТ-БРТС-80	СТ-БРТС-93	138,00	600	Надземная	54	6,84	0,1461	2,26E-05	0,0000031	0,0000212
СТ-БРТС-93	СТ-БРТС-94	6,00	600	Надземная	54	6,84	0,1461	2,26E-05	0,0000001	0,0000009
СТ-БРТС-106	СТ-БРТС-111	51,00	600	Надземная	54	6,84	0,1461	2,26E-05	0,0000012	0,0000078
СТ-БРТС-106	СТ-БРТС-2.3	20,00	400	Надземная	55	5,98	0,1673	2,26E-05	0,0000005	0,0000027
СТ-БРТС-2.3	СТ-БРТС-2.10	65,00	400	Надземная	55	5,98	0,1673	2,26E-05	0,0000015	0,0000087
СТ-БРТС-2.10	СТ-БРТС-2.17	42,00	400	Надземная	55	5,98	0,1673	2,26E-05	0,0000009	0,0000056
СТ-БРТС-2.17	СТ-БРТС-2.27	63,00	400	Надземная	55	5,98	0,1673	2,26E-05	0,0000014	0,0000085
СТ-БРТС-2.27	СТ-БРТС-2.31	28,00	300	Надземная	55	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000006	0,0000035
СТ-БРТС-2.31	СТ-БРТС-2.36	10,00	300	Надземная	55	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000002	0,0000013
СТ-БРТС-2.43	СТ-БРТС-2.56	98,00	300	Надземная	55	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000022	0,0000123
СТ-БРТС-2.56	СТ-БРТС-2.57	7,00	300	Надземная	55	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000002	0,0000009
СТ-БРТС-2.74	СТ-БРТС-2.76	10,00	300	Надземная	55	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000002	0,0000013
СТ-БРТС-2.95	СТ-БРТС-2.115	150,00	300	Надземная	55	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000034	0,0000188
СТ-БРТС-2.115	СТ-БРТС-2.135	150,00	300	Надземная	55	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000034	0,0000188
СТ-БРТС-2.135	СТ-БРТС-2.146	70,00	300	Надземная	55	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000016	0,0000088
СТ-БРТС-2.146	СТ-БРТС-2.155	56,00	300	Надземная	55	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000013	0,0000070
СТ-БРТС-2.155	СТ-БРТС-2.175	150,00	300	Надземная	55	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000034	0,0000188
СТ-БРТС-2.175	СТ-БРТС-2.193	147,00	300	Надземная	55	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000033	0,0000184
СТ-БРТС-2.193	СТ-БРТС-2.213	150,00	300	Надземная	55	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000034	0,0000188
СТ-БРТС-2.213	СТ-БРТС-2.219	39,00	300	Надземная	55	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000009	0,0000049
СТ-БРТС-2.219	СТ-БРТС-2.230	70,00	300	Надземная	55	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000016	0,0000088

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
СТ-БРТС-2.230	СТ-БРТС-2.235	56,00	300	Надземная	55	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000013	0,0000070
СТ-БРТС-2.240	СТ-БРТС-2.251	79,00	300	Надземная	55	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000018	0,0000099
СТ-БРТС-2.251	СТ-БРТС-2.263	86,00	300	Надземная	55	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000019	0,0000108
СТ-БРТС-2.263	СТ-БРТС-2.268	37,00	300	Надземная	55	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000008	0,0000046
СТ-БРТС-2.268	СТ-БРТС-2.280	91,00	300	Надземная	55	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000021	0,0000114
СТ-БРТС-2.280	СТ-БРТС-2.294	90,00	300	Надземная	55	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000020	0,0000113
СТ-БРТС-2.294	СТ-БРТС-2.296	17,00	300	Надземная	55	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000004	0,0000021
СТ-БРТС-2.308	СТ-БРТС-2.313	31,00	300	Надземная	55	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000007	0,0000039
СТ-БРТС-2.313	ЦТП БЗЖБК	1,00	200	Надземная	55	5,20	0,1923	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ТК-БРТС-жд18/1	ТК-БРТС-тех-е18/1	33,00	200	Подземная	41	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000007	0,0000053
СТ-БРТС-38	ООО "Перекресток"	1,00	150	Надземная	44	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
СТ-БРТС-111	СТ-БРТС-124	105,00	600	Надземная	54	6,84	0,1461	2,26E-05	0,0000024	0,0000162
СТ-БРТС-2.36	СТ-БРТС-2.43	97,00	300	Надземная	55	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000022	0,0000122
СТ-БРТС-2.36	ПТУ-№9	1,00	80	Надземная	52	4,80	0,2083	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
СТ-БРТС-2.57	СТ-БРТС-2.74	137,00	300	Надземная	55	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000031	0,0000172
СТ-БРТС-2.57	ЧП Зотов	1,00	100	Надземная	52	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
СТ-БРТС-2.76	СТ-БРТС-2.95	147,00	300	Надземная	55	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000033	0,0000184
СТ-БРТС-2.235	СТ-БРТС-2.240	30,00	300	Надземная	55	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000007	0,0000038
СТ-БРТС-2.296	СТ-БРТС-2.308	60,00	300	Надземная	55	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000014	0,0000075
СТ-БРТС-2.296	ОАО "БАЗ"	1,00	80	Надземная	52	4,80	0,2083	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
СТ-БРТС-124	СТ-БРТС-136	110,00	600	Надземная	54	6,84	0,1461	2,26E-05	0,0000025	0,0000169
СТ-БРТС-136	СТ-БРТС-145	80,00	600	Надземная	54	6,84	0,1461	2,26E-05	0,0000018	0,0000123
СТ-БРТС-145	СТ-БРТС-160	131,00	600	Надземная	54	6,84	0,1461	2,26E-05	0,0000030	0,0000202
СТ-БРТС-160	СТ-БРТС-175	145,00	600	Надземная	54	6,84	0,1461	2,26E-05	0,0000033	0,0000223
СТ-БРТС-175	СТ-БРТС-189	125,00	600	Надземная	54	6,84	0,1461	2,26E-05	0,0000028	0,0000192
СТ-БРТС-189	СТ-БРТС-203	125,00	600	Надземная	54	6,84	0,1461	2,26E-05	0,0000028	0,0000192
СТ-БРТС-203	СТ-БРТС-Ш1	11,00	600	Надземная	13	6,84	0,1461	1,14E-05	0,0000001	0,0000009
ТК-БРТС-102	ЦТП-Ветлечб.	5,68	150	Подземная	53	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000001	0,0000008
СТ-БРТС-1-2	ЦТП-2	79,00	50	Надземная	26	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000018	0,0000084
СТ-БРТС-1-4	СТ-БРТС-10-4	30,00	100	Надземная	13	4,86	0,2057	1,14E-05	0,0000003	0,0000017

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
СТ-БРТС-11-4	СТ-БРТС-17-4	19,00	100	Надземная	13	4,86	0,2057	1,14E-05	0,0000002	0,0000010
СТ-БРТС-17-4	СТ-БРТС-31-4	50,00	100	Надземная	13	4,86	0,2057	1,14E-05	0,0000006	0,0000028
ТК-БРТС-109А	ЦТП-5	45,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000010	0,0000048
СТ-БРТС-204	СТ-БРТС-212	83,00	600	Надземная	13	6,84	0,1461	1,14E-05	0,0000009	0,0000064
СТ-БРТС-212	СТ-БРТС-219	75,00	600	Надземная	13	6,84	0,1461	1,14E-05	0,0000009	0,0000058
СТ-БРТС-219	СТ-БРТС-227	75,00	600	Надземная	13	6,84	0,1461	1,14E-05	0,0000009	0,0000058
СТ-БРТС-227	СТ-БРТС-237	114,00	600	Надземная	18	6,84	0,1461	1,30E-05	0,0000015	0,0000101
СТ-БРТС-237	СТ-БРТС-245	85,00	600	Надземная	18	6,84	0,1461	1,30E-05	0,0000011	0,0000075
СТ-БРТС-245	СТ-БРТС-257	118,00	600	Надземная	18	6,84	0,1461	1,30E-05	0,0000015	0,0000105
СТ-БРТС-257	СТ-БРТС-263	66,00	600	Надземная	18	6,84	0,1461	1,30E-05	0,0000009	0,0000059
СТ-БРТС-263	СТ-БРТС-276	123,00	600	Надземная	18	6,84	0,1461	1,30E-05	0,0000016	0,0000109
СТ-БРТС-284	НС-1	5,00	500	Надземная	18	6,40	0,1562	1,30E-05	0,0000001	0,0000004
СТ-БРТС-300	СТ-БРТС-292	5,79	500	Надземная	33	6,40	0,1562	2,26E-05	0,0000001	0,0000008
СТ-БРТС-302	СТ-БРТС-300	15,29	500	Надземная	33	6,40	0,1562	2,26E-05	0,0000003	0,0000022
СТ-БРТС-302	СТ-БРТС-311	63,00	500	Надземная	33	6,40	0,1562	2,26E-05	0,0000014	0,0000091
СТ-БРТС-311	СТ-БРТС-321	81,00	500	Надземная	33	6,40	0,1562	2,26E-05	0,0000018	0,0000117
СТ-БРТС-321	СТ-БРТС-340	109,00	500	Надземная	33	6,40	0,1562	2,26E-05	0,0000025	0,0000157
СТ-БРТС-340	СТ-БРТС-346	41,00	500	Надземная	33	6,40	0,1562	2,26E-05	0,0000009	0,0000059
СТ-БРТС-346	СТ-БРТС-348	50,00	500	Надземная	33	6,40	0,1562	2,26E-05	0,0000011	0,0000072
СТ-БРТС-348	СТ-БРТС-373	178,00	500	Надземная	33	6,40	0,1562	2,26E-05	0,0000040	0,0000256
СТ-БРТС-373	СТ-БРТС-393	125,00	500	Надземная	33	6,40	0,1562	2,26E-05	0,0000028	0,0000180
СТ-БРТС-393	СТ-БРТС-400	57,00	500	Надземная	33	6,40	0,1562	2,26E-05	0,0000013	0,0000082
СТ-БРТС-400	СТ-БРТС-422	148,00	500	Надземная	33	6,40	0,1562	2,26E-05	0,0000033	0,0000213
СТ-БРТС-422	СТ-БРТС-445	154,00	500	Надземная	33	6,40	0,1562	2,26E-05	0,0000035	0,0000222
СТ-БРТС-445	СТ-БРТС-459	88,00	500	Надземная	33	6,40	0,1562	2,26E-05	0,0000020	0,0000127
СТ-БРТС-459	ТК-БРТС-114	95,00	500	Надземная	32	6,40	0,1562	2,26E-05	0,0000021	0,0000137
СТ-БРТС-467	СТ-БРТС-472	71,00	500	Надземная	32	6,40	0,1562	2,26E-05	0,0000016	0,0000102
ТК-БРТС-121/3	СТ-БРТС-484	95,00	400	Надземная	29	5,98	0,1673	2,26E-05	0,0000021	0,0000128
СТ-БРТС-484	СТ-БРТС-496	102,00	400	Надземная	48	5,98	0,1673	2,26E-05	0,0000023	0,0000137
СТ-БРТС-496	СТ-БРТС-506	64,00	300	Надземная	48	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000014	0,0000080

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
СТ-БРТС-506	СТ-БРТС-507	5,00	400	Надземная	48	5,98	0,1673	2,26E-05	0,0000001	0,0000007
СТ-БРТС-518	СТ-БРТС-519	5,00	300	Надземная	48	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000001	0,0000006
СТ-БРТС-518	СТ-БРТС-529	10,00	300	Надземная	36	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000002	0,0000013
СТ-БРТС-529	СТ-БРТС-538	43,16	300	Надземная	36	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000010	0,0000054
СТ-БРТС-538	ЦТП-6	35,85	300	Надземная	36	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000008	0,0000045
СТ-БРТС-519	ТК-БРТС-121/4	45,00	300	Надземная	48	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000010	0,0000056
СТ-БРТС-484	ЦТП-мкр-н №6	0,14	150	Надземная	35	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000000	0,0000000
СТ-БРТС-94	СТ-БРТС-106	96,00	600	Надземная	54	6,84	0,1461	2,26E-05	0,0000022	0,0000148
СТ-БРТС-94	р-н ГУЖКХ	1,00	80	Надземная	44	4,80	0,2083	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
СТ-БРТС-507	СТ-БРТС-518	75,00	300	Надземная	48	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000017	0,0000094
СТ-БРТС-276	СТ-БРТС-284	113,00	600	Надземная	18	6,84	0,1461	1,30E-05	0,0000015	0,0000100
СТ-БРТС-2.268	Мелконян	1,00	100	Надземная	52	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
СТ-БРТС-292	УПАТП	30,00	200	Надземная	33	5,20	0,1923	2,26E-05	0,0000007	0,0000035
ТК-БРТС-121/5	ТК-БРТС-121/6	589,00	300	Подземная	48	8,74	0,1144	2,26E-05	0,0000133	0,0001158
ТК-БРТС-121/6	ТК-БРТС-121/7	122,00	300	Подземная	48	8,74	0,1144	2,26E-05	0,0000028	0,0000240
ТК-БРТС-121/7	ТК-БРТС-121/8	154,00	250	Подземная	48	7,91	0,1264	2,26E-05	0,0000035	0,0000274
ТК-БРТС-121/8	ЦТП-10	96,00	250	Надземная	48	5,38	0,1857	2,26E-05	0,0000022	0,0000116
ТК-БРТС-121/4А	ТК-БРТС-121/4Б	296,00	150	Подземная	14	6,35	0,1575	1,14E-05	0,0000034	0,0000213
ТК-БРТС-121/4Б	ЦТП-12	8,00	150	Надземная	45	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000002	0,0000009
ТК-БРТС-121/4А	ЦРБ	1,00	100	Надземная	45	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ТК-БРТС-121/4Б	гараж ЦРБ	1,00	100	Надземная	45	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ТК-БРТС-121/4	ТК-БРТС-121/4А	30,00	200	Подземная	45	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000007	0,0000048
ТК-БРТС-121/4	ТК-БРТС-121/5	124,00	300	Подземная	48	8,74	0,1144	2,26E-05	0,0000028	0,0000244
ТК-БРТС-117А	СТ-БРТС-467	11,00	500	Надземная	32	6,40	0,1562	2,26E-05	0,0000002	0,0000016
СТ-БРТС-472	ТК-БРТС-118	50,00	500	Надземная	32	6,40	0,1562	2,26E-05	0,0000011	0,0000072
ТК-БРТС-118	ТК-БРТС-119	48,00	500	Подземная	32	12,34	0,0811	2,26E-05	0,0000011	0,0000133
ТК-БРТС-119	НС-2	41,00	500	Надземная	32	6,40	0,1562	2,26E-05	0,0000009	0,0000059
НС-2	ТК-БРТС-120	5,00	500	Надземная	32	6,40	0,1562	2,26E-05	0,0000001	0,0000007
ТК-БРТС-120	ТК-БРТС-121	42,00	500	Подземная	32	12,34	0,0811	2,26E-05	0,0000009	0,0000116
ТК-БРТС-121	ТК-БРТС-121/1	90,00	400	Подземная	62	10,49	0,0953	2,26E-05	0,0000020	0,0000212

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
ТК-БРТС-121/1	ТК-БРТС-121/2	62,00	400	Подземная	62	10,49	0,0953	2,26E-05	0,0000014	0,0000146
ТК-БРТС-121/2	ТК-БРТС-121/3	66,00	400	Подземная	29	10,49	0,0953	2,26E-05	0,0000015	0,0000156
ТК-БРТС-121	ТК-БРТС-122	130,00	400	Подземная	62	10,49	0,0953	2,26E-05	0,0000029	0,0000307
ТК-БРТС-117А	ж/д 6,35,37	54,00	25	Надземная	51	4,64	0,2156	2,26E-05	0,0000012	0,0000056
ТК-БРТС-122	ТК-БРТС-123	361,00	400	Подземная	30	10,49	0,0953	2,26E-05	0,0000082	0,0000852
ТК-БРТС-123	ГДК	1,00	80	Надземная	17	4,80	0,2083	1,14E-05	0,0000000	0,0000001
ТК-БРТС-123	ТК-БРТС-124	114,00	400	Подземная	36	10,49	0,0953	2,26E-05	0,0000026	0,0000269
ТК-БРТС-124	ТК-БРТС-125	114,00	300	Подземная	19	8,74	0,1144	1,38E-05	0,0000016	0,0000136
ТК-БРТС-125	ТК-БРТС-126	157,00	300	Подземная	19	8,74	0,1144	1,38E-05	0,0000022	0,0000188
ТК-БРТС-126	ТК-БРТС-127	112,00	300	Подземная	19	8,74	0,1144	1,38E-05	0,0000015	0,0000134
ТК-БРТС-127	ЦТП-7	15,00	300	Подземная	19	8,74	0,1144	1,38E-05	0,0000002	0,0000018
ТК-БРТС-124	ТК-БРТС-124/1	86,00	300	Подземная	36	8,74	0,1144	2,26E-05	0,0000019	0,0000169
ТК-БРТС-124/1	ТК-БРТС-124/2	38,00	300	Подземная	36	8,74	0,1144	2,26E-05	0,0000009	0,0000075
ТК-БРТС-124/2	ТК-БРТС-124/3	100,00	300	Подземная	36	8,74	0,1144	2,26E-05	0,0000023	0,0000197
ТК-БРТС-124/3	ЦТП-11	48,00	300	Надземная	36	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000011	0,0000060
ТК-БРТС-124	Администрация	1,00	80	Надземная	43	4,80	0,2083	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ТК-БРТС-124	"Орленок"	126,95	100	Надземная	19	4,86	0,2057	1,38E-05	0,0000017	0,0000084
ТК-БРТС-124/1	"Уралсиб"	1,00	50	Надземная	39	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ТК-БРТС-116	ТК-БРТС-117	86,00	500	Подземная	32	12,34	0,0811	2,26E-05	0,0000019	0,0000238
ТК-БРТС-117	ТК-БРТС-117А	76,00	500	Подземная	32	12,34	0,0811	2,26E-05	0,0000017	0,0000211
ТК-БРТС-114	ТК-БРТС-115	154,00	500	Подземная	33	12,34	0,0811	2,26E-05	0,0000035	0,0000427
ТК-БРТС-115	ТК-БРТС-116	158,00	500	Подземная	32	12,34	0,0811	2,26E-05	0,0000036	0,0000438
НС-1	УЗВ-НС-1	0,10	500	Надземная	33	6,40	0,1562	2,26E-05	0,0000000	0,0000000
СТ-БРТС-Ш3	СТ-БРТС-302	10,00	500	Надземная	33	6,40	0,1562	2,26E-05	0,0000002	0,0000014
УЗВ-НС-1	ЦТП-32 кв.	0,16	200	Надземная	33	5,20	0,1923	2,26E-05	0,0000000	0,0000000
ТК-БРТС-113	ТК-БРТС-Ш2	42,00	600	Подземная	17	14,25	0,0702	1,14E-05	0,0000005	0,0000068
ТК-БРТС-Ш2	СТ-БРТС-204	6,00	600	Надземная	17	6,84	0,1461	1,14E-05	0,0000001	0,0000005
ТК-БРТС-111	ТК-БРТС-111А	511,00	200	Подземная	12	7,11	0,1407	1,14E-05	0,0000058	0,0000412
ТК-БРТС-111А	ЦТП-9	4,69	200	Надземная	12	5,20	0,1923	1,14E-05	0,0000001	0,0000003
ТК-БРТС-109	ТК-БРТС-110	124,00	600	Подземная	20	14,25	0,0702	1,46E-05	0,0000018	0,0000257

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
ТК-БРТС-110	ТК-БРТС-111	48,00	600	Подземная	19	14,25	0,0702	1,38E-05	0,0000007	0,0000094
ТК-БРТС-111	ТК-БРТС-112	194,00	600	Подземная	17	14,25	0,0702	1,14E-05	0,0000022	0,0000314
ТК-БРТС-112	ТК-БРТС-112/1	28,96	200	Подземная	26	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000007	0,0000046
ТК-БРТС-112	ТК-БРТС-112Б	130,00	600	Подземная	17	14,25	0,0702	1,14E-05	0,0000015	0,0000210
ТК-БРТС-112А	ТК-БРТС-113	96,00	600	Подземная	17	14,25	0,0702	1,14E-05	0,0000011	0,0000155
ТК-БРТС-112/1	ЦТП-1	105,04	200	Надземная	26	5,20	0,1923	2,26E-05	0,0000024	0,0000123
ТК-БРТС-112/1	Комм,1	6,00	50	Надземная	58	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000001	0,0000006
ТК-БРТС-112Б	ТК-БРТС-112А	68,00	600	Подземная	17	14,25	0,0702	1,14E-05	0,0000008	0,0000110
ТК-БРТС-107	ТК-БРТС-108	280,00	600	Подземная	23	14,25	0,0702	1,85E-05	0,0000052	0,0000733
ТК-БРТС-108	ТК-БРТС-109	142,00	600	Подземная	22	14,25	0,0702	1,69E-05	0,0000024	0,0000341
ТК-БРТС-109	ТК-БРТС-109А	44,00	100	Подземная	51	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000010	0,0000056
ТК-БРТС-106	СТ-БРТС-1-4	425,00	100	Подземная	17	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000048	0,0000272
СТ-БРТС-10-4	СТ-БРТС-11-4	38,00	100	Надземная	13	4,86	0,2057	1,14E-05	0,0000004	0,0000021
СТ-БРТС-31-4	ЦТП-4	76,00	100	Подземная	13	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000009	0,0000049
ТК-БРТС-104	ТК-БРТС-105	280,00	600	Подземная	16	14,25	0,0702	1,14E-05	0,0000032	0,0000452
ТК-БРТС-105	ТК-БРТС-106	120,00	600	Подземная	16	14,25	0,0702	1,14E-05	0,0000014	0,0000194
ТК-БРТС-106	СТ-БРТС-1-2	68,15	50	Надземная	26	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000015	0,0000072
ТК-БРТС-106	ТК-БРТС-107	148,00	600	Подземная	16	14,25	0,0702	1,14E-05	0,0000017	0,0000239
ТК-БРТС-101	ТК-БРТС-102	84,00	600	Подземная	15	14,25	0,0702	1,14E-05	0,0000010	0,0000136
ТК-БРТС-102	ТК-БРТС-103	172,00	600	Подземная	15	14,25	0,0702	1,14E-05	0,0000020	0,0000278
ТК-БРТС-103	ТК-БРТС-104	240,00	600	Подземная	15	14,25	0,0702	1,14E-05	0,0000027	0,0000388
СТ-БРТС-2.213	ТК-БРТС-201	72,00	200	Надземная	41	5,20	0,1923	2,26E-05	0,0000016	0,0000084
ТК-БРТС-201	ТК-БРТС-жд18/1	15,00	200	Подземная	41	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000003	0,0000024
ТК-БРТС-тех-е18/1	ТК-БРТС-201А	17,00	200	Подземная	41	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000004	0,0000027
ТК-БРТС-жд18/1	жд 18/1	1,00	200	Подземная	50	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
ТК-БРТС-202	жд 18/2	1,00	50	Подземная	50	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ТК-БРТС-202	ТК-БРТС-203	19,55	200	Подземная	21	7,11	0,1407	1,57E-05	0,0000003	0,0000022
ТК-БРТС-203	ОТВ-000076	73,27	200	Подземная	41	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000017	0,0000117
ТК-БРТС-203	Социал,18,20	1,00	50	Подземная	24	4,99	0,2002	2,03E-05	0,0000000	0,0000001
ОТВ-000076	ЦТП-8	88,73	200	Подземная	41	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000020	0,0000142

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
ОТВ-000076	ЦТП-Водоканал	0,65	150	Подземная	50	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ТК-_РТС-201А	ТК-БРТС-202	6,00	200	Подземная	21	7,11	0,1407	1,57E-05	0,0000001	0,0000007
СТ-БРТС-Ш1	ТК-БРТС-101А	56,00	600	Надземная	13	6,84	0,1461	1,14E-05	0,0000006	0,0000043
ТК-БРТС-101А	ТК-БРТС-101	30,00	600	Подземная	13	14,25	0,0702	1,14E-05	0,0000003	0,0000048
Дет.сад№16 тех.п1-о	Дет.сад№16 ту1-о	3,05	70	Подвальная	24	5,24	0,1908	2,03E-05	0,0000001	0,0000003
Седова118 тех.п1-о	Седова118 ту1-о	2,35	100	Подвальная	40	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Телеграф тех.п1-о	Телеграф ту1-о	2,62	50	Подвальная	34	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Седова120 тех.п1-о	Седова120 ту1-о	2,33	80	Подвальная	34	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ЦТП-10	ТК-_____-ЦТП10-о	4,51	100	Подземная	46	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000001	0,0000006
Седов,117 тех.п1-о	Седов,117 ту1-о	2,75	80	Подвальная	46	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ОТВ-000002	Седова,112/2тех.п2-о	98,00	80	Подвальная	45	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000022	0,0000118
Д.Бед.85/1тех.п1-о	Д.Бед. 85/1 ту1-о	2,44	80	Подвальная	45	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ОТВ-000003	Д.Бед,85 тех.п2-о	60,00	100	Подвальная	36	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000014	0,0000076
Купер тех.п1-о	Купер ту1-о	2,10	100	Подвальная	30	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000000	0,0000003
Лимпопо тех.п1-о	Лимпопо ту1-о	2,18	100	Подвальная	27	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000000	0,0000003
Комар25 тех.п1-о	Комар25 ту1-о	4,01	100	Подвальная	23	5,64	0,1774	1,85E-05	0,0000001	0,0000004
Д.Бедного97 тех.п1-о	Д.Бедного97 ту1-о	3,30	80	Подвальная	40	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
Комар21/1 тех.п1-о	Комар21/1 ту1-о	3,33	80	Подвальная	33	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
Налоговая тех.п1-о	Налоговая ту1-о	2,65	50	Подвальная	34	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Комар,23/1 тех.п1-о	Комар23/1 ту1-о	3,08	70	Подвальная	33	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
Комар23 тех.п1-о	ОТВ-000004	1,00	80	Подвальная	37	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ОТВ-000004	Комар23 ту1-о	2,28	80	Подвальная	37	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ОТВ-000004	Комар23 тех.п2-о	104,00	80	Подвальная	26	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000024	0,0000126
Школа№5 тех.п1-о	Школа№5 ту1-о	2,50	100	Подвальная	15	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000000	0,0000002
Бассейн тех.п1-о	Бассейн ту1-о	2,82	100	Подвальная	15	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000000	0,0000002
Седова118/1 тех.п1-о	Седова118/1 ту1-о	1,00	70	Подвальная	40	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Комар17/1 тех.п1-о	ОТВ-000014	1,00	150	Подвальная	26	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ОТВ-000014	Комар17/1 ту1-о	2,91	150	Подвальная	26	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
ОТВ-000014	Комар17/1 тех.п2-о	67,00	150	Подвальная	26	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000015	0,0000096
Комар17/1 тех.п2-о	Комар17 тех.п1-о	1,00	150	Подвальная	26	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000000	0,0000001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
Комар17 тех.п1-о	ОТВ-000016	1,00	150	Подвальная	26	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ОТВ-000016	Комар17 тех.п2-о	67,00	150	Подвальная	26	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000015	0,0000096
ОТВ-000016	Комар17 ту1-о	1,00	150	Подвальная	26	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Комар15 тех.п1-о	Комар15 ту1-о	2,33	80	Подвальная	26	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Бедн,70/1 тех.п1-о	Бедн,70/1 ту1-о	2,36	50	Подвальная	26	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Бедн,70/2 тех.п1-о	Бедн,70/2 ту1-о	2,55	80	Подвальная	26	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Комар,31 тех.п1-о	Комар,31 ту1-о	2,58	50	Подвальная	36	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ЦТП-12	ТК-_____ЦТП12-о	9,64	200	Подземная	15	7,11	0,1407	1,14E-05	0,0000001	0,0000008
Инфекц.отд тех.п1-о	Инфекц.отд ту1-о	2,48	50	Подвальная	27	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Седова114 тех.п1-о	ОТВ-000010	1,00	100	Подвальная	12	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000000	0,0000001
ОТВ-000010	Седова114 ту1-о	3,53	100	Подвальная	12	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000000	0,0000002
ОТВ-000010	Седова114 тех.п2-о	42,00	70	Подвальная	40	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000009	0,0000049
Пятерочка тех.п1-о	ОТВ-000012	1,00	70	Подвальная	40	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ОТВ-000012	Пятерочка ту1-о	3,11	70	Подвальная	40	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
ОТВ-000012	Пятерочка тех.п2-о	20,00	70	Подвальная	40	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000005	0,0000024
Седова116 тех.п1-о	Седова116 ту1-о	2,53	70	Подвальная	40	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ЦТП-6	ТК-_____ЦТП-6о	1,00	300	Подземная	53	8,74	0,1144	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
ТК-_____ЦТП-6о	ЦТП-6 ту1-о	3,00	300	Подземная	53	8,74	0,1144	2,26E-05	0,0000001	0,0000006
Чехова,7 тех.п1-о	Чехова,7 ту1-о	3,32	50	Подвальная	16	4,99	0,2002	1,14E-05	0,0000000	0,0000002
Чехова,7/2 тех.п1-о	Чехова,7/2 ту1-о	2,72	50	Подвальная	16	4,99	0,2002	1,14E-05	0,0000000	0,0000002
Чехова,9/1 тех.п1-о	ОТВ-000043	1,00	100	Подвальная	17	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000000	0,0000001
ОТВ-000043	Чехова,9/1 ту1-о	2,77	100	Подвальная	17	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000000	0,0000002
ОТВ-000043	Чехова,9/1 тех.п2-о	6,00	100	Подвальная	17	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000001	0,0000004
Чехова,5/1 тех.п1-о	Чехова,5/1 ту1-о	2,10	50	Подвальная	17	4,99	0,2002	1,14E-05	0,0000000	0,0000001
Чехова,5 тех.п1-о	Чехова,5 ту1-о	3,44	70	Подвальная	25	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
Чехова,3 тех.п1-о	Чехова,3 ту1-о	2,67	50	Подвальная	53	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Чехова,1 тех.п1-о	Чехова,1 ту1-о	2,02	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
Комар,3/2 тех.п1-о	Комар,3/2 ту1-о	2,98	50	Подвальная	17	4,99	0,2002	1,14E-05	0,0000000	0,0000002
Комар,3/1 тех.п1-о	Комар,3/1 ту1-о	2,71	50	Подвальная	17	4,99	0,2002	1,14E-05	0,0000000	0,0000002
Комар,3 тех.п1-о	Комар,3 ту1-о	2,69	50	Подвальная	35	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
Комар,1 тех.п1-о	Комар,1 ту1-о	2,44	50	Подвальная	53	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Комар,5 тех.п1-о	Комар,5 ту1-о	2,73	50	Подвальная	23	4,99	0,2002	1,85E-05	0,0000001	0,0000003
Комар,5/1 тех.п1-о	Комар,5/1 ту1-о	2,69	50	Подвальная	23	4,99	0,2002	1,85E-05	0,0000000	0,0000002
Комар,7 тех.п1-о	Комар,7 ту1-о	2,80	50	Подвальная	23	4,99	0,2002	1,85E-05	0,0000001	0,0000003
Комар,7/1 тех.п1-о	Комар,7/1 ту1-о	2,30	50	Подвальная	23	4,99	0,2002	1,85E-05	0,0000000	0,0000002
Комар,5/3 тех.п1-о	Комар,5/3 ту1-о	2,02	50	Подвальная	17	4,99	0,2002	1,14E-05	0,0000000	0,0000001
Комар,5/2 тех.п1-о	Комар,5/2 ту1-о	2,51	50	Подвальная	53	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Комар,7/3 тех.п1-о	Комар,7/3 ту1-о	4,03	50	Подвальная	17	4,99	0,2002	1,14E-05	0,0000000	0,0000002
Комар,7/2 тех.п1-о	Комар,7/2 ту1-о	1,00	50	Подвальная	17	4,99	0,2002	1,14E-05	0,0000000	0,0000001
Комар,11/2 тех.п1-о	Комар,11/2 ту1-о	2,56	80	Подвальная	29	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ТК-ЦТП-6_-2	ТК-ЦТП-6_-38	146,00	300	Подземная	53	8,74	0,1144	2,26E-05	0,0000033	0,0000287
ФСБ тех.п1-о	ОТВ-000045	1,00	100	Подвальная	51	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ОТВ-000045	ФСБ ту1-о	2,31	100	Подвальная	51	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ОТВ-000045	ФСБ тех.п2-о	6,00	100	Подвальная	51	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000001	0,0000008
Гараж ФСБ тех.п1-о	Гараж ФСБ ту1-о	1,84	100	Подвальная	51	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
Седов,111/2 тех.п1-о	Седов,111/2 ту1-о	2,69	70	Подвальная	34	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Седов,111/1 тех.п1-о	Седов,111/1 ту1-о	2,71	70	Подвальная	31	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
д.сад №10 тех.п1-о	д.сад№10 ту1-о	2,82	50	Подвальная	48	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Седов,111/4 тех.п1-о	Седов,111/4 ту1-о	2,42	50	Подвальная	44	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Седов,111/3 тех.п1-о	Седов,111/3 ту1-о	2,73	80	Подвальная	27	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Седов,113/1 тех.п1-о	Седов,113/1 ту1-о	1,00	50	Подвальная	36	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Седов,113/2 тех.п1-о	Седов,113/2 ту1-о	1,98	80	Подвальная	30	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
д.сад№11 тех.п1-о	д.сад№11 ту1-о	1,00	70	Подвальная	44	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Седов,111 тех.п1-о	ОТВ-000046	1,00	80	Подвальная	25	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ОТВ-000046	Седов,111 ту1-о	2,15	80	Подвальная	25	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000000	0,0000003
ОТВ-000046	Седов,111 тех.п2-о	117,00	80	Подвальная	25	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000026	0,0000141
маг.Лаб-т тех.п1-о	маг.Лаб-т ту1-о	3,18	25	Подвальная	44	4,66	0,2144	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Седов,113 тех.п1-о	Седов,113 ту1-о	2,75	70	Подвальная	14	5,24	0,1908	1,14E-05	0,0000000	0,0000002
Седов,113/3 тех.п1-о	Седов,113/3 ту1-о	2,21	70	Подвальная	36	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000000	0,0000003
Седов,115/1 тех.п1-о	Седов,115/1 ту1-о	1,00	100	Подвальная	44	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000000	0,0000001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
Седов,115 тех.п1-о	Седов,115 ту1-о	2,42	100	Подвальная	26	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Комар,11 тех.п1-о	Комар,11 ту1-о	2,21	70	Подвальная	44	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000000	0,0000003
Комар,11/1 тех.п1-о	ОТВ-000049	1,00	70	Подвальная	44	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ОТВ-000049	Комар,11/1 ту1-о	2,39	70	Подвальная	44	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ОТВ-000049	Комар,11/1 тех.п2-о	52,00	100	Подвальная	44	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000012	0,0000066
Комар,9 тех.п1-о	Комар,9 ту1-о	2,47	50	Подвальная	43	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-Цвет -т.вр 1	СТ-Цвет -т.вр 2	54,59	100	Надземная	35	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000012	0,0000060
СТ-Цвет -т.вр 2	СТ-Цвет -т.вр 3	10,10	100	Надземная	35	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000002	0,0000011
СТ-Цвет -т.вр 3	ТК-Цвет__-6А	3,06	50	Надземная	35	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Цветочная,5 тех.п1-о	Цветочная,5 ту1-о	2,51	50	Подвальная	35	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-Цвет -т.вр 3	СТ-Цвет -т.вр 4	22,94	80	Надземная	35	4,80	0,2083	2,26E-05	0,0000005	0,0000025
СТ-Цвет -т.вр 4	СТ-Цвет -т.вр 5	52,15	80	Надземная	35	4,80	0,2083	2,26E-05	0,0000012	0,0000056
СТ-Цвет -т.вр 5	СТ-Цвет -т.вр.6	29,86	80	Надземная	35	4,80	0,2083	2,26E-05	0,0000007	0,0000032
СТ-Цвет -т.вр.6	СТ-Цвет -т.вр 7	29,69	80	Надземная	35	4,80	0,2083	2,26E-05	0,0000007	0,0000032
СТ-Цвет -т.вр 7	СТ-Цвет -т.вр 8	47,23	80	Надземная	35	4,80	0,2083	2,26E-05	0,0000011	0,0000051
СТ-Цвет -т.вр 8	СТ-Цвет -т.вр 9	18,48	80	Надземная	35	4,80	0,2083	2,26E-05	0,0000004	0,0000020
СТ-Цвет -т.вр 9	СТ-Цвет -т.вр 10	83,19	50	Надземная	35	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000019	0,0000088
СТ-Цвет -т.вр 10	ТК-Цвет__-19	33,94	50	Надземная	35	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000008	0,0000036
ТК-Цвет__-19	ШО-000023	34,97	50	Подземная	35	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000008	0,0000039
Цветочн,29 тех.п1-о	Цветочн,29 ту1-о	2,82	50	Подвальная	35	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Терап.отд. тех.п1-о	Терап.отд ту1-о	2,41	50	Подвальная	45	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Полик-ка тех.п1-о	Полик-ка ту1-о	3,08	50	Подвальная	45	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Першин,3/4 тех.п1-о	Першин,3/4 ту1-о	1,00	50	Подвальная	44	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Першин,3/2 тех.п1-о	Першин,3/2 ту1-о	1,00	50	Подвальная	36	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Першин,3/1 тех.п1-о	Першин,3/1 ту1-о	1,00	50	Подвальная	53	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Першин,1/1 тех.п1-о	Першин,1/1 ту1-о	3,47	50	Подвальная	29	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
Першин,3 тех.п1-о	ОТВ-000042	1,00	100	Подвальная	44	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ОТВ-000042	Першин,3 ту1-о	3,09	100	Подвальная	44	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
ОТВ-000042	Першин,3 тех.п2-о	40,00	50	Подвальная	44	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000009	0,0000045
Першин,3а тех.п1-о	Першин,3а ту1-о	2,09	50	Подвальная	44	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000002

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
Першин,1 тех.п1-о	Першин,1 ту1-о	2,12	70	Подвальная	27	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
Чехова,15 тех.п1-о	Чехова,15 ту1-о	2,72	80	Подвальная	25	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Чехова,11/2 тех.п1-о	Чехова,11/2 ту1-о	2,62	50	Подвальная	33	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Чехова,9/2 тех.п1-о	Чехова,9/2 ту1-о	1,00	50	Подвальная	39	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Чехова,11/1 тех.п1-о	Чехова,11/1 ту1-о	2,63	50	Подвальная	25	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Чехова,11 тех.п1-о	Чехова,11 ту1-о	2,50	50	Подвальная	36	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ТК-ЦТП-6_-19Б	Чехова,11 тех.п1-о	25,00	50	Подземная	36	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000006	0,0000028
ТК-ЦТП-6_-19Б	СТ-ЦТП-6 -т.вр.2	28,00	50	Подземная	36	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000006	0,0000031
СТ-ЦТП-6 -т.вр.2	ТК-ЦТП-6_-19А	1,00	50	Надземная	33	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Зол. век тех.п1-о	Зол. век ту1-о	1,00	50	Подвальная	33	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Чехова,13 тех.п1-о	Чехова,13 ту1-о	2,33	50	Подвальная	36	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП-6 -т.вр.2	Чехова,13 тех.п1-о	50,00	50	Надземная	36	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000011	0,0000053
Чехова,9 тех.п1-о	Чехова,9 ту1-о	1,94	50	Подвальная	17	4,99	0,2002	1,14E-05	0,0000000	0,0000001
Школа№4 тех.п1-о	Школа№4 ту1-о	2,45	80	Подвальная	48	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ШП-000029	Школа№4 тех.п1-о	1,00	80	Надземная	48	4,80	0,2083	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Першин,7/2 тех.п1-о	Першин,7/2 ту1-о	1,81	80	Подвальная	52	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
ШП-000031	Першин,7/2 тех.п1-о	1,00	80	Надземная	52	4,80	0,2083	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Першин,7/3 тех.п1-о	Першин,7/3 ту1-о	2,40	70	Подвальная	53	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ШП-000033	Першин,7/3 тех.п1-о	1,00	70	Надземная	53	4,77	0,2096	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Першин,7/1 тех.п1-о	Першин,7/1 ту1-о	2,22	80	Подвальная	44	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ШП-000035	Першин,7/1 тех.п1-о	1,00	80	Надземная	44	4,80	0,2083	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Першин,5 тех.п1-о	Першин,5 ту1-о	1,00	100	Подвальная	39	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ОТВ-000078	Першин,7 ту1-о	2,28	50	Подвальная	34	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Першин,2 тех.п1-о	Першин,2 ту1-о	2,00	100	Подвальная	31	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000000	0,0000003
Чехова,16 тех.п1-о	Чехова,16 ту1-о	3,19	50	Подвальная	35	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
Чехова,14 тех.п1-о	Чехова,14 ту1-о	3,03	50	Подвальная	35	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Чехова,12 тех.п1-о	Чехова,12 ту1-о	4,50	50	Подвальная	35	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000005
ТК-Цветоч-4	ШП-000042	3,11	100	Подземная	35	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
ШП-000042	СТ-Цвет -т.вр 1	52,09	100	Надземная	35	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000012	0,0000057
СТ-Цвет -т.вр 1	ТК-Цвет__-5	2,75	50	Надземная	35	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000001	0,0000003

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
Цветочная,3 тех.п1-о	Цветочная,3 ту1-о	3,27	50	Подвальная	35	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
Першин,7 тех.п1-о	ОТВ-000078	1,00	50	Подвальная	34	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ТК-ЦТП-6_-25	Першин,3 тех.п1-о	50,00	100	Подземная	44	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000011	0,0000063
Д.Бед,79 тех.п1-о	Д.Бед,79 ту1-о	2,14	70	Подвальная	16	5,24	0,1908	1,14E-05	0,0000000	0,0000001
Седова,112/2тех.п1-о	ОТВ-000002	1,00	80	Подвальная	44	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Шатлык тех.п1-о	Шатлык ту1-о	2,11	50	Подвальная	45	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
Д.Бед,95 тех.п1-о	Д.Бед,95 ту1-о	1,90	70	Подвальная	44	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
ТСК "Мир" тех.п1-о	ТСК "Мир" ту1-о	2,30	50	Подвальная	27	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Д.Бед,77 тех.п1-о	Д.Бед,77 ту1-о	1,00	80	Подвальная	29	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Тимерхан тех.п1-о	Тимерхан ту1-о	2,79	80	Подвальная	27	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Д.Бед,85 тех.п1-о	ОТВ-000003	1,00	100	Подвальная	36	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ОТВ-000003	Д.Бед,85 ту1-о	2,89	100	Подвальная	36	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
ТК-БРТС-127_от	Дет.сад№15 тех.п1-о	88,00	70	Подземная	36	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000020	0,0000104
Дет.сад№15 тех.п1-о	Дет.сад№15 ту1-о	1,84	70	Подвальная	36	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
Седова112/1 тех.п1-о	Седова,112/1 ту1-о	2,38	100	Подвальная	27	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Седова112/1 тех.п2-о	Седова112/1 тех.п3-о	90,00	100	Подвальная	12	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000010	0,0000058
Седова112 тех.п1-о	Седова112 ту1-о	2,58	100	Подвальная	40	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Седова110 тех.п1-о	ОТВ-000006	1,00	80	Подвальная	40	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ОТВ-000006	Седова110 ту1-о	2,69	80	Подвальная	40	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ОТВ-000006	Седова110 тех.п2-о	76,00	80	Подвальная	34	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000017	0,0000092
Седова110 тех.п2-о	Проспект тех.п1-о	1,00	80	Подвальная	34	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Проспект тех.п1-о	ОТВ-000008	1,00	80	Подвальная	34	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ОТВ-000008	Проспект ту1-о	3,08	80	Подвальная	34	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
маг.Алсу тех.п1-о	маг.Алсу ту1-о	2,00	80	Подвальная	25	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
Седов,111 тех.п2-о	ОТВ-000048	1,00	80	Подвальная	25	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ЦТП-11	ТК-_____ЦТП11-о	10,84	300	Подземная	46	8,74	0,1144	2,26E-05	0,0000002	0,0000021
Бедн,66/2 тех.п1-о	Бедн.66/2 ту1-о	2,56	100	Подвальная	42	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Бедн.66 тех.п1-о	Бедн,66 ту1-о	2,97	50	Подвальная	42	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Бедн.68/1 тех.п1-о	ОТВ-000059	2,06	70	Подвальная	36	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
ОТВ-000059	Бедн,68/1 ту1-о	3,07	100	Подвальная	36	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000001	0,0000004

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
ОТВ-000059	Бедн.68/1 тех.п2-о	42,70	70	Подвальная	36	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000010	0,0000050
Бедн.68/1 тех.п2-о	ОТВ-000062	3,01	70	Подвальная	36	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
Бедн.68/2 тех.п1-о	Бедн.68/2 ту1-о	2,63	50	Подвальная	36	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ОТВ-000062	Бедн.68/2 тех.п1-о	13,31	50	Подвальная	36	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000003	0,0000015
Бедн.68 Д тех.п1-о	Бедн.68 ту1-о	2,67	50	Подвальная	26	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Бедн.68Г тех.п1-о	Бедн.68Г ту1-о	2,75	50	Подвальная	26	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Бедн.68Б тех.п1-о	Бедн.68Б ту1-о	2,21	50	Подвальная	26	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
Чистяк,43 тех.п1-о	Чистяк,43 ту1-о	2,72	50	Подвальная	33	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Зелен,7 тех.п1-о	Зелен,7 ту1-о	2,83	50	Подвальная	36	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ТК-_____ -ЦТП11-о	ЦТП-11 ту1-о	3,75	100	Подземная	46	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000001	0,0000005
Гафури,4 тех.п1-о	Гафури,4 ту1-о	2,59	50	Подвальная	36	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ШП-000046	СТ-ЦТП11 -т.вр 1	20,00	150	Надземная	46	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000005	0,0000023
СТ-ЦТП11 -т.вр 1	СТ-ЦТП11 -т.вр 4	38,00	150	Надземная	46	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000009	0,0000043
Чистяк,52а тех.п1-о	Чистяк,52а ту1-о	2,16	50	Подвальная	33	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
СТ-ЦТП11 -т.вр 4	СТ-ЦТП11 -т.вр 5	40,00	150	Надземная	46	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000009	0,0000045
СТ-ЦТП11 -т.вр 5	СТ-ЦТП11 -т.вр 7	68,00	150	Надземная	46	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000015	0,0000077
Першин,6 тех.п1-о	ОТВ-000054	0,60	100	Подвальная	14	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000000	0,0000000
ОТВ-000054	Першин,6 ту1-о	2,68	100	Подвальная	14	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000000	0,0000002
ОТВ-000054	Першин,6 тех.п2-о	19,00	100	Подвальная	14	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000002	0,0000012
Першин,6 тех.п2-о	Першин,6 тех.п3-о	33,00	70	Подвальная	14	5,24	0,1908	1,14E-05	0,0000004	0,0000020
Першин,6 тех.п3-о	ШО-000020	3,00	70	Надземная	51	4,77	0,2096	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ШП-000037	СТ-ЦТП-6 -т.вр9	26,00	70	Надземная	51	4,77	0,2096	2,26E-05	0,0000006	0,0000028
СТ-ЦТП-6 -т.вр9	СТ-ЦТП-6 -т.вр10	64,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000014	0,0000068
СТ-ЦТП-6 -т.вр9	СТ-ЦТП-6 -т.вр11	28,44	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000006	0,0000030
Коммуна,23а тех.п1-о	Коммуна,23а ту1-о	2,62	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП-6 -т.вр11	Коммуна,23а тех.п1-о	68,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000015	0,0000072
СТ-ЦТП-6 -т.вр11	СТ-ЦТП-6 -т.вр12	50,00	50	Надземная	51	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000011	0,0000053
Седова,85 тех.п1-о	Седова,85 ту1-о	2,02	50	Подвальная	51	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
СТ-ЦТП-6 -т.вр12	Седова,85 тех.п1-о	40,00	50	Надземная	51	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000009	0,0000042
СТ-ЦТП-6 -т.вр12	СТ-ЦТП-6 -т.вр13	21,61	50	Надземная	46	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000005	0,0000023

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
Коммуна,25 тех.п1-о СТ-ЦТП-6 -т.вр13	Коммуна,25 ту1-о	2,38	50	Подвальная	46	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
	Коммуна,25 тех.п1-о	1,80	50	Надземная	46	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
Седов,107 тех.п1-о	Седов,107 ту1-о	1,00	50	Подвальная	25	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Седова,107 тех.п2-о	Седова,107 ту2-о	2,60	70	Подвальная	25	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Седова,107 тех.п3-о	Седова,107 ту3-о	2,61	50	Подвальная	25	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП11 -т.вр 7	ШО-000025	38,00	150	Надземная	46	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000009	0,0000043
Чистяк,25а тех.п1-о ШП-000048	Чистяк,25а ту1-о	2,60	50	Подвальная	33	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
	СТ-ЦТП11 -т.вр 8	44,00	150	Надземная	46	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000010	0,0000050
СТ-ЦТП11 -т.вр 8	СТ-ЦТП11 -т.вр 9	48,00	150	Надземная	46	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000011	0,0000054
СТ-ЦТП11 -т.вр 9	СТ-ЦТП11 -т.вр 11	16,00	150	Надземная	46	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000004	0,0000018
Чистяк,19 тех.п1-о	Чистяк,19 ту1-о	3,11	50	Подвальная	39	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП11 -т.вр 11	Чистяк,19 тех.п1-о	8,00	50	Надземная	39	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000002	0,0000008
СТ-ЦТП11 -т.вр 11	СТ-ЦТП11 -т.вр 12	36,00	150	Надземная	34	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000008	0,0000041
Чистяк,32 тех.п1-о	Чистяк,32 ту1-о	2,57	50	Подвальная	34	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП11 -т.вр 12	Чистяк,32 тех.п1-о	50,00	50	Надземная	34	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000011	0,0000053
СТ-ЦТП11 -т.вр 12	СТ-ЦТП11 -т.вр 13	28,00	125	Надземная	9	4,94	0,2024	1,14E-05	0,0000003	0,0000016
СТ-ЦТП11 -т.вр 13	СТ-ЦТП11 -т.вр 14	44,00	125	Надземная	9	4,94	0,2024	1,14E-05	0,0000005	0,0000025
Расков,51/1тех.п1-о	Расков,51/1 ту1-о	3,58	50	Подвальная	34	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
СТ-ЦТП11 -т.вр 14	ШО-000026	14,00	50	Надземная	34	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000003	0,0000015
СТ-ЦТП11 -т.вр 14	СТ-ЦТП11 -т.вр 15	22,00	125	Надземная	9	4,94	0,2024	1,14E-05	0,0000003	0,0000012
Расков,53/1 тех.п1-о	Расков,53/1 ту1-о	2,71	50	Подвальная	34	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП11 -т.вр 15	ТК-ЦТП11_-21	59,00	125	Надземная	9	4,94	0,2024	1,14E-05	0,0000007	0,0000033
Расков,55 тех.п1-о	Расков,55 ту1-о	2,69	50	Подвальная	34	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ШП-000049	СТ-ЦТП11 -т.вр 16	20,00	80	Надземная	34	4,80	0,2083	2,26E-05	0,0000005	0,0000022
Расков,55/1 тех.п1-о	Расков,55/1 ту1-о	3,11	50	Подвальная	34	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП11 -т.вр 16	Расков,55/1 тех.п1-о	8,00	50	Надземная	34	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000002	0,0000008
Расков,57/1 тех.п1-о	Расков,57/1 ту1-о	3,01	50	Подвальная	34	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП11 -т.вр 16	Расков,57/1 тех.п1-о	38,00	50	Надземная	34	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000009	0,0000040
Расков,57 тех.п1-о	Расков,57 ту1-о	2,28	50	Подвальная	34	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Расков,53 тех.п1-о	Расков,53 ту1-о	2,73	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
Расков,51 тех.п1-о ОТВ-000063	Расков,51 ту1-о	2,98	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
	Чистяк,24 тех.п1-о	2,34	150	Подвальная	52	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Чистяк,24 тех.п2-о	ОТВ-000063	20,00	150	Подвальная	52	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000005	0,0000029
Чистяк,22 тех.п1-о	Чистяк,22 ту1-о	3,07	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Щорса,11 тех.п1-о	ул. Щорса, 11	2,79	40	Подвальная	8	4,88	0,2050	1,14E-05	0,0000000	0,0000002
Щорса,13 тех.п1-о	Щорса,13 ту1-о	3,13	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
Чистяк,26 тех.п1-о	Чистяк,26 ту1-о	3,75	50	Подвальная	26	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
Чистяк,28 тех.п1-о	ул. Чистякова, 28	3,27	69	Подвальная	9	5,12	0,1955	1,14E-05	0,0000000	0,0000002
Расков,13 тех.п1-о	ул. Чистякова, 13	2,60	69	Подвальная	8	5,12	0,1955	1,14E-05	0,0000000	0,0000002
Чистяк,11 тех.п1-о	Чистяк,11 ту1-о	2,91	50	Подвальная	27	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Седова,64 тех.п1-о	Седова,64 ту1-о	2,20	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
СТ-32 кв -т.вр 42	Седова,64 тех.п1-о	0,41	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000000	0,0000000
ШП-000076	СТ-32 кв -т.вр 42	0,87	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Бедного,31а тех.п1-о	Бедного,31а ту1-о	3,24	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
ШП-000079	Бедного,31а тех.п1-о	1,24	40	Надземная	52	4,69	0,2134	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Бедного,8 тех.п1-о	Бедного,8 ту1-о	2,75	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ШП-000082	СТ-32 кв -т.вр 44	2,80	40	Надземная	52	4,69	0,2134	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Бедного,21 тех.п1-о	Бедного,21 ту1-о	2,67	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-32 кв -т.вр 44	Бедного,21 тех.п1-о	2,43	40	Надземная	52	4,69	0,2134	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Бедного,17 тех.п1-о	Бедного,17 ту1-о	2,12	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
СТ-32 кв -т.вр 46	Бедного,17 тех.п1-о	7,00	40	Надземная	42	4,69	0,2134	2,26E-05	0,0000002	0,0000007
Бедного,6/1 тех.п1-о	Бедного,6/1 ту1-о	3,24	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
СТ-32 кв -т.вр 48	Бедного,6/1 тех.п1-о	14,50	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000003	0,0000015
Чистяк,1/1 тех.п1-о	Чистяк,1/1 ту1-о	2,96	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Трудовая,8 тех.п1-о	Трудовая,8 ту1-о	2,33	50	Подвальная	27	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Чистяк,20 тех.п1-о	Чистяк,20 ту1-о	2,75	70	Подвальная	52	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ШП-000088	Чистяк,20 тех.п1-о	3,92	70	Надземная	52	4,77	0,2096	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
Чистяк,9 тех.п1-о	Южнее ул. Чистякова, 11	2,40	40	Подвальная	9	4,88	0,2050	1,14E-05	0,0000000	0,0000001
Буденого,8 тех.п1-о	Буденого,8 ту1-о	3,32	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
ШП-000067	СТ-32 кв -т.вр 14	14,50	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000003	0,0000015

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
СТ-32 кв -т.вр 14	СТ-32 кв -т.вр 16	33,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000007	0,0000035
СТ-32 кв -т.вр 16	СТ-32 кв -т.вр 17	56,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000013	0,0000059
Западная,3 тех.п1-о	Западная,3 ту1-о	2,66	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-32 кв -т.вр 18	Западная,3 тех.п1-о	4,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
СТ-32 кв -т.вр 17	СТ-32 кв -т.вр 18	24,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000005	0,0000025
СТ-32 кв -т.вр 2	Лугов,5 тех.п1-о	62,50	50	Надземная	43	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000014	0,0000066
ШП-000052	СТ-32 кв -т.вр 3	17,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000004	0,0000018
СТ-32 кв -т.вр 3	СТ-32 кв -т.вр 3а	12,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000003	0,0000013
Седова,10 тех.п1-о	Седова,10 ту1-о	2,66	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-32 кв -т.вр 3а	Седова,10 тех.п1-о	0,61	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Седова,21 тех.п1-о	Седова,21 ту1-о	2,35	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Седова,22 тех.п1-о	Седова,22 ту1-о	3,16	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
ТК-_____-Н/Ст№1-о	СТ-32 кв -т.вр 1	424,00	200	Надземная	53	5,20	0,1923	2,26E-05	0,0000096	0,0000496
ЦТП-32 кв.	ТК-_____-Н/Ст№1-о	2,05	200	Подземная	52	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000000	0,0000003
Гараж пед. тех.п1-о	Гараж пед. ту1-о	2,89	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-32 кв -т.вр 1	ШО-000027	7,49	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000002	0,0000008
ШП-000051	СТ-32 кв -т.вр 2	5,49	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000001	0,0000006
Лугов,5 тех.п1-о	Лугов,5 ту1-о	2,50	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-32 кв -т.вр 1	ТК-32 кв_-1	68,00	200	Надземная	53	5,20	0,1923	2,26E-05	0,0000015	0,0000079
Седова,4 тех.п1-о	Седова,4 ту1-о	2,43	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Седова,2 тех.п1-о	Седова,2 ту1-о	2,78	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Храм тех.п1-о	Храм ту1-о	3,14	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
Совет,9/1 тех.п1-о	Совет,9/1 ту1-о	3,03	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-БРТС-2.308	ГИБДД ДРСУ	1,00	100	Надземная	52	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
д.сад№12 тех.п1-о	д.сад№12 ту1-о	2,69	50	Подвальная	41	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ТК-ЦТП8__-4	д.сад№12 тех.п1-о	21,00	50	Подземная	41	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000005	0,0000024
Худайб,18 тех.п1-о	Худайб,18 ту1-о	2,64	50	Подвальная	29	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Худайб,20 тех.п1-о	Худайб,20 ту1-о	2,34	50	Подвальная	53	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Социал,6 тех.п1-о	Социал,6 ту1-о	2,55	50	Подвальная	53	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП8 -т.вр 6	Социал,6 тех.п1-о	3,06	50	Надземная	53	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000001	0,0000003

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
СТ-ЦТП8 -т.вр 6	СТ-ЦТП8 -т.вр 7	3,04	150	Надземная	50	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП8 -т.вр 7	СТ-ЦТП8 -т.вр 11	32,23	150	Надземная	50	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000007	0,0000036
СТ-ЦТП8 -т.вр 11	СТ-ЦТП8 -т.вр 13	36,29	100	Надземная	50	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000008	0,0000040
СТ-ЦТП8 -т.вр 13	СТ-ЦТП8 -т.вр 14	14,18	100	Надземная	50	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000003	0,0000015
ШП-000111	СТ-ЦТП8 -т.вр 18	5,82	100	Надземная	13	4,86	0,2057	1,14E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП8 -т.вр 18	СТ-ЦТП8 -т.вр 19	41,01	100	Надземная	50	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000009	0,0000045
Роднич,53 тех.п1-о	Роднич,53 ту1-о	2,22	50	Подвальная	41	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000002
СТ-ЦТП8 -т.вр 19	Роднич,53 тех.п1-о	2,42	50	Надземная	41	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП8 -т.вр 19	СТ-ЦТП8 -т.вр 20	12,96	100	Надземная	50	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000003	0,0000014
СТ-ЦТП8 -т.вр 20	СТ-ЦТП8 -т.вр 21	6,26	100	Надземная	50	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000001	0,0000007
СТ-ЦТП8 -т.вр 21	СТ-ЦТП8 -т.вр 22	9,89	100	Надземная	50	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000002	0,0000011
Шоссейн,38 тех.п1-о	Шоссейн,38 ту1-о	2,16	50	Подвальная	41	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
СТ-ЦТП8 -т.вр 22	Шоссейн,38 тех.п1-о	11,98	50	Надземная	41	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000003	0,0000013
Кадом,5/1 тех.п1-о	Кадом,5/1 ту1-о	2,82	50	Подвальная	53	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП8 -т.вр 29	Кадом,5/1 тех.п1-о	8,00	50	Надземная	53	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000002	0,0000008
СТ-ЦТП8 -т.вр 29	ШО-000037	58,00	100	Надземная	53	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000013	0,0000063
Кадом,5 тех.п1-о	Кадом,5 ту1-о	2,24	50	Подвальная	26	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Кадом,5/2 тех.п1-о	Кадом,5/2 ту1-о	2,40	80	Подвальная	53	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ОТВ-000066	Кадом,5/3 ту1-о	2,69	80	Подвальная	53	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Кадом,5/3 тех.п1-о	ОТВ-000066	2,51	80	Подвальная	53	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ОТВ-000067	Кадом,3 ту1-о	2,16	100	Подвальная	53	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000000	0,0000003
Кадом,3 тех.п1-о	ОТВ-000067	1,00	100	Подвальная	53	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ОТВ-000067	Кадом,3 тех.п2-о	14,00	70	Подвальная	53	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000003	0,0000016
ОТВ-000069	Кадом,1 ту1-о	0,50	50	Подвальная	53	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Кадом,1 тех.п1-о	ОТВ-000069	1,00	50	Подвальная	53	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Гаражи9 тех.п1-о	Гаражи9 ту1-о	2,50	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП-1 -т.вр26	СТ-ЦТП-1 -т.вр27	24,00	300	Надземная	48	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000005	0,0000030
СТ-ЦТП-1 -т.вр27	Гаражи9 тех.п1-о	1,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
СТ-ЦТП-1 -т.вр27	СТ-ЦТП-1 -т.вр28	22,00	300	Надземная	48	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000005	0,0000028
Зенцова,4 тех.п1-о	Зенцова,4 ту1-о	2,41	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
СТ-ЦТП-1 -т.вр29	Зенцова,4 тех.п1-о	6,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000001	0,0000006
СТ-ЦТП-1 -т.вр29	ШО-000007	10,00	300	Надземная	48	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000002	0,0000013
Совет,22 тех.п1-о	Советская,22 ту1-о	2,95	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Общежитие тех.п1-о	Общежитие ту1-о	2,62	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Пед колледж тех.п1-о	ОТВ-000022	1,00	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ОТВ-000022	Пед.колледж ту1-о	3,18	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
ТК-ЦТП-1_-12	ШО-000008	13,61	100	Подземная	52	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000003	0,0000017
СТ-ЦТП-1 -т.вр28	СТ-ЦТП-1 -т.вр29	8,00	300	Надземная	48	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000002	0,0000010
Коммунист,19 тех1-о	Коммунист,19 ту1-о	2,20	100	Подвальная	52	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000000	0,0000003
Коммунист25 тех.п1-о	Коммунист25 ту1-о	2,88	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ТК-ЦТП-1_-9	Коммунист25 тех.п1-о	122,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000028	0,0000137
Гараж банка тех.п1-о	Гараж банка ту1-о	2,21	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
ОТВ-000026	Сбербанк тех.п2-о	8,00	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000002	0,0000009
ОТВ-000026	Сбербанк ту1-о	3,30	70	Подвальная	52	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
Сбербанк тех.п1-о	ОТВ-000026	1,00	70	Подвальная	52	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
СТ-ЦТП-1 -т.вр.32	СТ-ЦТП-1 -т.вр.33	38,00	150	Надземная	40	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000009	0,0000043
Коммунист34 тех.п1-о	Коммунист34 ту1-о	2,20	50	Подвальная	38	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
СТ-ЦТП-1 -т.вр.33	Коммунист34 тех.п1-о	10,00	50	Надземная	38	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000002	0,0000011
СТ-ЦТП-1 -т.вр.33	СТ-ЦТП-1 -т.вр.34	32,00	150	Надземная	40	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000007	0,0000036
Коммунист36 тех.п1-о	Коммунист36 ту1-о	2,80	50	Подвальная	38	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП-1 -т.вр.35	Коммунист36 тех.п1-о	20,00	50	Надземная	38	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000005	0,0000021
СТ-ЦТП-1 -т.вр.34	СТ-ЦТП-1 -т.вр.35	22,00	50	Надземная	38	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000005	0,0000023
СТ-ЦТП-1 -т.вр.34	СТ-ЦТП-1 -т.вр.36	80,00	150	Надземная	40	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000018	0,0000090
СТ-ЦТП-1 -т.вр.36	СТ-36/1 -36/1	54,08	150	Надземная	40	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000012	0,0000061
Мира,55 тех.п1-о	Мира,55 ту1-о	3,18	50	Подвальная	38	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
СТ-ЦТП-1 -т.вр.39	Мира,55 тех.п1-о	4,00	50	Надземная	38	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
СТ-ЦТП-1 -т.вр.39	ШО-000010	12,00	80	Надземная	17	4,80	0,2083	1,14E-05	0,0000001	0,0000007
ШП-000007	СТ-ЦТП-1 -т.вр.40	30,00	80	Надземная	17	4,80	0,2083	1,14E-05	0,0000003	0,0000016
СТ-ЦТП-1 -т.вр.40	СТ-ЦТП-1 -т.вр.41	42,00	50	Надземная	17	4,71	0,2121	1,14E-05	0,0000005	0,0000022
Мира,66 тех.п1-о	Мира,66 ту1-о	3,40	50	Подвальная	40	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
СТ-ЦТП-1 -т.вр.41	Мира,66 тех.п1-о	8,00	50	Надземная	40	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000002	0,0000008
Склад(д.дом)тех.п1-о	Склад(д.дом)ту1-о	2,90	50	Подвальная	40	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП-1 -т.вр.41	Склад(д.дом)тех.п1-о	16,00	50	Надземная	40	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000004	0,0000017
Коммуни36/1 тех.1-о	ОТВ-000028	1,00	150	Подвальная	40	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ОТВ-000028	Коммуни,36/1 ту1-о	2,51	150	Подвальная	40	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
ОТВ-000028	Коммуни36/1 тех.п2-о	19,43	150	Подвальная	40	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000004	0,0000028
ШО-000011	СТ-ЦТП-1 -т.вр.32	1,00	150	Подземная	40	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Коммуни36/1 тех.п2-о	ШП-000008	1,00	150	Подвальная	40	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Мира,43 тех.п1-о	ОТВ-000030	15,57	80	Подвальная	38	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000004	0,0000019
ОТВ-000030	Мира,43 тех.п2-о	35,80	50	Подвальная	38	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000008	0,0000040
Мира,43 тех.п2-о	Мира,43/1 тех.п1-о	7,15	50	Подземная	38	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000002	0,0000008
ОТВ-000030	Мира,43 ту1-о	2,97	50	Подвальная	38	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Мира,43/1 тех.п1-о	Мира,43/1 ту1-о	2,70	50	Подвальная	38	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Мира,41 тех.п1-о	ОТВ-000034	2,91	150	Подвальная	52	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
ОТВ-000034	Мира,41 ту1-о	3,31	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
ТК-_____ЦТП9о	ЦТП-9 ту1-о	4,85	50	Подземная	40	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000005
СТ-36/1 -36/1	СТ-ЦТП-1 -т.вр.39	27,92	150	Надземная	40	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000006	0,0000032
Склад тех.п1-о	Склад ту1-о	2,59	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП-5 -т.вр.12	Склад тех.п1-о	1,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Зенцова,14 тех.п1-о	Зенцова,14 ту1-о	1,99	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
СТ-ЦТП-5 -т.вр.12	Зенцова,14 тех.п1-о	46,00	50	Надземная	51	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000010	0,0000049
ЦТП-1	ТК-_____ЦТП1о	2,00	300	Надземная	52	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000000	0,0000003
ШП-000001	СТ-ЦТП-1 -т.вр1	12,00	300	Надземная	48	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000003	0,0000015
СТ-ЦТП-1 -т.вр1	СТ-ЦТП-1 -т.вр8	26,00	300	Надземная	48	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000006	0,0000033
СТ-ЦТП-1 -т.вр1	СТ-ЦТП-1 -т.вр2	52,00	80	Надземная	52	4,80	0,2083	2,26E-05	0,0000012	0,0000056
СТ-ЦТП-1 -т.вр2	СТ-ЦТП-1 -т.вр3	8,00	80	Надземная	52	4,80	0,2083	2,26E-05	0,0000002	0,0000009
СТ-ЦТП-1 -т.вр3	Гараж2-тех.п1-о	2,40	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Гараж2-тех.п1-о	Гараж2-ту1-о	2,76	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП-1 -т.вр3	Советская,6 тех.п1-о	7,87	80	Надземная	52	4,80	0,2083	2,26E-05	0,0000002	0,0000008
Советская,6 тех.п1-о	ОТВ-000020	1,00	300	Надземная	52	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000000	0,0000001

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
ОТВ-000020	Советская,6 ту1-о	3,01	300	Подвальная	52	8,74	0,1144	2,26E-05	0,0000001	0,0000006
ОТВ-000020	Советская,6 тех.п2-о	24,00	80	Подвальная	52	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000005	0,0000029
Магазин1 тех.п1-о	Магазин1-ту1-о	2,90	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ТК-_____ЦТП1о	СТ-ЦТП-1 -т.вр4	30,00	80	Подземная	52	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000007	0,0000036
СТ-ЦТП1 -т.вр5	Гараж3 тех.п1-о	1,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Гараж3 тех.п1-о	Гараж3 ту1-о	2,80	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП-1 -т.вр4	СТ-ЦТП1 -т.вр5	8,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000002	0,0000008
СТ-ЦТП-1 -т.вр6	Гараж4 тех.п1-о	1,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Гараж4 тех.п1-о	Гараж4 ту1-о	3,28	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
Прок-ра тех.п1-о	Прок-ра ту1-о	3,51	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
СТ-ЦТП-1 -т.вр6	Прок-ра тех.п1-о	3,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП1 -т.вр5	СТ-ЦТП-1 -т.вр6	26,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000006	0,0000028
Гараж5 тех.п1-о	Гараж5 ту1-о	3,00	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП-1 -т.вр7	Гараж5 тех.п1-о	1,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
СТ-ЦТП-1 -т.вр4	СТ-ЦТП-1 -т.вр7	6,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000001	0,0000006
СТ-ЦТП-1 -т.вр7	ГОРОНО тех.п1-о	26,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000006	0,0000028
ГОРОНО тех.п1-о	ОТВ-000021	1,00	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ОТВ-000021	ГОРОНО ту1-о	2,47	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ОТВ-000021	ГОРОНО тех.п2-о	40,00	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000009	0,0000045
ГОРОНО тех.п2-о	Казна-ство тех.п1-о	4,00	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
Казна-ство тех.п1-о	Казна-ство ту1-о	3,82	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
ШП-000002	Пушкина,6 тех.п1-о	1,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Пушкина,6 тех.п1-о	Пушкина,6 ту1-о	2,70	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП-1 -т.вр8	СТ-ЦТП-1 -т.вр9	14,00	80	Надземная	52	4,80	0,2083	2,26E-05	0,0000003	0,0000015
СТ-ЦТП-1 -т.вр9	ШО-000002	3,39	80	Надземная	52	4,80	0,2083	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
Пушкина,8 тех.п1-о	Пушкина,8 ту1-о	2,62	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП-1 -т.вр8	СТ-ЦТП-1 -т.вр11	22,00	300	Надземная	48	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000005	0,0000028
СТ-ЦТП-1 -т.вр11	СТ-ЦТП-1 -т.вр12	28,00	100	Надземная	52	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000006	0,0000031
СТ-ЦТП-1 -т.вр12	СТ-ЦТП-1 -т.вр13	12,00	100	Надземная	52	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000003	0,0000013
СТ-ЦТП-1 -т.вр13	СТ-ЦТП-1 -т.вр15(1)	10,00	100	Надземная	52	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000002	0,0000011

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
Гараж7 тех.п1-о	Гараж7 ту1-о	2,95	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП-1 -т.вр15(1)	Гараж7 тех.п1-о	1,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Гараж8 тех.п1-о	Гараж8 ту1-о	2,81	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП-1 -т.вр15(2)	Гараж8 тех.п1-о	1,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
СТ-ЦТП-1 -т.вр15(1)	СТ-ЦТП-1 -т.вр15(2)	1,00	100	Надземная	52	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
СТ-ЦТП-1 -т.вр15(2)	СТ-ЦТП-1 -т.вр16(1)	18,00	100	Надземная	52	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000004	0,0000020
СТ-ЦТП-1 -т.вр16(1)	СТ-ЦТП-1 -т.вр16(2)	1,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Магазин2 тех.п1-о	Магазин2 ту1-о	2,24	50	Подвальная	24	4,99	0,2002	2,03E-05	0,0000000	0,0000002
СТ-ЦТП-1 -т.вр16(2)	ШО-000003	1,00	50	Надземная	24	4,71	0,2121	2,03E-05	0,0000000	0,0000001
Магазин3 тех.п1-о	Магазин3 ту1-о	2,50	50	Подвальная	24	4,99	0,2002	2,03E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП-1 -т.вр16(2)	ШО-000004	1,90	50	Надземная	24	4,71	0,2121	2,03E-05	0,0000000	0,0000002
СТ-ЦТП-1 -т.вр11	СТ-ЦТП-1 -т.вр17	66,00	300	Надземная	48	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000015	0,0000083
СТ-ЦТП-1 -т.вр17	СТ-ЦТП-1 -т.вр21	32,00	300	Надземная	48	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000007	0,0000040
СТ-ЦТП-1 -т.вр17	СТ-ЦТП-1 -т.вр18	8,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000002	0,0000008
СТ-ЦТП-1 -т.вр18	СТ-ЦТП-1 -т.вр19	32,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000007	0,0000034
СТ-ЦТП-1 -т.вр19	СТ-ЦТП-1 -т.вр20	10,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000002	0,0000011
Совет,12 тех.п1-о	Советская,12 ту1-о	2,77	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП-1 -т.вр20	Совет,12 тех.п1-о	4,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
Совет,16 тех.п1-о	Совет,16 ту1-о	3,10	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП-1 -т.вр21	ШО-000005	1,60	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
СТ-ЦТП-1 -т.вр21	СТ-ЦТП-1 -т.вр22	48,00	300	Надземная	48	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000011	0,0000060
Коммунист,9 тех.п1-о	Коммунист,9 ту1-о	2,56	300	Подвальная	52	8,74	0,1144	2,26E-05	0,0000001	0,0000005
СТ-ЦТП-1 -т.вр22	Коммунист,9 тех.п1-о	16,00	300	Надземная	52	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000004	0,0000020
Мастерские тех.п1-о	Мастерские ту1-о	1,89	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
СТ-ЦТП-1 -т.вр25	Мастерские тех.п1-о	2,40	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП-1 -т.вр23	СТ-ЦТП-1 -т.вр25	52,00	300	Надземная	48	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000012	0,0000065
СТ-ЦТП-1 -т.вр25	СТ-ЦТП-1 -т.вр26	12,00	300	Надземная	48	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000003	0,0000015
Совет,9 тех.п1-о	Совет,9 ту1-о	2,56	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП-1 -т.вр22	СТ-ЦТП-1 -т.вр23	26,00	300	Надземная	48	5,58	0,1793	2,26E-05	0,0000006	0,0000033
Пушкина1 тех.п1-о	Пушкина1 ту1-о	2,79	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
Коммунист20А тех.п1-о	Коммунист20А ту1-о	2,25	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Пушкина1Б тех.п1-о	Пушкина1Б ту1-о	2,25	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ШП-000009	Мира,41 тех.п1-о	28,00	150	Надземная	27	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000006	0,0000032
Коммуни5 тех.п1-о	Коммуни5 ту1-о	2,67	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Коммуни7 тех.п1-о	Коммуни7 ту1-о	2,76	50	Надземная	30	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Коммуни2/1 тех.п1-о	ОТВ-000035	1,00	80	Подвальная	52	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ШП-000011	Коммуни2/1 тех.п1-о	1,72	80	Надземная	30	4,80	0,2083	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
ОТВ-000035	Коммуни2/1 ту1-о	2,62	80	Подвальная	52	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ОТВ-000035	ст.Ю.Т. тех.п1-о	22,00	80	Подвальная	52	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000005	0,0000027
ст.Ю.Т. тех.п1-о	ОТВ-000036	1,00	80	Подвальная	52	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Гаражст.Ю.Т.тех.п1-о	Гаражст.Ю.Т.ту1-о	2,20	80	Подвальная	52	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000000	0,0000003
ОТВ-000036	ст. Ю.Т. тех.п2-о	29,00	80	Подвальная	52	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000007	0,0000035
Коммуни4 тех.п1-о	Коммуни4 ту1-о	3,04	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Коммуни6 тех.п1-о	Коммуни6 ту1-о	2,80	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Коммуни10 тех.п1-о	Коммуни10 ту1-о	3,00	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Коммуни8 тех.п1-о	Коммуни8 ту1-о	2,80	50	Подвальная	26	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ШП-000013	СТ-ЦТП-1 -т.вр.49	70,00	100	Надземная	52	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000016	0,0000076
СТ-ЦТП-1 -т.вр.49	Мира,37 тех.п1-о	82,00	70	Надземная	52	4,77	0,2096	2,26E-05	0,0000019	0,0000088
Пушкина10А тех.п1-о	ОТВ-000037	1,00	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Гараж,10А тех.п1-о	Гараж,10А ту1-о	2,22	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000002
ОТВ-000037	Пушкина,10А ту1-о	3,05	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП-1 -т.вр.49	ШО-000012	8,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000002	0,0000008
Мира,37 тех.п1-о	ОТВ-000038	1,00	70	Подвальная	52	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ОТВ-000038	Мира,37 ту1-о	3,00	70	Подвальная	52	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
ОТВ-000038	Мира,37 тех.п2-о	13,30	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000003	0,0000015
Мира,39 тех.п1-о	Мира,39 ту1-о	2,61	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Салют тех.п1-о	Салют ту1-о	2,20	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
РКМЦ тех.п1-о	РКМЦ ту1-о	2,00	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
Коммуни2 тех.п1-о	Коммуни2 ту1-о	2,51	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Кирова,7 тех.п1-о	Кирова,7 ту1-о	2,20	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000002

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
Кирова,9 тех.п1-о ШП-000014	Кирова,9 ту1-о СТ-ЦТП-1 -т.вр.50	2,50	80	Подвальная	27	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
		12,52	100	Надземная	52	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000003	0,0000014
Кирова,3 тех.п1-о	Кирова,3 ту1-о	2,91	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП-1 -т.вр.50	Кирова,3 тех.п1-о	10,00	100	Надземная	52	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000002	0,0000011
СТ-ЦТП-1 -т.вр.50	ШО-000013	17,00	100	Надземная	52	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000004	0,0000019
Кирова,14 тех.п1-о ШП-000017	Кирова,14 ту1-о СТ-ЦТП-1 -т.вр.51	3,52	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
		10,00	100	Надземная	52	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000002	0,0000011
СТ-ЦТП-1 -т.вр.51	СТ-ЦТП-1 -т.вр.52	16,00	100	Надземная	52	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000004	0,0000017
Кирова,8 тех.п1-о	Кирова,8 ту1-о	1,00	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
СТ-ЦТП-1 -т.вр.52	Кирова,8 тех.п1-о	2,90	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП-1 -т.вр.52	СТ-ЦТП-1 -т.вр.53	22,00	100	Надземная	52	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000005	0,0000024
СТ-ЦТП-1 -т.вр.53	СТ-ЦТП-1 -т.вр.54	5,75	100	Надземная	52	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000001	0,0000006
СТ-ЦТП-1 -т.вр.54	СТ-ЦТП-1 -т.вр.55	22,00	100	Надземная	52	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000005	0,0000024
ОТВ-000039	Склад,2 ту1-о	2,51	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Склад,2 тех.п1-о	ОТВ-000039	1,00	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Охрана тех.п1-о	Охрана ту1-о	2,52	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП-1 -т.вр.55	Склад,2 тех.п1-о	42,00	500	Надземная	52	6,40	0,1562	2,26E-05	0,0000009	0,0000060
ОТВ-000039	Склад,2 тех.п2-о	1,00	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Склад,2 тех.п2-о	Охрана тех.п1-о	1,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
СТ-ЦТП-1 -т.вр.53	СТ-ЦТП-1 -т.вр.56	124,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000028	0,0000131
Спортзал тех.п1-о	Спортзал ту1-о	2,06	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
СТ-ЦТП-1 -т.вр.56	Спортзал тех.п1-о	8,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000002	0,0000008
ЦТП-5	ТК-_____ЦТП-5о	1,00	100	Подземная	15	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000000	0,0000001
ТК-_____ЦТП-5о	СТ-ЦТП-5 -т.вр.1	1,00	100	Надземная	15	4,86	0,2057	1,14E-05	0,0000000	0,0000001
СТ-ЦТП-5 -т.вр.1	СТ-ЦТП-5 -т.вр.2	9,00	100	Надземная	15	4,86	0,2057	1,14E-05	0,0000001	0,0000005
Кирова,40 тех.п1-о	Кирова,40 ту1-о	2,85	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП-5 -т.вр.2	Кирова,40 тех.п1-о	9,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000002	0,0000010
СТ-ЦТП-5 -т.вр.2	ШО-000018	12,00	100	Надземная	15	4,86	0,2057	1,14E-05	0,0000001	0,0000007
Ленина,42 тех.п1-о	Ленина,42 ту1-о	2,51	40	Надземная	52	4,69	0,2134	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Ленина,44 тех.п1-о	Кирова,44 ту1-о	2,62	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
Ленина,48 тех.п1-о	Ленина,48 ту1-о	3,20	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
СТ-ЦТП-5 -т.вр.5	Ленина,48 тех.п1-о	2,70	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ШП-000021	СТ-ЦТП-5 -т.вр.5	2,30	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000001	0,0000002
СТ-ЦТП-5 -т.вр.5	СТ-ЦТП-5 -т.вр.6	44,00	50	Надземная	51	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000010	0,0000047
СТ-ЦТП-5 -т.вр.6	СТ-ЦТП-5 -т.вр.20	48,00	50	Надземная	51	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000011	0,0000051
Гараж,ГРОВД тех.п1-о	Гараж,ГРОВД ту1-о	2,75	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП-5 -т.вр.20	Гараж,ГРОВД тех.п1-о	1,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
СТ-ЦТП-5 -т.вр.20	СТ-ЦТП-5 -т.вр.7	24,00	50	Надземная	51	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000005	0,0000025
Ленина,48/2 тех.п1-о	Ленина,48/2 ту1-о	3,28	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
СТ-ЦТП-5 -т.вр.7	Ленина,48/2 тех.п1-о	17,00	50	Надземная	51	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000004	0,0000018
Ленина,39 тех.п1-о	Ленина,39 ту1-о	2,26	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ШП-000022	СТ-ЦТП-5 -т.вр.8	2,06	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
СТ-ЦТП-5 -т.вр.8	СТ-ЦТП-5 -т.вр.9	21,50	50	Надземная	51	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000005	0,0000023
СТ-ЦТП-5 -т.вр.9	СТ-ЦТП-5 -т.вр.10	8,00	50	Надземная	51	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000002	0,0000008
Ленина,47 тех.п1-о	Ленина,47 ту1-о	1,00	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
СТ-ЦТП-5 -т.вр.10	Ленина,47 тех.п1-о	78,00	50	Надземная	51	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000018	0,0000083
СТ-Вет -т.вр 24	СТ-Вет -т.вр 26	72,00	150	Надземная	43	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000016	0,0000081
СТ-Вет -т.вр 26	СТ-Вет -т.вр 39	44,00	150	Надземная	43	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000010	0,0000050
ЦТП-2	ТК-_____ЦТП2о	1,00	80	Подземная	52	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ТК-_____ЦТП2о	СТ-ЦТП-1 -т.вр.1	10,00	80	Подземная	52	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000002	0,0000012
СТ-ЦТП-1 -т.вр.1	СТ-ЦТП-1 -т.вр.3	10,00	80	Надземная	52	4,80	0,2083	2,26E-05	0,0000002	0,0000011
Кирова,58 тех.п1-о	Кирова,58 ту1-о	2,19	80	Подвальная	52	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000000	0,0000003
СТ-ЦТП-1 -т.вр.3	Кирова,58 тех.п1-о	10,00	80	Надземная	52	4,80	0,2083	2,26E-05	0,0000002	0,0000011
ШП-000093	СТ-Вет -т.вр 1	25,00	150	Надземная	53	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000006	0,0000028
СТ-Вет -т.вр 1	ШО-000029	3,00	100	Надземная	53	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-Вет -т.вр 1	СТ-Вет -т.вр 24	8,00	150	Надземная	43	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000002	0,0000009
ОТВ-000071	Социал,12/1 тех.п2-о	47,33	50	Подвальная	41	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000011	0,0000053
СТ-ЦТП8 -т.вр 3	СТ-ЦТП8 -т.вр 4	26,31	50	Надземная	41	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000006	0,0000028
Социал,10 тех.п1-о	Социал,10 ту1-о	3,45	50	Подвальная	41	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
СТ-ЦТП8 -т.вр 4	Социал,10 тех.п1-о	3,01	50	Надземная	41	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000001	0,0000003

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
маг.Лавка тех.п1-о	маг.Лавка ту1-о	2,83	50	Подвальная	41	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП8 -т.вр 4	маг.Лавка тех.п1-о	39,47	50	Надземная	41	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000009	0,0000042
Социал,10а тех.п1-о	Социал,10а ту1-о	2,97	50	Подвальная	41	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ОТВ-000073	Социал,8/2 ту1-о	4,08	80	Подвальная	53	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000005
Социал,8/2 тех.п1-о	ОТВ-000073	1,00	80	Подвальная	53	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ОТВ-000073	Социал,8/2 тех.п2-о	14,00	80	Подвальная	53	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000003	0,0000017
Социал,8/1 тех.п1-о	Социал,8/1 ту1-о	2,28	50	Подвальная	53	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Социал,8 тех.п1-о	Социал,8 ту1-о	2,49	50	Подвальная	53	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Социал,12 тех.п1-о	Социал,12 ту1-о	2,73	50	Подвальная	32	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ЦТП-8	ТК-_____ЦТП8 о	1,00	200	Подземная	53	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
ТК-_____ЦТП8 о	СТ-ЦТП8 -т.вр 1	33,00	200	Подземная	53	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000007	0,0000053
СТ-ЦТП8 -т.вр 1	СТ-2а -2а	64,12	200	Надземная	53	5,20	0,1923	2,26E-05	0,0000014	0,0000075
СТ-ЦТП8 -т.вр 2	СТ-ЦТП8 -т.вр 29	45,00	100	Надземная	53	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000010	0,0000049
магКедр тех.п1-о	маг.Кедр ту1-о	2,82	50	Подвальная	53	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ОТВ-000071	Социал,12/1 ту1-о	2,56	100	Подвальная	41	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Социал,12/1 тех.п1-о	ОТВ-000071	1,00	100	Подвальная	41	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Социал,16 тех.п1-о	Социал,16 ту1-о	2,44	50	Подвальная	50	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Социал,16/1 тех.п1-о	Социал,16/1 ту1-о	3,04	50	Подвальная	50	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
Социал,14 тех.п1-о	Социал,14 ту1-о	2,18	50	Подвальная	27	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
Социал,14/1 тех.п1-о	Социал,14/1 ту1-о	2,54	50	Подвальная	27	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП8 -т.вр 34	СТ-ЦТП8 -т.вр 35	3,66	80	Надземная	52	4,80	0,2083	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
Водок(быт) тех.п1-о	Водок(быт) ту1-о	3,10	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП8 -т.вр 35	Водок(быт) тех.п1-о	6,54	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000001	0,0000007
Водок(гараж)тех.п1-о	Водок(гараж)ту1-о	2,41	80	Подвальная	52	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП8 -т.вр 34	СТ-ЦТП8 -т.вр 36	21,72	150	Надземная	50	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000005	0,0000025
Социал,20/1 тех.п1-о	Социал,20/1 ту1-о	2,11	50	Подвальная	50	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
СТ-ЦТП8 -т.вр 36	СТ-ЦТП8 -т.вр 37	3,93	150	Надземная	50	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
СТ-ЦТП8 -т.вр 37	ШО-000040	9,04	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000002	0,0000010
Водоканал тех.п1-о	Водоканал ту1-о	2,30	50	Подвальная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП8 -т.вр 37	СТ-ЦТП8 -т.вр 38	24,31	150	Надземная	50	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000005	0,0000027

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
СТ-ЦТП8 -т.вр 38	ШО-000041	7,57	80	Надземная	27	4,80	0,2083	2,26E-05	0,0000002	0,0000008
Социал,22/3 тех.п1-о	ОТВ-000075	1,03	80	Подвальная	27	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ОТВ-000075	Социал,22/3 ту1-о	2,34	80	Подвальная	27	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ОТВ-000075	Социал,22/3 тех.п2-о	35,89	50	Подвальная	27	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000008	0,0000040
Социал,22/4 тех.п1-о	Социал,22/4 ту1-о	2,88	50	Подвальная	27	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП8 -т.вр 38	ШО-000042	25,02	150	Надземная	50	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000006	0,0000028
Социал,22/1 тех.п1-о	Социал,22/1 ту1-о	2,70	100	Подвальная	26	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ШП-000112	СТ-ЦТП8 -т.вр 39	4,79	150	Надземная	50	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000001	0,0000005
СТ-ЦТП8 -т.вр 39	СТ-ЦТП8 -т.вр 40	39,15	80	Надземная	50	4,80	0,2083	2,26E-05	0,0000009	0,0000042
Социал,22 тех.п1-о	Социал,22 ту1-о	2,46	50	Подвальная	50	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП8 -т.вр 40	Социал,22 тех.п1-о	3,63	50	Надземная	50	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
Социал,24 тех.п1-о	Социал,24 ту1-о	2,76	50	Подвальная	50	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП8 -т.вр 40	Социал,24 тех.п1-о	17,64	50	Надземная	50	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000004	0,0000019
СТ-ЦТП8 -т.вр 39	СТ-39а -39а	25,23	100	Надземная	50	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000006	0,0000028
СТ-ЦТП8 -т.вр 41	СТ-ЦТП8 -т.вр 42	36,79	100	Надземная	50	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000008	0,0000040
Социал,24/1 тех.п1-о	Социал,24/1 ту1-о	3,01	50	Подвальная	50	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-ЦТП8 -т.вр 42	Социал,24/1 тех.п1-о	31,33	50	Надземная	50	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000007	0,0000033
Социал,22/2 тех.п1-о	Социал,22/2 ту1-о	3,26	50	Подвальная	50	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
СТ-ЦТП8 -т.вр 42	Социал,22/2 тех.п1-о	40,50	50	Надземная	50	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000009	0,0000043
СТ-ЦТП8 -т.вр 43	СТ-ЦТП8 -т.вр 44	3,30	100	Надземная	50	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
СТ-ЦТП8 -т.вр 44	СТ-ЦТП8 -т.вр 45	47,73	100	Надземная	50	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000011	0,0000052
СТ-ЦТП8 -т.вр 45	СТ-ЦТП8 -т.вр 46	15,80	100	Надземная	50	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000004	0,0000017
СТ-ЦТП8 -т.вр 46	СТ-ЦТП8 -т.вр 47	3,68	100	Надземная	50	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
Гараж БЭУ тех.п1-о	Гараж БЭУ ту1-о	0,90	80	Подвальная	51	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
СТ-ЦТП8 -т.вр 47	Гараж БЭУ тех.п1-о	3,80	80	Надземная	51	4,80	0,2083	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
СТ-ЦТП8 -т.вр 46	Гараж БЭУ тех.п2-о	20,59	50	Надземная	51	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000005	0,0000022
Гараж БЭУ тех.п2-о	Гараж БЭУ тех.п3-о	46,34	50	Подвальная	51	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000010	0,0000052
Админ БЭУ тех.п1-о	Админ БЭУ ту1-о	4,94	50	Подвальная	51	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000006
Гараж БЭУ тех.п3-о	Админ БЭУ тех.п1-о	58,38	50	Надземная	51	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000013	0,0000062
СТ-2а -2а	СТ-ЦТП8 -т.вр 2	15,88	200	Надземная	53	5,20	0,1923	2,26E-05	0,0000004	0,0000019

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
СТ-39а -39а	СТ-ЦТП8 -т.вр 41	29,06	100	Надземная	50	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000007	0,0000032
СТ-ЦТП8 -т.вр 1	ШО-000048	31,95	150	Надземная	50	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000007	0,0000036
ЦТП-Водоканал	СТ-ЦТП8 -т.вр 34	1,21	150	Надземная	50	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
СТ-ЦТП8 -т.вр 34	СТ-ЦТП8 -т.вр 43	74,10	100	Надземная	50	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000017	0,0000081
СТ-Вет -т.вр 39	СТ-Вет -т.вр 40	32,00	100	Надземная	13	4,86	0,2057	1,14E-05	0,0000004	0,0000018
СТ-Вет -т.вр 40	СТ-Вет -т.вр 41	10,00	100	Надземная	43	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000002	0,0000011
СТ-Вет -т.вр 41	СТ-Вет -т.вр 42	42,00	100	Надземная	43	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000009	0,0000046
Зареч,75 тех.п1-о	Зареч,75 ту1-о	2,90	50	Подвальная	43	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-Вет -т.вр 42	Зареч,75 тех.п1-о	7,00	50	Надземная	43	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000002	0,0000007
СТ-Вет -т.вр 42	ШО-000032	35,00	50	Надземная	43	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000008	0,0000037
СТ-Вет -т.вр 43	СТ-Вет -т.вр 44	11,00	50	Надземная	43	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000002	0,0000012
Зареч,67 тех.п1-о	Зареч,67 ту1-о	2,73	50	Подвальная	43	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-Вет -т.вр 44	Зареч,67 тех.п1-о	0,57	50	Надземная	43	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
СТ-Вет -т.вр 44	СТ-Вет -т.вр 45	16,00	50	Надземная	43	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000004	0,0000017
Зареч,69 тех.п1-о	Зареч,69 ту1-о	1,03	50	Подвальная	43	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
СТ-Вет -т.вр 45	Зареч,69 тех.п1-о	0,94	50	Надземная	43	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Зареч,69а тех.п1-о	Зареч,69а ту1-о	2,51	50	Подвальная	43	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
СТ-Вет -т.вр 45	Зареч,69а тех.п1-о	20,00	50	Надземная	43	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000005	0,0000021
ШП-000094	СТ-Вет -т.вр 2	28,00	50	Надземная	53	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000006	0,0000030
СТ-Вет -т.вр 2	СТ-Вет -т.вр 3	26,00	32	Надземная	53	4,66	0,2145	2,26E-05	0,0000006	0,0000027
Кирова,71 тех.п1-о	Кирова,71 ту1-о	2,01	50	Подвальная	53	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
СТ-Вет -т.вр 3	Кирова,71 тех.п1-о	24,00	32	Надземная	53	4,66	0,2145	2,26E-05	0,0000005	0,0000025
БРТС тех.п1-о	БРТС ту1-о	2,56	50	Подвальная	26	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ТК-ЦТП7__-17	Дет.сад№16 тех.п1-о	52,00	70	Подземная	24	5,24	0,1908	2,03E-05	0,0000011	0,0000055
ТК-ЦТП7__-17	ТК-ЦТП7__-18	106,00	125	Подземная	10	5,98	0,1671	1,14E-05	0,0000012	0,0000072
ТК-ЦТП7__-18	Седова118 тех.п1-о	58,00	100	Подземная	40	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000013	0,0000073
ТК-ЦТП7__-18	Телеграф тех.п1-о	28,00	50	Подземная	34	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000006	0,0000031
ТК-ЦТП7__-18	ТК-ЦТП7__-19	82,00	100	Подземная	10	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000009	0,0000052
ТК-ЦТП7__-19	Седова120 тех.п1-о	48,00	80	Подземная	34	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000011	0,0000058
ТК-_____-ЦТП10-о	ТК-ЦТП10_-1	114,00	100	Подземная	46	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000026	0,0000144

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
ТК-ЦТП10_-1	ТК-ЦТП10_-2	50,00	80	Подземная	46	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000011	0,0000060
ТК-ЦТП10_-2	Седов,117 тех.п1-о	2,00	80	Подземная	36	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
ТК-БРТС-121/6	ПП_106_2020	48,00	50	Подземная	48	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000011	0,0000054
Седова,112/2тех.п2-о	Д.Бед,85/1тех.п1-о	20,00	80	Подземная	45	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000005	0,0000024
Д.Бед,85 тех.п2-о	Купер тех.п1-о	82,00	50	Подземная	30	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000019	0,0000092
ТК-ЦТП7_-5	ТК-ЦТП7_-6	34,00	150	Подземная	14	6,35	0,1575	1,14E-05	0,0000004	0,0000024
ТК-ЦТП7_-6	Лимпопо тех.п1-о	22,00	50	Подземная	27	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000005	0,0000025
ТК-ЦТП7_-6	ТК-ЦТП7_-7	126,00	150	Подземная	14	6,35	0,1575	1,14E-05	0,0000014	0,0000091
ТК-ЦТП7_-7	Комар,23/1 тех.п1-о	14,00	70	Подземная	33	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000003	0,0000016
ТК-ЦТП7_-7	ТК-ЦТП7_-7А	60,00	80	Подземная	40	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000014	0,0000072
ТК-ЦТП7_-7А	Комар25 тех.п1-о	84,00	100	Подземная	23	5,64	0,1774	1,85E-05	0,0000016	0,0000087
ТК-ЦТП7_-7А	Д.Бедного97 тех.п1-о	32,00	80	Подземная	40	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000007	0,0000039
ТК-ЦТП7_-7	ТК-ЦТП7_-8	34,00	100	Подземная	36	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000008	0,0000043
ТК-ЦТП7_-8	Комар21/1 тех.п1-о	4,00	80	Подземная	33	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000005
ТК-ЦТП7_-8	Налоговая тех.п1-о	76,00	70	Подземная	34	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000017	0,0000090
ТК-ЦТП7_-7	Комар23 тех.п1-о	18,00	80	Подземная	26	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000004	0,0000022
Комар23 тех.п2-о	Комар21 тех.п1-о	20,00	50	Подземная	26	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000005	0,0000022
Комар21 тех.п1-о	Комар21 ту1-о	1,79	80	Подвальная	26	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
ТК-ЦТП7_-12	ТК-ЦТП7_-13	142,00	200	Подземная	40	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000032	0,0000227
ТК-ЦТП7_-13	ТК-ЦТП7_-14	76,00	100	Подземная	15	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000009	0,0000049
ТК-ЦТП7_-14	Школа№5 тех.п1-о	18,00	100	Подземная	15	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000002	0,0000012
ТК-ЦТП7_-14	Бассейн тех.п1-о	22,00	100	Подземная	15	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000003	0,0000014
ТК-ЦТП7_-13	ТК-ЦТП7_-15	46,00	200	Подземная	15	7,11	0,1407	1,14E-05	0,0000005	0,0000037
ТК-ЦТП7_-15	Седова118/1 тех.п1-о	10,00	70	Подземная	40	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000002	0,0000012
ТК-ЦТП7_-15	ТК-ЦТП7_-16	38,00	200	Подземная	24	7,11	0,1407	2,03E-05	0,0000008	0,0000055
ТК-ЦТП7_-16	Комар17/1 тех.п1-о	74,00	150	Подземная	27	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000017	0,0000106
Комар17 тех.п2-о	ТК-ЦТП7_-16А	14,00	100	Подземная	10	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000002	0,0000009
ТК-ЦТП7_-16А	Комар15 тех.п1-о	32,00	80	Подземная	26	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000007	0,0000039
ТК-ЦТП7_-16	ТК-ЦТП7_-17	14,00	150	Подземная	40	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000003	0,0000020
ТК-ЦТП11_-5Б	ТК-ЦТП11_-6	88,00	200	Подземная	26	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000020	0,0000141

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
ТК-ЦТП11_-6	Бедн,70/1 тех.п1-о	16,00	80	Подземная	26	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000004	0,0000019
ТК-ЦТП11_-6	ТК-ЦТП11_-6А	32,00	200	Подземная	26	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000007	0,0000051
ТК-ЦТП11_-6А	ТК-ЦТП11_-6Б	66,00	200	Подземная	26	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000015	0,0000105
ТК-ЦТП11_-6Б	Бедн,70/2 тех.п1-о	8,00	70	Подземная	26	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000002	0,0000009
ТК-ЦТП11_-6Б	жд 99	150,00	70	Подземная	17	5,24	0,1908	1,14E-05	0,0000017	0,0000089
ТК-ЦТП11_-11	ТК-ЦТП11_-11А	136,00	100	Подземная	36	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000031	0,0000172
ТК-ЦТП11_-11А	Комар,31 тех.п1-о	12,00	100	Подземная	36	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000003	0,0000015
ТК-_____ЦТП12-о	ТК-ЦТП-12-1	46,00	200	Подземная	15	7,11	0,1407	1,14E-05	0,0000005	0,0000037
ТК-ЦТП-12-1	Инфекц.отд тех.п1-о	26,00	80	Подземная	27	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000006	0,0000031
ТК-ЦТП-12-1	ТК-ЦТП12_-2	48,00	200	Подземная	27	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000011	0,0000077
ТК-ЦТП12_-2	ТК-ЦТП12_-3	38,00	150	Подземная	45	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000009	0,0000054
ТК-ЦТП12_-5	ТК-ЦТП12_-6	78,00	150	Подземная	45	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000018	0,0000111
ТК-ЦТП7_-12	Седова114 тех.п1-о	180,00	100	Подземная	12	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000021	0,0000115
Седова114 тех.п2-о	Пятерочка тех.п1-о	8,00	70	Подземная	40	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000002	0,0000009
Пятерочка тех.п2-о	Седова116 тех.п1-о	24,00	70	Подземная	40	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000005	0,0000028
ТК-_____ЦТП-6о	ТК-ЦТП-6_-1	10,00	300	Подземная	53	8,74	0,1144	2,26E-05	0,0000002	0,0000020
ТК-ЦТП-6_-1	ТК-ЦТП-6_-15	68,00	150	Подземная	27	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000015	0,0000097
ТК-ЦТП-6_-20	ТК-ЦТП-6_-21	36,00	80	Подземная	16	5,37	0,1863	1,14E-05	0,0000004	0,0000022
ТК-ЦТП-6_-21	Чехова,7/2 тех.п1-о	20,00	50	Подземная	16	4,99	0,2002	1,14E-05	0,0000002	0,0000011
ТК-ЦТП-6_-1	ТК-ЦТП-6_-2	62,00	300	Подземная	53	8,74	0,1144	2,26E-05	0,0000014	0,0000122
ТК-ЦТП-6_-2	ТК-ЦТП-6_-3	98,00	200	Подземная	26	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000022	0,0000157
ТК-ЦТП-6_-3	Чехова,9/1 тех.п1-о	5,00	100	Подземная	17	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000001	0,0000003
Чехова,9/1 тех.п2-о	ТК-ЦТП-6_-4	61,00	100	Подземная	17	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000007	0,0000039
ТК-ЦТП-6_-4	Чехова,5/1 тех.п1-о	10,00	50	Подземная	17	4,99	0,2002	1,14E-05	0,0000001	0,0000006
ТК-ЦТП-6_-4	Чехова,5 тех.п1-о	48,00	70	Подземная	25	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000011	0,0000056
ТК-ЦТП-6_-4	ТК-ЦТП-6_-5	58,00	100	Подземная	31	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000013	0,0000073
ТК-ЦТП-6_-5	Чехова,3 тех.п1-о	18,00	50	Подземная	53	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000004	0,0000020
ТК-ЦТП-6_-5	Чехова,1 тех.п1-о	52,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000012	0,0000058
ТК-ЦТП-6_-3	ТК-ЦТП-6_-6	24,00	150	Подземная	17	6,35	0,1575	1,14E-05	0,0000003	0,0000017
ТК-ЦТП-6_-6	СТ-ЦТП-6 -т.вр. 3_гвс	28,00	150	Подземная	17	6,35	0,1575	1,14E-05	0,0000003	0,0000020

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
СТ-ЦТП-6 -т.вр. 3_гвс	TK-ЦТП-6_-8	40,00	150	Надземная	17	5,02	0,1990	1,14E-05	0,0000005	0,0000023
TK-ЦТП-6_-8	Комар,3/2 тех.п1-о	18,00	50	Подземная	17	4,99	0,2002	1,14E-05	0,0000002	0,0000010
TK-ЦТП-6_-8	TK-ЦТП-6_-9	52,00	150	Подземная	17	6,35	0,1575	1,14E-05	0,0000006	0,0000037
TK-ЦТП-6_-9	Комар,3/1 тех.п1-о	12,00	50	Подземная	17	4,99	0,2002	1,14E-05	0,0000001	0,0000007
TK-ЦТП-6_-9	TK-ЦТП-6_-10	50,00	150	Подземная	17	6,35	0,1575	1,14E-05	0,0000006	0,0000036
TK-ЦТП-6_-10	Комар,3 тех.п1-о	6,00	50	Подземная	35	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000007
TK-ЦТП-6_-10	TK-ЦТП-6_-10А	54,00	50	Подземная	27	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000012	0,0000061
TK-ЦТП-6_-10А	Комар,1 тех.п1-о	1,00	50	Подземная	53	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
TK-ЦТП-6_-10	TK-ЦТП-6_-11	72,00	100	Подземная	24	5,64	0,1774	2,03E-05	0,0000015	0,0000082
TK-ЦТП-6_-11	Комар,5 тех.п1-о	6,00	50	Подземная	23	4,99	0,2002	1,85E-05	0,0000001	0,0000006
TK-ЦТП-6_-11	Комар,5/1 тех.п1-о	32,00	50	Подземная	23	4,99	0,2002	1,85E-05	0,0000006	0,0000029
TK-ЦТП-6_-11	TK-ЦТП-6_-12	60,00	80	Подземная	23	5,37	0,1863	1,85E-05	0,0000011	0,0000059
TK-ЦТП-6_-12	Комар,7 тех.п1-о	6,00	50	Подземная	23	4,99	0,2002	1,85E-05	0,0000001	0,0000006
TK-ЦТП-6_-12	Комар,7/1 тех.п1-о	30,00	50	Подземная	23	4,99	0,2002	1,85E-05	0,0000006	0,0000028
СТ-ЦТП-6 -т.вр. 3_гвс	TK-ЦТП-6_-7	6,00	150	Надземная	17	5,02	0,1990	1,14E-05	0,0000001	0,0000003
Комар,3/3 тех.п1-о	Комар,3/3 ту1-о	2,14	50	Надземная	17	4,71	0,2121	1,14E-05	0,0000000	0,0000001
TK-ЦТП-6_-7	Комар,3/3 тех.п1-о	1,00	50	Подземная	17	4,99	0,2002	1,14E-05	0,0000000	0,0000001
TK-ЦТП-6_-7	TK-ЦТП-6_-13	84,00	100	Подземная	17	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000010	0,0000054
TK-ЦТП-6_-13	Комар,5/3 тех.п1-о	6,00	50	Подземная	17	4,99	0,2002	1,14E-05	0,0000001	0,0000003
TK-ЦТП-6_-13	Комар,5/2 тех.п1-о	56,00	50	Подземная	53	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000013	0,0000063
TK-ЦТП-6_-13	TK-ЦТП-6_-14	84,00	100	Подземная	17	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000010	0,0000054
TK-ЦТП-6_-14	Комар,7/3 тех.п1-о	10,00	50	Подземная	17	4,99	0,2002	1,14E-05	0,0000001	0,0000006
TK-ЦТП-6_-14	Комар,7/2 тех.п1-о	46,00	50	Подземная	17	4,99	0,2002	1,14E-05	0,0000005	0,0000026
TK-ЦТП-6_-14	Комар,11/2 тех.п1-о	38,00	80	Подземная	29	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000009	0,0000046
ФСБ тех.п2-о	Гараж ФСБ тех.п1-о	23,00	100	Надземная	51	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000005	0,0000025
TK-ЦТП-6_-38	TK-ЦТП-6_-38А	6,00	100	Подземная	51	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000001	0,0000008
TK-ЦТП-6_-38А	ФСБ тех.п1-о	21,00	100	Подземная	51	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000005	0,0000027
TK-ЦТП-6_-38	TK-ЦТП-6_-37	26,00	250	Подземная	53	7,91	0,1264	2,26E-05	0,0000006	0,0000046
TK-ЦТП-6_-37	TK-ЦТП-6_-37А	100,00	250	Подземная	44	7,91	0,1264	2,26E-05	0,0000023	0,0000178
TK-ЦТП-6_-37А	TK-ЦТП-6_-37Б	48,00	100	Подземная	34	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000011	0,0000061

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
ТК-ЦТП-6_-37Б	Седов, 111/2 тех.п1-о	8,00	70	Подземная	34	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000002	0,0000009
ТК-ЦТП-6_-37Б	ТК-ЦТП-6_-35	64,00	100	Подземная	34	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000014	0,0000081
ТК-ЦТП-6_-35	Седов, 111/1 тех.п1-о	18,00	70	Подземная	31	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000004	0,0000021
ТК-ЦТП-6_-35	ТК-ЦТП-6_-35А	38,00	50	Подземная	44	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000009	0,0000043
ТК-ЦТП-6_-35А	д.сад №10 тех.п1-о	10,00	50	Подземная	48	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000002	0,0000011
ТК-ЦТП-6_-37А	ТК-ЦТП-6_-36А	8,00	250	Подземная	44	7,91	0,1264	2,26E-05	0,0000002	0,0000014
ТК-ЦТП-6_-36А	Седов, 111/4 тех.п1-о	6,00	80	Подземная	44	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000007
ТК-ЦТП-6_-36А	Седов, 111/3 тех.п1-о	20,00	100	Подземная	27	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000005	0,0000025
ТК-ЦТП-6_-36А	ТК-ЦТП-6_-36	18,00	150	Подземная	44	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000004	0,0000026
ТК-ЦТП-6_-36	ТК-ЦТП-6_-39	28,00	150	Подземная	44	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000006	0,0000040
ТК-ЦТП-6_-39	ТК-ЦТП-6_-40	26,00	100	Подземная	31	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000006	0,0000033
ТК-ЦТП-6_-40	Седов, 113/1 тех.п1-о	10,00	50	Подземная	36	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000002	0,0000011
ТК-ЦТП-6_-40	ТК-ЦТП-6_-40Б	12,00	80	Подземная	44	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000003	0,0000014
ТК-ЦТП-6_-40Б	Седов, 113/2 тех.п1-о	10,00	80	Подземная	30	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000002	0,0000012
ТК-ЦТП-6_-40Б	ТК-ЦТП-6_-40А	36,00	70	Подземная	44	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000008	0,0000042
ТК-ЦТП-6_-40А	д.сад №11 тех.п1-о	16,00	70	Подземная	44	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000004	0,0000019
ТК-ЦТП-6_-39	ТК-ЦТП-6_-41Б	130,00	150	Подземная	44	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000029	0,0000186
ТК-ЦТП-6_-41Б	ТК-ЦТП-6_-41А	18,00	80	Подземная	25	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000004	0,0000022
ТК-ЦТП-6_-41А	Седов, 111 тех.п1-о	10,00	80	Подземная	25	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000002	0,0000012
ТК-ЦТП-6_-41Б	ТК-ЦТП-6_-41	14,00	150	Подземная	13	6,35	0,1575	1,14E-05	0,0000002	0,0000010
ТК-ЦТП-6_-41	маг.Лаб-т тех.п1-о	4,00	25	Подземная	44	4,66	0,2144	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
ТК-ЦТП-6_-41	ТК-ЦТП-6_-42	52,00	150	Подземная	24	6,35	0,1575	2,03E-05	0,0000011	0,0000067
ТК-ЦТП-6_-42	Седов, 113 тех.п1-о	14,00	70	Подземная	14	5,24	0,1908	1,14E-05	0,0000002	0,0000008
ТК-ЦТП-6_-42	ТК-ЦТП-6_-43	116,00	150	Подземная	44	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000026	0,0000166
ТК-ЦТП-6_-43	ТК-ЦТП-6_-44	62,00	100	Подземная	36	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000014	0,0000079
ТК-ЦТП-6_-44	Седов, 113/3 тех.п1-о	32,00	70	Подземная	36	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000007	0,0000038
ТК-ЦТП-6_-44	Седов, 115/1 тех.п1-о	24,00	100	Подземная	44	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000005	0,0000030
ТК-ЦТП-6_-43	ТК-ЦТП-6_-45	64,00	150	Подземная	44	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000014	0,0000091
ТК-ЦТП-6_-45	Седов, 115 тех.п1-о	16,00	100	Подземная	26	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000004	0,0000020
ТК-ЦТП-6_-45	Комар, 11 тех.п1-о	56,00	70	Подземная	44	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000013	0,0000066

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
ТК-ЦТП-6_-45	Комар,11/1 тех.п1-о	22,00	100	Подземная	44	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000005	0,0000028
Комар,11/1 тех.п2-о	ТК-ЦТП-6_-46	24,00	50	Подземная	41	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000005	0,0000027
ТК-ЦТП-6_-46	Комар,9 тех.п1-о	30,00	50	Подземная	43	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000007	0,0000034
ТК-ЦТП-6_-37	ТК-ЦТП-6_-29	268,00	150	Подземная	53	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000061	0,0000382
ТК-ЦТП-6_-21	Чехова,7 тех.п1-о	28,00	50	Подземная	16	4,99	0,2002	1,14E-05	0,0000003	0,0000016
ТК-Цвет_-6А	Цветочная,5 тех.п1-о	6,30	50	Подземная	35	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000007
ШО-000023	Цветочн,29 тех.п1-о	20,39	50	Надземная	35	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000005	0,0000022
ТК-ЦТП12_-3	Терап.отд. тех.п1-о	44,00	70	Подземная	45	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000010	0,0000052
ТК-ЦТП12_-3	ТК-ЦТП12_-4	28,00	150	Подземная	45	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000006	0,0000040
ТК-ЦТП12_-4	ТК-ЦТП12_-5	52,00	150	Подземная	45	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000012	0,0000074
ТК-ЦТП12_-6	Полик-ка тех.п1-о	52,00	80	Подземная	45	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000012	0,0000063
ТК-ЦТП-6_-15	Першин,3/4 тех.п1-о	12,00	50	Подземная	44	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000003	0,0000013
ТК-ЦТП-6_-15	СТ-ЦТП-6 -т.вр.1	30,00	150	Подземная	27	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000007	0,0000043
СТ-ЦТП-6 -т.вр.1	ТК-ЦТП-6_-16	2,00	150	Надземная	53	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
ТК-ЦТП-6_-16	ТК-ЦТП-6_-23	88,00	150	Подземная	53	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000020	0,0000126
ТК-ЦТП-6_-23	ТК-ЦТП-6_-22	44,00	50	Подземная	31	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000010	0,0000049
ТК-ЦТП-6_-22	Першин,3/2 тех.п1-о	8,00	50	Подземная	36	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000002	0,0000009
ТК-ЦТП-6_-23	ТК-ЦТП-6_-24	44,00	150	Подземная	53	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000010	0,0000063
ТК-ЦТП-6_-24	Першин,3/1 тех.п1-о	52,00	50	Подземная	53	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000012	0,0000058
ТК-ЦТП-6_-24	ТК-ЦТП-6_-24А	18,00	80	Подземная	29	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000004	0,0000022
ТК-ЦТП-6_-24А	Першин,1/1 тех.п1-о	6,00	50	Подземная	29	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000007
ТК-ЦТП-6_-24	ТК-ЦТП-6_-25	44,00	150	Подземная	44	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000010	0,0000063
Першин,3 тех.п2-о	Першин,3а тех.п1-о	14,00	50	Подземная	44	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000003	0,0000016
ТК-ЦТП-6_-25	ТК-ЦТП-6_-26	56,00	100	Подземная	27	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000013	0,0000071
ТК-ЦТП-6_-26	Першин,1 тех.п1-о	28,00	80	Подземная	27	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000006	0,0000034
СТ-ЦТП-6 -т.вр.1	ТК-ЦТП-6_-17	4,00	150	Надземная	27	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000001	0,0000005
ТК-ЦТП-6_-17	ТК-ЦТП-6_-18	26,00	150	Подземная	39	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000006	0,0000037
ТК-ЦТП-6_-18	Чехова,9/2 тех.п1-о	10,00	50	Подземная	39	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000002	0,0000011
ТК-ЦТП-6_-18	Чехова,11/1 тех.п1-о	52,00	50	Подземная	25	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000012	0,0000058
ТК-ЦТП-6_-18	ТК-ЦТП-6_-19	34,00	100	Подземная	25	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000008	0,0000043

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
ТК-ЦТП-6_-19	ТК-ЦТП-6_-19Б	36,00	100	Подземная	14	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000004	0,0000023
ТК-ЦТП-6_-19А	Зол. век тех.п1-о	24,00	50	Подземная	33	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000005	0,0000027
ТК-ЦТП-6_-19	ТК-ЦТП-6_-20	46,00	80	Подземная	17	5,37	0,1863	1,14E-05	0,0000005	0,0000028
ТК-ЦТП-6_-29	ШП-000029	35,00	80	Подземная	48	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000008	0,0000042
ТК-ЦТП-6_-29	ШП-000031	34,00	80	Подземная	52	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000008	0,0000041
ТК-ЦТП-6_-29	ТК-ЦТП-6_-30	54,00	100	Подземная	26	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000012	0,0000068
ТК-ЦТП-6_-30	ШП-000033	15,00	70	Подземная	53	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000003	0,0000018
ТК-ЦТП-6_-30	ТК-ЦТП-6_-30А	110,00	100	Подземная	53	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000025	0,0000139
ТК-ЦТП-6_-29	ТК-ЦТП-6_-28	58,00	150	Подземная	44	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000013	0,0000083
ТК-ЦТП-6_-28	ШП-000035	4,00	80	Подземная	44	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000005
ТК-ЦТП-6_-28	Першин,5 тех.п1-о	40,00	100	Подземная	39	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000009	0,0000051
ТК-ЦТП-6_-28	Першин,7 тех.п1-о	42,00	150	Подземная	34	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000009	0,0000060
ТК-ЦТП-6_-47	ТК-ЦТП-6_-48	116,00	100	Подземная	31	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000026	0,0000147
ТК-ЦТП-6_-48	Першин,2 тех.п1-о	58,00	100	Подземная	31	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000013	0,0000073
ТК-Цветоч-1	ТК-Цветоч-2	37,78	150	Подземная	53	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000009	0,0000054
ТК-Цветоч-2	Чехова,16 тех.п1-о	33,58	50	Подземная	35	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000008	0,0000038
ТК-Цветоч-2	ТК-Цветоч-3	42,34	80	Подземная	26	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000010	0,0000051
ТК-Цветоч-3	Чехова,14 тех.п1-о	23,79	50	Подземная	35	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000005	0,0000027
ТК-Цветоч-3	Чехова,12 тех.п1-о	102,94	50	Подземная	35	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000023	0,0000116
ТК-Цветоч-2	ТК-Цветоч-4	25,48	100	Подземная	35	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000006	0,0000032
ТК-Цвет_-5	Цветочная,3 тех.п1-о	8,80	50	Подземная	35	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000002	0,0000010
ТК-ЦТП-6_-20	Чехова,9 тех.п1-о	16,00	50	Подземная	17	4,99	0,2002	1,14E-05	0,0000002	0,0000009
ТК-ЦТП-6_-17	Чехова,11/2 тех.п1-о	53,00	50	Подземная	33	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000012	0,0000060
ТК-ЦТП-6_-26	Чехова,15 тех.п1-о	57,00	80	Подземная	25	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000013	0,0000069
ТК-ЦТП-6_-22	Першин,3/3 тех.п 1-о	16,00	50	Подземная	53	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000004	0,0000018
Першин,3/3 тех.п 1-о	Першин,3/3 ту1-о	2,01	50	Подвальная	53	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
ЦТП-мкр-н №6	ТК-Цветоч-1	5,00	150	Подземная	53	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000001	0,0000007
ЦТП-7	ТК-_____ЦТП7о	1,00	309	Подземная	10	8,74	0,1144	1,14E-05	0,0000000	0,0000001
ТК-_____ЦТП7о	ТК-ЦТП7_-1	52,00	200	Подземная	14	7,11	0,1407	1,14E-05	0,0000006	0,0000042
ТК-ЦТП7_-1	ТК-7_____2	48,00	200	Подземная	14	7,11	0,1407	1,14E-05	0,0000005	0,0000039

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
ТК-ЦТП7__-1	Седова,112/2тех.п1-о	66,00	80	Подземная	44	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000015	0,0000080
ТК-7____-2	ТК-7____-2А	36,00	70	Подземная	16	5,24	0,1908	1,14E-05	0,0000004	0,0000021
ТК-7____-2	ТК-7____-3	12,00	200	Подземная	14	7,11	0,1407	1,14E-05	0,0000001	0,0000010
ТК-7____-3	Д.Бед, 81 тех.п.1-о	16,00	50	Подземная	16	4,99	0,2002	1,14E-05	0,0000002	0,0000009
ТК-7____-3	ТК-7____-4А	56,00	80	Подземная	36	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000013	0,0000068
Д.Бед, 81 тех.п.1-о	Д.Бедного,81 ту1-о	2,87	80	Подвальная	16	5,37	0,1863	1,14E-05	0,0000000	0,0000002
ТК-7____-2А	Д.Бед,79 тех.п1-о	12,00	70	Подземная	16	5,24	0,1908	1,14E-05	0,0000001	0,0000007
ТК-7____-4А	ТСК "Мир" тех.п1-о	28,00	50	Подземная	27	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000006	0,0000031
ОТВ-000002	Седова,112/2 ту1-о	2,14	80	Подвальная	44	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000000	0,0000003
ТК-ЦТП7__-1	Шатлык тех.п1-о	4,00	50	Подземная	45	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
ТК-7____-2	Д.Бед,95 тех.п1-о	22,00	70	Подземная	44	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000005	0,0000026
ТК-7____-2А	маг.Гермес ту1-о	4,00	50	Подземная	16	4,99	0,2002	1,14E-05	0,0000000	0,0000002
ТК-7____-2	Лора ту1-о	6,00	50	Подземная	36	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000007
ТК-7____-2	Сударушка ту1-о	6,00	50	Подземная	36	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000007
ТК-7____-4А	ТК-ЦТП7__-4	120,00	80	Подземная	36	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000027	0,0000145
ТК-ЦТП7__-4	Д.Бед,77 тех.п1-о	20,00	80	Подземная	29	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000005	0,0000024
ТК-7____-3	ТК-ЦТП7__-3А	44,00	150	Подземная	13	6,35	0,1575	1,14E-05	0,0000005	0,0000032
ТК-ЦТП7__-3А	Тимерхан тех.п1-о	18,00	80	Подземная	27	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000004	0,0000022
ТК-ЦТП7__-3А	ТК-ЦТП7__-5	60,00	150	Подземная	13	6,35	0,1575	1,14E-05	0,0000007	0,0000043
ТК-ЦТП7__-5	Д.Бед,85 тех.п1-о	20,00	100	Подземная	36	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000005	0,0000025
ТК-____-ЦТП7о	ТК-БРТС-127_от	8,00	259	Подземная	9	7,91	0,1264	1,14E-05	0,0000001	0,0000007
ТК-БРТС-127_от	ТК-ЦТП7__-11	78,00	200	Подземная	12	7,11	0,1407	1,14E-05	0,0000009	0,0000063
ТК-ЦТП7__-11	Седова112/1 тех.п1-о	8,00	100	Подземная	12	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000001	0,0000005
ТК-ЦТП7__-11	Седова112/1 тех.п2-о	8,00	100	Подземная	12	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000001	0,0000005
Седова112/1 тех.п3-о	ТК-ЦТП7__-20	12,00	100	Подземная	12	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000001	0,0000008
ТК-ЦТП7__-20	Седова112 тех.п1-о	22,00	100	Подземная	40	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000005	0,0000028
ТК-ЦТП7__-20	Седова110 тех.п1-о	36,00	80	Подземная	40	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000008	0,0000043
ОТВ-000008	Проспект тех.п2-о	8,00	80	Подвальная	34	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000002	0,0000010
Проспект тех.п2-о	Магнит тех.п1-о	1,00	80	Подвальная	34	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
Магнит тех.п1-о	Культ.разв ту1-о	28,00	50	Подземная	34	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000006	0,0000031

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
TK-ЦТП7__-11 ОТВ-000048	TK-ЦТП7__-12 маг.Алсу тех.п1-о	30,00	200	Подземная	12	7,11	0,1407	1,14E-05	0,0000003	0,0000024
		22,00	80	Подземная	25	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000005	0,0000027
TK-_____-ЦТП11-о	TK-ЦТП-11-1	10,00	250	Подземная	46	7,91	0,1264	2,26E-05	0,0000002	0,0000018
TK-ЦТП-11-1	Бедн,66/2 тех.п1-о	20,00	100	Подземная	24	5,64	0,1774	2,03E-05	0,0000004	0,0000023
TK-ЦТП-11-1	TK-ЦТП11_-2	40,00	250	Подземная	42	7,91	0,1264	2,26E-05	0,0000009	0,0000071
TK-ЦТП11_-2	TK-ЦТП11_-3	118,00	200	Подземная	42	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000027	0,0000189
TK-ЦТП11_-3	Бедн.66 тех.п1-о	6,00	100	Подземная	42	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000001	0,0000008
TK-ЦТП11_-3	TK-ЦТП11_-4	62,00	200	Подземная	42	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000014	0,0000099
TK-ЦТП11_-4	TK-ЦТП11_-5	26,00	200	Подземная	39	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000006	0,0000042
TK-ЦТП11_-5	Бедн.68/1 тех.п1-о	19,92	70	Подземная	36	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000005	0,0000023
TK-ЦТП11_-5	TK-ЦТП11_-5А	30,00	200	Подземная	36	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000007	0,0000048
TK-ЦТП11_-5А	Бедн,68 Д тех.п1-о	4,00	80	Подземная	26	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000005
TK-ЦТП11_-5А	Бедн,68Г тех.п1-о	10,00	80	Подземная	26	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000002	0,0000012
TK-ЦТП11_-5А	TK-ЦТП11_-5Б	72,00	200	Подземная	26	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000016	0,0000115
TK-ЦТП11_-5Б	Бедн,68Б тех.п1-о	12,00	80	Подземная	26	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000003	0,0000014
TK-ЦТП11_-2	TK-ЦТП11_-7	74,00	200	Подземная	42	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000017	0,0000118
TK-ЦТП11_-13	TK-ЦТП11_-14	60,00	70	Подземная	36	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000014	0,0000071
TK-ЦТП11_-5Б	ж/д 68/5	110,00	70	Подземная	17	5,24	0,1908	1,14E-05	0,0000013	0,0000065
TK-ЦТП11_-2	ж/д 43/1	40,00	50	Подземная	17	4,99	0,2002	1,14E-05	0,0000005	0,0000023
TK-ЦТП11_-7	TK-ЦТП11_-8	42,00	100	Подземная	42	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000009	0,0000053
TK-ЦТП11_-8	Чистаяк,43 тех.п1-о	22,00	80	Подземная	33	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000005	0,0000027
TK-ЦТП11_-7	TK-_-7/1__-7/1	37,04	200	Подземная	46	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000008	0,0000059
TK-ЦТП11_-9	TK-ЦТП11_-9А	102,00	150	Подземная	36	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000023	0,0000146
TK-ЦТП11_-9А	TK-ЦТП11_-10	24,00	150	Подземная	36	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000005	0,0000034
TK-ЦТП11_-10	TK-ЦТП11_-11	122,00	150	Подземная	36	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000028	0,0000174
TK-ЦТП11_-11	Зелен,7 тех.п1-о	152,00	100	Подземная	36	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000034	0,0000193
TK-_____-ЦТП11-о	TK-ЦТП11_-12	18,00	150	Подземная	46	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000004	0,0000026
TK-ЦТП11_-12	TK-ЦТП11_-13	66,00	70	Подземная	36	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000015	0,0000078
TK-ЦТП11_-14	Гафури,4 тех.п1-о	6,00	50	Подземная	36	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000007
TK-ЦТП11_-12	TK-ЦТП11_-15	94,00	150	Подземная	46	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000021	0,0000134

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
ТК-ЦТП11_-15	ТК-ЦТП11_-17	10,00	150	Подземная	9	6,35	0,1575	1,14E-05	0,0000001	0,0000007
ТК-ЦТП11_-17	ТК-ЦТП11_-18	22,00	150	Подземная	46	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000005	0,0000031
ТК-ЦТП11_-18	ШП-000046	52,00	150	Подземная	46	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000012	0,0000074
СТ-ЦТП11 -т.вр 4	Чистяк,52а тех.п1-о	29,00	50	Подземная	33	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000007	0,0000033
ТК-_7/1__-7/1	ТК-ЦТП11_-9	86,96	200	Подземная	46	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000020	0,0000139
ТК-ЦТП-6_-47	Першин,6 тех.п1-о	46,00	100	Подземная	14	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000005	0,0000029
ШО-000020	ШП-000037	8,00	70	Подземная	51	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000002	0,0000009
ТК-ЦТП-6_-30А	ТК-ЦТП-6_-31	18,00	100	Подземная	25	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000004	0,0000023
ТК-ЦТП-6_-31	Седов,107 тех.п1-о	12,00	50	Подземная	25	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000003	0,0000013
ТК-ЦТП-6_-31	ТК-ЦТП-6_-32	54,00	100	Подземная	25	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000012	0,0000068
ТК-ЦТП-6_-32	Седова,107 тех.п2-о	12,00	70	Подземная	25	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000003	0,0000014
ТК-ЦТП-6_-32	ТК-ЦТП-6_-33	28,00	80	Подземная	25	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000006	0,0000034
ТК-ЦТП-6_-33	Седова,107 тех.п3-о	12,00	50	Подземная	25	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000003	0,0000013
ТК-БРТС-122	ТК-ЦТП-6_-47	24,00	150	Подземная	31	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000005	0,0000034
ШО-000025	ТК-ЦТП11_-19	4,00	150	Подземная	46	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000001	0,0000006
ТК-ЦТП11_-19	Чистяк,25а тех.п1-о	4,00	50	Подземная	33	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
ТК-ЦТП11_-19	ШП-000048	4,00	150	Подземная	46	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000001	0,0000006
ШО-000026	Расков,51/1тех.п1-о	2,00	50	Подземная	34	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
СТ-ЦТП11 -т.вр 15	Расков,53/1 тех.п1-о	14,00	50	Подземная	34	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000003	0,0000016
ТК-ЦТП11_-21	Расков,55 тех.п1-о	10,00	50	Подземная	34	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000002	0,0000011
ТК-ЦТП11_-21	ТК-ЦТП11_-22	26,00	80	Подземная	34	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000006	0,0000031
ТК-ЦТП11_-22	ШП-000049	10,00	80	Подземная	34	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000002	0,0000012
ТК-ЦТП11_-22	Расков,57 тех.п1-о	42,00	50	Подземная	34	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000009	0,0000047
ТК-ЦТП11_-21	ТК-ЦТП11_-21А	33,13	125	Подземная	9	5,98	0,1671	1,14E-05	0,0000004	0,0000022
ТК-ЦТП11_-25	Расков,53 тех.п1-о	16,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000004	0,0000018
ТК-ЦТП11_-25	ТК-ЦТП11_-25А	60,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000014	0,0000067
ТК-ЦТП11_-25А	Расков,51 тех.п1-о	20,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000005	0,0000022
Чистяк,24 тех.п1-о	ТК-32 кв_-48А	114,00	150	Подземная	52	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000026	0,0000163
ТК-32 кв_-49	Чистяк,24 тех.п2-о	8,00	150	Подземная	24	6,35	0,1575	2,03E-05	0,0000002	0,0000010
ТК-32 кв_-49	ТК-32 кв_-59	19,36	80	Подземная	24	5,37	0,1863	2,03E-05	0,0000004	0,0000021

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
ТК-32 кв_-59	Чистяк,22 тех.п1-о	27,20	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000006	0,0000031
ТК-32 кв_-59	ТК-32 кв_-60	20,46	80	Подземная	16	5,37	0,1863	1,14E-05	0,0000002	0,0000012
ПП_ТК-ЦТП11_-51/УЗВ	ТК-32 кв_-50	14,62	40	Подземная	8	4,88	0,2050	1,14E-05	0,0000002	0,0000008
ТК-32 кв_-50	Щорса,11 тех.п1-о	10,45	40	Подземная	8	4,88	0,2050	1,14E-05	0,0000001	0,0000006
ТК-ЦТП11_-51	Щорса,13 тех.п1-о	25,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000006	0,0000028
СТ-32 кв -т.вр 50	ТК-32 кв_-49	38,00	100	Подземная	16	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000004	0,0000024
СТ-32 кв -т.вр 50	ТК-32 кв_-53	4,00	50	Подземная	16	4,99	0,2002	1,14E-05	0,0000000	0,0000002
ТК-32 кв_-53	Чистяк,26 тех.п1-о	2,00	50	Подземная	26	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000002
ПП_ТК-ЦТП11_-21А-1	СТ-32 кв -т.вр 50	14,15	100	Надземная	16	4,86	0,2057	1,14E-05	0,0000002	0,0000008
СТ-32 кв -т.вр 51	Чистяк,28 тех.п1-о	6,99	69	Подземная	9	5,12	0,1955	1,14E-05	0,0000001	0,0000004
СТ-32 кв -т.вр 51	ТК-32 кв_-55	62,00	80	Подземная	16	5,37	0,1863	1,14E-05	0,0000007	0,0000038
ТК-32 кв_-55	Расков,13 тех.п1-о	7,02	69	Подземная	8	5,12	0,1955	1,14E-05	0,0000001	0,0000004
ТК-32 кв_-55	ТК-32 кв_-55А	14,00	80	Подземная	52	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000003	0,0000017
ТК-32 кв_-55А	ТК-32 кв_-56	52,00	80	Подземная	52	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000012	0,0000063
ТК-32 кв_-56	Чистяк,11 тех.п1-о	18,00	80	Подземная	27	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000004	0,0000022
ТК-32 кв_-56	Чистяк,9 тех.п1-о	35,82	40	Подземная	9	4,88	0,2050	1,14E-05	0,0000004	0,0000020
ТК-32 кв_-20	ТК-32 кв_-21	144,00	150	Подземная	52	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000033	0,0000205
ТК-32 кв_-21	ТК-32 кв_-22	56,00	150	Подземная	52	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000013	0,0000080
ТК-32 кв_-22	ТК-32 кв_-23	82,00	150	Подземная	52	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000019	0,0000117
ТК-32 кв_-23	ТК-32 кв_-24	84,00	150	Подземная	22	6,35	0,1575	1,69E-05	0,0000014	0,0000090
ТК-32 кв_-24	ТК-32 кв_-25	78,00	150	Подземная	29	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000018	0,0000111
ТК-32 кв_-25	ШП-000076	14,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000003	0,0000016
ТК-32 кв_-25	ТК-32 кв_-30	88,00	150	Подземная	27	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000020	0,0000126
ТК-32 кв_-30	ТК-32 кв_-32	90,00	150	Подземная	26	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000020	0,0000128
ТК-32 кв_-32	ТК-32 кв_-44	15,71	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000004	0,0000018
ТК-32 кв_-44	ТК-32 кв_-45	14,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000003	0,0000016
ТК-32 кв_-45	ШП-000079	10,00	40	Подземная	52	4,88	0,2050	2,26E-05	0,0000002	0,0000011
ТК-32 кв_-32	ТК-32 кв_-47	20,00	150	Подземная	29	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000005	0,0000029
ТК-32 кв_-47	ТК-32 кв_-33	70,00	100	Подземная	42	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000016	0,0000089
ТК-32 кв_-33	СТ-32 кв -т.вр 43	8,00	50	Подземная	42	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000002	0,0000009

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
СТ-32 кв -т.вр 43	Бедного,8 тех.п1-о	22,00	50	Подземная	42	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000005	0,0000025
ТК-32 кв_-33	ТК-32 кв_-34	46,00	100	Подземная	42	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000010	0,0000058
ТК-32 кв_-34	ТК-32 кв_-34А	12,00	100	Подземная	42	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000003	0,0000015
ТК-32 кв_-34А	ШП-000082	30,00	40	Подземная	42	4,88	0,2050	2,26E-05	0,0000007	0,0000033
ТК-32 кв_-34А	ТК-32 кв_-34Б	16,00	100	Подземная	42	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000004	0,0000020
ТК-32 кв_-34Б	СТ-32 кв -т.вр 45	12,00	100	Подземная	42	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000003	0,0000015
СТ-32 кв -т.вр 45	ТК-32 кв_-35	2,00	100	Подземная	42	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000000	0,0000003
ТК-32 кв_-35	СТ-32 кв -т.вр 46	27,50	80	Подземная	42	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000006	0,0000033
ТК-32 кв_-35	ТК-32 кв_-35А	50,00	100	Подземная	42	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000011	0,0000063
ТК-32 кв_-35А	ШП-000085	16,00	100	Подземная	42	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000004	0,0000020
ШП-000085	СТ-32 кв -т.вр 48	22,00	100	Подземная	42	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000005	0,0000028
СТ-32 кв -т.вр 45	ТК-32 кв_-38	14,00	100	Подземная	42	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000003	0,0000018
ТК-32 кв_-38	ТК-32 кв_-39	44,00	100	Подземная	42	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000010	0,0000056
ТК-32 кв_-39	ТК-32 кв_-41	46,00	100	Подземная	42	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000010	0,0000058
ТК-32 кв_-41	ТК-32 кв_-42	28,00	100	Подземная	42	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000006	0,0000035
ТК-32 кв_-42	ТК-32 кв_-43	48,00	70	Подземная	42	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000011	0,0000057
ТК-32 кв_-43	Чистяк, 1/1 тех.п1-о	46,00	50	Подземная	42	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000010	0,0000052
ТК-32 кв_-48А	Трудовая,8 тех.п1-о	1,17	50	Подземная	27	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ТК-32 кв_-60	ШП-000088	27,40	70	Подземная	52	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000006	0,0000032
ТК-32 кв_-12	Буденого,8 тех.п1-о	38,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000009	0,0000043
ТК-32 кв_-19	ТК-32 кв_-20	94,00	150	Подземная	16	6,35	0,1575	1,14E-05	0,0000011	0,0000068
ТК-32 кв_-20	ШП-000067	10,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000002	0,0000011
ТК-32 кв_-6	ТК-32 кв_-7	68,00	200	Подземная	23	7,11	0,1407	1,85E-05	0,0000013	0,0000089
ТК-32 кв_-7	ТК-32 кв_-8	98,00	200	Подземная	23	7,11	0,1407	1,85E-05	0,0000018	0,0000128
ТК-32 кв_-8	ШП-000052	12,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000003	0,0000013
ТК-32 кв_-8	ТК-32 кв_-9	88,00	200	Подземная	31	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000020	0,0000141
ТК-32 кв_-9	Седова,21 тех.п1-о	10,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000002	0,0000011
ТК-32 кв_-9	ТК-32 кв_-10	82,00	200	Подземная	15	7,11	0,1407	1,14E-05	0,0000009	0,0000066
ТК-32 кв_-10	ТК-32 кв_-11	16,00	70	Подземная	14	5,24	0,1908	1,14E-05	0,0000002	0,0000010
ТК-32 кв_-11	ТК-32 кв_-12	34,00	70	Подземная	14	5,24	0,1908	1,14E-05	0,0000004	0,0000020

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
ТК-32 кв_-10	ТК-32 кв_-14	12,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000003	0,0000013
ТК-32 кв_-14	ТК-32 кв_-15	32,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000007	0,0000036
ТК-32 кв_-15	ТК-32 кв_-16	12,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000003	0,0000013
ТК-32 кв_-16	Седова,22 тех.п1-о	4,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
ТК-32 кв_-10	ТК-32 кв_-18	64,00	200	Подземная	15	7,11	0,1407	1,14E-05	0,0000007	0,0000052
ТК-32 кв_-18	ТК-32 кв_-19	88,00	200	Подземная	16	7,11	0,1407	1,14E-05	0,0000010	0,0000071
ШО-000008	ТК-ЦТП-1_-13	35,79	100	Подземная	52	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000008	0,0000045
ТК-ЦТП-1_-13	ТК-ЦТП-1_-14	26,00	100	Подземная	52	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000006	0,0000033
ТК-ЦТП-1_-14	Гараж пед. тех.п1-о	10,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000002	0,0000011
ТК-ЦТП-1_-14	ТК-ЦТП-1_-15	44,00	100	Подземная	52	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000010	0,0000056
ШО-000027	ШП-000051	7,48	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000002	0,0000008
ТК-32 кв_-1	ТК-32 кв_-2	82,00	100	Подземная	14	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000009	0,0000052
ТК-32 кв_-2	ТК-32 кв_-3	46,00	100	Подземная	27	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000010	0,0000058
ТК-32 кв_-3	Седова,4 тех.п1-о	12,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000003	0,0000013
ТК-32 кв_-3	Седова,2 тех.п1-о	74,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000017	0,0000083
ТК-32 кв_-1	ТК-32 кв_-6	26,00	200	Подземная	52	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000006	0,0000042
ТК-32 кв_-6	Храм тех.п1-о	12,00	40	Подземная	52	4,88	0,2050	2,26E-05	0,0000003	0,0000013
ТК-ЦТП-1_-15	Совет,9 тех.п1-о	28,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000006	0,0000031
ТК-ЦТП-1_-15	Совет,9/1 тех.п1-о	10,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000002	0,0000011
СТ-ЦТП8 -т.вр 5	ТК-ЦТП8_-2	28,00	150	Надземная	29	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000006	0,0000032
ТК-ЦТП8_-2	Социал,8/2 тех.п1-о	5,00	80	Подземная	53	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000006
ТК-ЦТП8_-2	ТК-ЦТП8_-4	30,00	150	Подземная	53	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000007	0,0000043
ТК-ЦТП8_-4	ТК-ЦТП8_-5	62,00	150	Подземная	53	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000014	0,0000088
ТК-ЦТП8_-5	ТК-ЦТП8_-6	60,00	70	Подземная	31	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000014	0,0000071
ТК-ЦТП8_-6	Худайб,18 тех.п1-о	9,00	50	Подземная	29	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000002	0,0000010
ТК-ЦТП8_-6	Худайб,20 тех.п1-о	9,00	50	Подземная	53	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000002	0,0000010
ТК-ЦТП8_-5	СТ-ЦТП8 -т.вр 6	43,00	150	Подземная	53	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000010	0,0000061
СТ-ЦТП8 -т.вр 14	ТК-ЦТП8_-7	40,50	100	Надземная	50	4,86	0,2057	2,26E-05	0,0000009	0,0000044
ТК-ЦТП8_-7	ТК-ЦТП8_-7А	47,12	100	Подземная	50	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000011	0,0000060
ТК-ЦТП8_-7А	ШП-000111	47,20	100	Подземная	13	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000005	0,0000030

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
ШО-000037	ТК-ЦТП8__-9	10,00	100	Подземная	53	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000002	0,0000013
ТК-ЦТП8__-9	ТК-ЦТП8__-10	32,00	100	Подземная	22	5,64	0,1774	1,69E-05	0,0000005	0,0000030
ТК-ЦТП8__-10	Кадом,5 тех.п1-о	17,00	50	Подземная	26	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000004	0,0000019
ТК-ЦТП8__-10	ТК-ЦТП8__-11	56,00	80	Подземная	53	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000013	0,0000068
ТК-ЦТП8__-11	Кадом,5/2 тех.п1-о	9,00	80	Подземная	53	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000002	0,0000011
ТК-ЦТП8__-11	Кадом,5/3 тех.п1-о	55,00	80	Подземная	53	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000012	0,0000066
ТК-ЦТП8__-10	Кадом,3 тех.п1-о	5,00	100	Подземная	53	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000001	0,0000006
Кадом,3 тех.п2-о	ТК-ЦТП8__-10А	8,00	70	Подземная	53	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000002	0,0000009
ТК-ЦТП8__-10А	Кадом,1 тех.п1-о	11,00	50	Подземная	53	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000002	0,0000012
ШО-000007	ТК-ЦТП-1_-10	14,00	300	Подземная	48	8,74	0,1144	2,26E-05	0,0000003	0,0000028
ТК-ЦТП-1_-10	ТК-ЦТП-1_-11	26,00	100	Подземная	52	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000006	0,0000033
ТК-ЦТП-1_-11	Совет,22 тех.п1-о	8,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000002	0,0000009
ТК-ЦТП-1_-11	ТК-ЦТП-1_-12	65,01	100	Подземная	12	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000007	0,0000042
ТК-ЦТП-1_-12	Пед колледж тех.п1-о	1,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ОТВ-000022	Общежитие тех.п1-о	36,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000008	0,0000040
ТК-ЦТП-1_-10	ТК-ЦТП-1_-9	84,00	200	Подземная	25	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000019	0,0000134
ТК-ЦТП-1_-9	Коммунист,19 тех1-о	10,00	100	Подземная	52	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000002	0,0000013
ТК-ЦТП-1_-9	ТК-ЦТП-1_-8	24,00	200	Подземная	25	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000005	0,0000038
Сбербанк тех.п2-о	Гараж банка тех.п1-о	8,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000002	0,0000009
ТК-ЦТП-1_-8	Сбербанк тех.п1-о	54,00	70	Подземная	52	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000012	0,0000064
ТК-ЦТП-1_-8	ТК-ЦТП-1_-19	46,00	200	Подземная	27	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000010	0,0000074
ТК-ЦТП-1_-19	ТК-ЦТП-1_-20	30,00	200	Подземная	25	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000007	0,0000048
ТК-ЦТП-1_-20	ТК-ЦТП-1_-21	80,00	200	Подземная	25	7,11	0,1407	2,26E-05	0,0000018	0,0000128
ШО-000010	ШП-000007	30,00	80	Подземная	17	5,37	0,1863	1,14E-05	0,0000003	0,0000018
ТК-_____ЦТП9о	ТК-БРТС-111А_от	10,43	150	Подземная	40	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000002	0,0000015
ТК-БРТС-111А_от	Коммуни36/1 тех.1-о	30,00	150	Подземная	40	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000007	0,0000043
ШП-000008	ШО-000011	6,00	150	Надземная	40	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000001	0,0000007
ТК-БРТС-111А_от	Мира,43 тех.п1-о	20,93	80	Подземная	38	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000005	0,0000025
ЦТП-9	ТК-_____ЦТП9о	4,29	150	Подземная	40	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000001	0,0000006
ТК-ЦТП-5_-14	ТК-ЦТП-5_-15	18,00	100	Подземная	51	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000004	0,0000023

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
ТК-ЦТП-5_-15	ТК-ЦТП-5_-16	10,00	100	Подземная	51	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000002	0,0000013
ТК-ЦТП-5_-16	СТ-ЦТП-5 -т.вр.11	42,50	50	Надземная	51	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000010	0,0000045
СТ-ЦТП-5 -т.вр.11	СТ-ЦТП-5 -т.вр.12	16,00	50	Надземная	51	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000004	0,0000017
ТК-_____ЦТП1о	ТК-ЦТП-1--1	14,00	300	Подземная	52	8,74	0,1144	2,26E-05	0,0000003	0,0000028
ТК-ЦТП-1--1	ШП-000001	20,00	300	Подземная	48	8,74	0,1144	2,26E-05	0,0000005	0,0000039
Советская,6 тех.п2-о	Магазин1 тех.п1-о	40,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000009	0,0000045
ШО-000002	СТ-ЦТП-1 -т.вр10	34,00	80	Подземная	52	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000008	0,0000041
СТ-ЦТП-1 -т.вр10	ТК-ЦТП-1_-5	30,00	80	Надземная	52	4,80	0,2083	2,26E-05	0,0000007	0,0000032
ТК-ЦТП-1_-5	Пушкина,8 тех.п1-о	4,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
ШО-000003	Магазин2 тех.п1-о	32,00	50	Подземная	24	4,99	0,2002	2,03E-05	0,0000007	0,0000032
ШО-000004	Магазин3 тех.п1-о	32,00	50	Подземная	24	4,99	0,2002	2,03E-05	0,0000007	0,0000032
ШО-000005	Совет,16 тех.п1-о	20,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000005	0,0000022
ТК-ЦТП-1_-21	Пушкина1 тех.п1-о	22,93	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000005	0,0000026
ТК-ЦТП-1_-22	Коммуни20А тех.п1-о	1,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ТК-ЦТП-1_-22	Пушкина1Б тех.п1-о	4,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
ТК-ЦТП-1_-21	ТК-ЦТП-1_-22	74,00	100	Подземная	52	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000017	0,0000094
ТК-ЦТП-1_-21	ШП-000009	54,00	150	Подземная	27	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000012	0,0000077
ТК-ЦТП-1--1	ТК-ЦТП-1_-2	36,00	300	Подземная	52	8,74	0,1144	2,26E-05	0,0000008	0,0000071
ТК-ЦТП-1_-2	ТК-ЦТП-1_-3	18,00	100	Подземная	32	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000004	0,0000023
ТК-ЦТП-1_-3	ТК-ЦТП-1_-4	32,00	80	Подземная	52	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000007	0,0000039
ТК-ЦТП-1_-4	Коммуни5 тех.п1-о	5,10	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000006
ТК-ЦТП-1_-4	Коммуни7 тех.п1-о	56,00	70	Подземная	30	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000013	0,0000066
ТК-ЦТП-1_-2	ТК-ЦТП-1_-28	56,00	100	Подземная	52	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000013	0,0000071
ТК-ЦТП-1_-28	ШП-000011	16,00	80	Подземная	30	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000004	0,0000019
ст. Ю.Т. тех.п2-о	Гаражст.Ю.Т.тех.п1-о	3,00	80	Подземная	52	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
ТК-ЦТП-1_-28	ТК-ЦТП-1_-28А	52,00	150	Подземная	52	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000012	0,0000074
ТК-ЦТП-1_-28А	ТК-ЦТП-1_-25	22,00	100	Подземная	52	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000005	0,0000028
ТК-ЦТП-1_-25	ТК-ЦТП-1_-26	44,00	70	Подземная	52	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000010	0,0000052
ТК-ЦТП-1_-26	Коммуни4 тех.п1-о	10,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000002	0,0000011
ТК-ЦТП-1_-26	ТК-ЦТП-1_-27	40,00	70	Подземная	52	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000009	0,0000047

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
ТК-ЦТП-1_-27	Коммуни6 тех.п1-о	24,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000005	0,0000027
ТК-ЦТП-1_-25	ТК-ЦТП-1_-24	13,10	100	Подземная	52	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000003	0,0000017
ТК-ЦТП-1_-24	Коммуни10 тех.п1-о	32,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000007	0,0000036
ТК-ЦТП-1_-24	ТК-ЦТП-1_-23	42,00	100	Подземная	24	5,64	0,1774	2,03E-05	0,0000009	0,0000048
ТК-ЦТП-1_-23	ТК-ЦТП-1_-23А	18,00	100	Подземная	52	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000004	0,0000023
ТК-ЦТП-1_-23А	Коммуни8 тех.п1-о	10,52	50	Подземная	26	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000002	0,0000012
ТК-ЦТП-1_-23А	ШП-000013	4,00	100	Подземная	52	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000001	0,0000005
ОТВ-000037	Гараж,10А тех.п1-о	12,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000003	0,0000013
ШО-000012	Пушкина10А тех.п1-о	22,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000005	0,0000025
Мира,37 тех.п2-о	Мира,39 тех.п1-о	28,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000006	0,0000031
ТК-ЦТП-1_-28	ТК-ЦТП-1_-29	82,00	100	Подземная	29	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000019	0,0000104
ТК-ЦТП-1_-29	Салют тех.п1-о	3,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ТК-ЦТП-1_-29	ТК-ЦТП-1_-31	14,00	100	Подземная	52	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000003	0,0000018
ТК-ЦТП-1_-31	РКМЦ тех.п1-о	3,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ТК-ЦТП-1_-31	Коммуни2 тех.п1-о	32,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000007	0,0000036
ТК-ЦТП-1_-31	ТК-ЦТП-1_-32	34,00	100	Подземная	52	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000008	0,0000043
ТК-ЦТП-1_-32	Кирова,7 тех.п1-о	4,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
ТК-ЦТП-1_-32	ТК-ЦТП-1_-33	62,00	80	Подземная	52	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000014	0,0000075
ТК-ЦТП-1_-33	Кирова,9 тех.п1-о	4,00	80	Подземная	27	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000005
ТК-ЦТП-1_-2	ТК-ЦТП-1_-34	18,00	100	Подземная	52	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000004	0,0000023
ТК-ЦТП-1_-34	ШП-000014	46,00	100	Подземная	52	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000010	0,0000058
ШО-000013	ТК-ЦТП-1_-35	53,00	100	Подземная	52	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000012	0,0000067
ТК-ЦТП-1_-35	Кирова,14 тех.п1-о	2,00	100	Подземная	52	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000000	0,0000003
ТК-ЦТП-1_-35	ШП-000017	6,00	100	Подземная	52	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000001	0,0000008
СТ-ЦТП-1 -т.вр9	ШП-000002	6,00	50	Надземная	52	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000001	0,0000006
ШО-000018	ТК-ЦТП-5_-2	22,00	100	Подземная	15	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000003	0,0000014
ТК-ЦТП-5_-2	ТК-ЦТП-5_-3	20,00	100	Подземная	15	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000002	0,0000013
ТК-ЦТП-5_-3	ТК-ЦТП-5_-4	78,00	100	Подземная	15	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000009	0,0000050
ТК-ЦТП-5_-4	Ленина,42 тех.п1-о	20,00	40	Подземная	52	4,88	0,2050	2,26E-05	0,0000005	0,0000022
ТК-ЦТП-5_-4	ТК-ЦТП-5_-5	22,00	100	Подземная	15	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000003	0,0000014

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
ТК-ЦТП-5_-5	Ленина,44 тех.п1-о	20,00	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000005	0,0000022
ТК-ЦТП-5_-5	ТК-ЦТП-5_-6	38,00	100	Подземная	15	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000004	0,0000024
ТК-ЦТП-5_-6	ШП-000021	20,00	50	Подземная	51	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000005	0,0000022
ТК-ЦТП-5_-6	ТК-ЦТП-5_-7	30,00	100	Подземная	15	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000003	0,0000019
ТК-ЦТП-5_-7	ТК-ЦТП-5_-8	16,00	100	Подземная	15	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000002	0,0000010
ТК-ЦТП-5_-8	ТК-ЦТП-5_-9	36,00	100	Подземная	15	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000004	0,0000023
ТК-ЦТП-5_-9	Ленина,39 тех.п1-о	6,00	50	Подземная	51	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000007
ТК-ЦТП-5_-9	ТК-ЦТП-5_-10	36,00	100	Подземная	15	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000004	0,0000023
ТК-ЦТП-5_-10	ТК-ЦТП-5_-11	40,00	100	Подземная	15	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000005	0,0000026
ТК-ЦТП-5_-11	ШП-000022	20,00	50	Подземная	51	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000005	0,0000022
ТК-ЦТП-5_-11	ТК-ЦТП-5_-12	16,00	100	Подземная	15	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000002	0,0000010
ТК-ЦТП-5_-12	ТК-ЦТП-5_-13	54,00	100	Подземная	51	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000012	0,0000068
ТК-ЦТП-5_-13	ТК-ЦТП-5_-14	42,00	100	Подземная	51	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000009	0,0000053
ТК-Вет___-1	ШП-000093	32,15	150	Надземная	53	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000007	0,0000036
ШО-000029	ТК-Вет___-2	72,00	100	Подземная	53	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000016	0,0000091
ЦТП-Ветлечеб.	ТК-Вет___-1	4,64	150	Подземная	53	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000001	0,0000007
Социал,12/1 тех.п2-о	СТ-ЦТП8 -т.вр 3	27,00	50	Надземная	41	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000006	0,0000029
СТ-ЦТП8 -т.вр 3	Социал,10а тех.п1-о	68,13	50	Надземная	41	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000015	0,0000072
Социал,8/2 тех.п2-о	ТК-ЦТП8___-3	48,00	80	Подземная	53	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000011	0,0000058
ТК-ЦТП8___-3	Социал,8/1 тех.п1-о	9,00	50	Подземная	53	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000002	0,0000010
ТК-ЦТП8___-3	Социал,8 тех.п1-о	43,00	50	Подземная	53	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000010	0,0000048
ТК-ЦТП8___-15	Социал,12 тех.п1-о	7,70	50	Подземная	32	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000002	0,0000009
СТ-ЦТП8 -т.вр 2	ТК-ЦТП8___-1	44,00	150	Надземная	53	5,02	0,1990	2,26E-05	0,0000010	0,0000050
ТК-ЦТП8___-1	магКедр тех.п1-о	4,00	50	Подземная	53	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
ТК-ЦТП8___-1	Социал,12/1 тех.п1-о	16,00	100	Подземная	31	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000004	0,0000020
ТК-ЦТП8___-1	СТ-ЦТП8 -т.вр 5	30,00	150	Подземная	29	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000007	0,0000043
ТК-ЦТП8___-12	Социал,16 тех.п1-о	67,24	50	Подземная	50	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000015	0,0000075
ТК-ЦТП8___-13	ТК-ЦТП8___-12	41,86	50	Подземная	50	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000009	0,0000047
ТК-ЦТП8___-13	Социал,16/1 тех.п1-о	10,94	50	Подземная	50	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000002	0,0000012
ТК-ЦТП8___-14	ТК-ЦТП8___-13	18,78	50	Подземная	50	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000004	0,0000021

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
ТК-ЦТП8__-14	ТК-ЦТП8__-15	65,12	70	Подземная	50	5,24	0,1908	2,26E-05	0,0000015	0,0000077
ТК-ЦТП8__-15	Социал,14 тех.п1-о	12,14	50	Подземная	27	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000003	0,0000014
ТК-ЦТП8__-14	ТК-ЦТП8__-16	39,31	50	Подземная	50	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000009	0,0000044
СТ-ЦТП8 -т.вр 35	Водок(гараж)тех.п1-о	11,86	80	Надземная	52	4,80	0,2083	2,26E-05	0,0000003	0,0000013
СТ-ЦТП8 -т.вр 36	Социал,20/1 тех.п1-о	16,48	50	Надземная	50	4,71	0,2121	2,26E-05	0,0000004	0,0000017
ШО-000040	Водоканал тех.п1-о	11,60	50	Подземная	52	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000003	0,0000013
ШО-000041	Социал,22/3 тех.п1-о	0,39	80	Подземная	27	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000000	0,0000000
Социал,22/3 тех.п2-о	Социал,22/4 тех.п1-о	21,98	50	Подземная	27	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000005	0,0000025
ШО-000042	ТК-ЦТП8__-19	0,63	150	Подземная	50	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000000	0,0000001
ТК-ЦТП8__-19	ТК-ЦТП8__-20	71,64	150	Подземная	26	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000016	0,0000102
ТК-ЦТП8__-20	Социал,22/1 тех.п1-о	2,26	100	Подземная	26	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000001	0,0000003
ТК-ЦТП8__-20	ШП-000112	41,71	150	Подземная	50	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000009	0,0000060
ТК-ЦТП8__-16	Социал,14/1 тех.п1-о	11,29	50	Подземная	27	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000003	0,0000013
ШО-000048	ТК-ЦТП8__-14	4,49	150	Подземная	50	6,35	0,1575	2,26E-05	0,0000001	0,0000006
ШО-000032	ТК-Вет__-33	12,00	100	Подземная	43	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000003	0,0000015
ТК-Вет__-33	СТ-Вет -т.вр 43	60,00	100	Подземная	43	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000014	0,0000076
ТК-Вет__-2	ШП-000094	18,00	50	Подземная	53	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000004	0,0000020
ТК-Вет__-2	ТК-Вет__-3	14,00	100	Подземная	26	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000003	0,0000018
ТК-Вет__-3	БРТС тех.п1-о	4,59	50	Подземная	26	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000001	0,0000005
ОТВ-000036	ст. Ю.Т. ту1-о	3,00	80	Подвальная	52	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000001	0,0000004
СТ-32 кв -т.вр 46	ШП-000083	3,58	80	Надземная	52	5,84	0,1712	2,26E-05	0,0000001	0,0000005
СТ-ЦТП-6 -т.вр10	ПП_104_2023	80,76	50	Подземная	10	4,99	0,2002	1,14E-05	0,0000009	0,0000046
СТ-2а -2а	ПП_102_2019_от	36,45	125	Подземная	14	5,98	0,1671	1,14E-05	0,0000004	0,0000025
УЗВ-НС-1	СТ-БРТС-ШЗ	20,00	500	Надземная	33	6,40	0,1562	2,26E-05	0,0000005	0,0000029
ТК-_19/1_-19/1	ПП_6_2021_от	12,71	80	Подземная	12	5,37	0,1863	1,14E-05	0,0000001	0,0000008
ТК-ЦТП7__-19	ТК-_19/1_-19/1	89,45	100	Подземная	12	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000010	0,0000057
ТК-ЦТП11_-6А	ул. Д.Бедного, 70/3	71,50	50	Подземная	36	4,99	0,2002	2,26E-05	0,0000016	0,0000080
ТК-_____-ЦТП10-о	ПП_101_2021_от	41,47	80	Подземная	12	5,37	0,1863	1,14E-05	0,0000005	0,0000025
ТК-_____-ЦТП11-о	ул. Д.Бедного, 66/3	32,50	40	Подземная	42	4,88	0,2050	2,26E-05	0,0000007	0,0000036
ТК-_19/1_-19/1	ПП_7_2023_от	49,00	69	Подземная	10	5,12	0,1955	1,14E-05	0,0000006	0,0000028

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД). ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Диаметр трубопровода, мм	Вид прокладки тепловой сети	Период эксплуатации, лет	Время восстановления, ч	Интенсивность восстановления, 1/(км*ч)	Интенсивность отказов, 1/ч	Поток отказов, 1/ч	Вероятность отказа
ТК-ЦТП7__-16А	ПП_103_2023_от	162,24	80	Подземная	10	5,37	0,1863	1,14E-05	0,0000018	0,0000099
ТК-ЦТП7__-14	ПП_107_2022_от	217,00	100	Подземная	11	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000025	0,0000139
ТК-ЦТП-1_-10	ПП_5_2022_от	39,62	100	Подземная	11	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000005	0,0000025
СТ-39а -39а	ПП_4_2021	3,77	50	Подземная	10	4,99	0,2002	1,14E-05	0,0000000	0,0000002
СТ-БРТС-38	ПП_108_2022	221,19	40	Подземная	11	4,88	0,2050	1,14E-05	0,0000025	0,0000122
СТ-БРТС-66	ПП_118_2022	97,29	50	Подземная	11	4,99	0,2002	1,14E-05	0,0000011	0,0000055
ТК-ЦТП7__-15	ПП_ТК-ЦТП7__-15/1	76,10	100	Подземная	10	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000009	0,0000049
ПП_ТК-ЦТП7__-15/1	ПП_122_от_2024	19,08	100	Подземная	9	5,64	0,1774	1,14E-05	0,0000002	0,0000012
ПП_ТК-ЦТП7__-15/1	ПП_119_от_2023	7,49	40	Подземная	10	4,88	0,2050	1,14E-05	0,0000001	0,0000004
ТК-БРТС-113	ПП_123_2022	85,48	69	Подземная	11	5,12	0,1955	1,14E-05	0,0000010	0,0000050
ТК-ЦТП11_-21А	ТК-ЦТП11_-25	40,87	80	Подземная	52	5,37	0,1863	2,26E-05	0,0000009	0,0000049
ТК-ЦТП11_-21А	ТК-ЦТП11_-51	104,23	100	Подземная	52	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000024	0,0000132
ТК-ЦТП11_-51	Щорса,13/1 ту1-о	5,71	100	Подземная	52	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000001	0,0000007
ТК-ЦТП11_-51	ПП_ТК-ЦТП11_-51/УЗВ	24,87	100	Подземная	52	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000006	0,0000032
ПП_ТК-ЦТП11_-51/УЗВ	Щорса,11/1 ту1-о	10,48	100	Подземная	52	5,64	0,1774	2,26E-05	0,0000002	0,0000013
ПП_ТК-ЦТП11_-21А-1	СТ-32 кв -т.вр 51	29,85	100	Надземная	16	4,86	0,2057	1,14E-05	0,0000003	0,0000016
ТК-ЦТП11_-21А	ПП_ТК-ЦТП11_-21А-1	62,84	125	Подземная	9	5,98	0,1671	1,14E-05	0,0000007	0,0000043

Таблица 2.2 – Результаты расчета показателей надежности в зоне действия Приуфимской ТЭЦ

Наименование узла ввода	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
ЦРБ	0,91765	0,99498	4,709
гараж ЦРБ	0,91765	0,99500	0,587
ж/д 6,35,37	0,92540	0,99491	0,183
ГДК	0,91182	0,99493	4,680
"Орленок"	0,90938	0,99493	3,427
"Уралсиб"	0,90854	0,99493	0,725
Администрация	0,90938	0,99493	2,612
УПАТП	0,94136	0,99474	1,475
ГИБДД ДРСУ	0,99963	0,99501	11,033
ЦТП БЗЖБК	0,99963	0,99501	56,311
Комм,1	0,94911	0,99473	1,086
Мелконян	0,99963	0,99498	0,441
ОАО "БАЗ"	0,99963	0,99500	2,900
ж/д 18/1	0,99962	0,99494	7,435
ж/д 18/2	0,99955	0,99494	2,228
Социал,18,20	0,99954	0,99494	2,906
ЧП Зотов	0,99963	0,99478	0,413
ПТУ-№9	0,99963	0,99476	5,408
р-н ГУЖКХ	0,99967	0,99473	16,159
ООО "Перекресток"	0,99986	0,99473	15,528
Дет.сад№16 ту1-о	0,90673	0,99493	2,190
Седова118 ту1-о	0,90673	0,99494	5,530
Телеграф ту1-о	0,90673	0,99494	0,675
Седова120 ту1-о	0,90673	0,99495	5,637
Седов,117 ту1-о	0,90877	0,99501	5,358
ПП_106_2020	0,91069	0,99498	1,024
Д.Бед. 85/1 ту1-о	0,90698	0,99495	3,797
Купер ту1-о	0,90695	0,99495	0,100
Лимпопо ту1-о	0,90695	0,99494	0,180
Комар25 ту1-о	0,90695	0,99496	8,894
Д.Бедного97 ту1-о	0,90695	0,99496	5,220
Комар21/1 ту1-о	0,90695	0,99495	3,890
Налоговая ту1-о	0,90695	0,99496	1,445
Комар23/1 ту1-о	0,90695	0,99495	2,283
Комар23 ту1-о	0,90695	0,99495	4,003
Комар21 ту1-о	0,90695	0,99496	2,475
Школа№5 ту1-о	0,90679	0,99493	5,305
Бассейн ту1-о	0,90679	0,99493	0,684
Седова118/1 ту1-о	0,90676	0,99493	3,928
Комар17/1 ту1-о	0,90673	0,99494	5,167
Комар17 ту1-о	0,90673	0,99495	5,158
Комар15 ту1-о	0,90673	0,99496	6,921
Бедн,70/1 ту1-о	0,90644	0,99493	3,150
Бедн,70/2 ту1-о	0,90634	0,99493	4,890
ж/д 99	0,90634	0,99494	6,146
Комар,31 ту1-о	0,90665	0,99499	7,339
Инфекц.отд ту1-о	0,91762	0,99500	2,177
Седова114 ту1-о	0,90693	0,99494	4,085
Пятерочка ту1-о	0,90693	0,99494	0,564
Седова116 ту1-о	0,90693	0,99495	3,909

Наименование узла ввода	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
ЦТП-6 ту1-о	0,91764	0,99498	0,789
Чехова,7 ту1-о	0,91757	0,99501	0,829
Чехова,7/2 ту1-о	0,91757	0,99501	0,937
Чехова,9/1 ту1-о	0,91686	0,99498	0,364
Чехова,5/1 ту1-о	0,91686	0,99499	0,927
Чехова,5 ту1-о	0,91686	0,99499	0,944
Чехова,3 ту1-о	0,91686	0,99500	0,944
Чехова,1 ту1-о	0,91686	0,99500	0,957
Комар,3/2 ту1-о	0,91686	0,99499	0,926
Комар,3/1 ту1-о	0,91686	0,99499	0,928
Комар,3 ту1-о	0,91686	0,99500	0,930
Комар,1 ту1-о	0,91686	0,99500	0,915
Комар,5 ту1-о	0,91686	0,99500	0,953
Комар,5/1 ту1-о	0,91686	0,99501	0,934
Комар,7 ту1-о	0,91686	0,99501	0,910
Комар,7/1 ту1-о	0,91686	0,99501	0,973
Комар,3/3 ту1-о	0,91686	0,99499	0,804
Комар,5/3 ту1-о	0,91686	0,99499	0,812
Комар,5/2 ту1-о	0,91686	0,99500	0,830
Комар,7/3 ту1-о	0,91686	0,99500	0,822
Комар,7/2 ту1-о	0,91686	0,99500	0,829
Комар,11/2 ту1-о	0,91686	0,99500	2,402
ФСБ ту1-о	0,91553	0,99499	0,813
Гараж ФСБ ту1-о	0,91553	0,99499	0,101
Седов,111/2 ту1-о	0,91493	0,99499	2,285
Седов,111/1 ту1-о	0,91493	0,99500	2,306
д.сад№10 ту1-о	0,91493	0,99500	2,302
Седов,111/4 ту1-о	0,91489	0,99498	2,186
Седов,111/3 ту1-о	0,91489	0,99498	3,436
Седов,113/1 ту1-о	0,91489	0,99499	2,874
Седов,113/2 ту1-о	0,91489	0,99499	3,021
д.сад№11 ту1-о	0,91489	0,99500	2,482
Седов,111 ту1-о	0,91489	0,99501	5,117
маг.Лаб-т ту1-о	0,91489	0,99501	0,126
Седов,113 ту1-о	0,91489	0,99502	5,914
Седов,113/3 ту1-о	0,91489	0,99504	3,337
Седов,115/1 ту1-о	0,91489	0,99504	3,048
Седов,115 ту1-о	0,91489	0,99504	5,472
Комар,11 ту1-о	0,91489	0,99505	2,874
Комар,11/1 ту1-о	0,91489	0,99504	2,902
Комар,9 ту1-о	0,91489	0,99506	1,310
Цветочная,5 ту1-о	0,91768	0,99496	0,400
Цветочн,29 ту1-о	0,91768	0,99500	0,580
Терап.отд ту1-о	0,91757	0,99501	2,064
Полик-ка ту1-о	0,91757	0,99503	4,297
Першин,3/4 ту1-о	0,91757	0,99499	1,029
Першин,3/3 ту1-о	0,91757	0,99502	1,042
Першин,3/2 ту1-о	0,91757	0,99501	1,039
Першин,3/1 ту1-о	0,91757	0,99502	1,051
Першин,1/1 ту1-о	0,91757	0,99502	2,297
Першин,3 ту1-о	0,91757	0,99503	3,577

Наименование узла ввода	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
Першин,1 ту1-о	0,91757	0,99503	2,437
Чехова,15 ту1-о	0,91757	0,99504	2,406
Чехова,11/2 ту1-о	0,91757	0,99500	0,821
Чехова,9/2 ту1-о	0,91757	0,99500	0,803
Чехова,11/1 ту1-о	0,91757	0,99501	0,822
Чехова,11 ту1-о	0,91757	0,99501	0,823
Зол. век ту1-о	0,91757	0,99501	0,103
Чехова,13 ту1-о	0,91757	0,99502	0,852
Чехова,9 ту1-о	0,91757	0,99501	0,818
Школа№4 ту1-о	0,91541	0,99503	4,944
Першин,7/2 ту1-о	0,91541	0,99502	3,613
Першин,7/3 ту1-о	0,91541	0,99503	4,889
Першин,7/1 ту1-о	0,91541	0,99503	5,580
Першин,5 ту1-о	0,91541	0,99503	5,271
Першин,7 ту1-о	0,91541	0,99504	4,324
Першин,2 ту1-о	0,91958	0,99495	5,241
Чехова,16 ту1-о	0,91768	0,99495	1,015
Чехова,14 ту1-о	0,91768	0,99495	1,027
Чехова,12 ту1-о	0,91768	0,99496	1,076
Цветочная,3 ту1-о	0,91768	0,99496	0,431
Д.Бедного,81 ту1-о	0,90695	0,99493	3,423
Д.Бед,79 ту1-о	0,90696	0,99493	5,256
Седова,112/2 ту1-о	0,90698	0,99493	3,732
Шатлык ту1-о	0,90698	0,99493	0,777
Д.Бед,95 ту1-о	0,90696	0,99493	5,101
Сударушка ту1-о	0,90696	0,99493	0,087
ТСК "Мир" ту1-о	0,90695	0,99494	0,885
Д.Бед,77 ту1-о	0,90695	0,99495	5,409
Тимерхан ту1-о	0,90695	0,99493	1,118
Д.Бед,85 ту1-о	0,90695	0,99494	5,211
Дет.сад№15 ту1-о	0,90699	0,99494	2,974
Седова,112/1 ту1-о	0,90695	0,99493	3,302
Седова112 ту1-о	0,90695	0,99494	3,692
Седова110 ту1-о	0,90695	0,99494	2,597
Проспект ту1-о	0,90695	0,99495	0,148
Культ.разв ту1-о	0,90695	0,99495	1,753
маг.Алсу ту1-о	0,91489	0,99503	0,238
Бедн.66/2 ту1-о	0,90704	0,99494	7,464
Бедн,66 ту1-о	0,90673	0,99493	8,931
Бедн,68/1 ту1-о	0,90664	0,99494	3,189
Бедн.68 ту1-о	0,90661	0,99493	2,411
Бедн,68Г ту1-о	0,90661	0,99493	4,701
Бедн,68Б ту1-о	0,90653	0,99493	4,955
Бедн,68/2 ту1-о	0,90664	0,99494	3,226
Чистяк,43 ту1-о	0,90678	0,99494	3,505
Зелен,7 ту1-о	0,90665	0,99499	3,782
ЦТП-11 ту1-о	0,90709	0,99493	0,414
Гафури,4 ту1-о	0,90709	0,99495	0,143
Чистяк,52а ту1-о	0,90709	0,99497	0,127
ж/д 43/1	0,90685	0,99493	3,835
ж/д 68/5	0,90653	0,99494	4,838

Наименование узла ввода	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
Седов,107 ту1-о	0,91541	0,99504	2,169
Седова,107 ту2-о	0,91541	0,99505	2,256
Седова,107 ту3-о	0,91541	0,99506	2,622
Першин,6 ту1-о	0,91958	0,99493	3,666
ПП_104_2023	0,91958	0,99495	1,731
Чистяк,32 ту1-о	0,90709	0,99501	0,870
Расков,51/1 ту1-о	0,90709	0,99501	0,915
Расков,53/1 ту1-о	0,90709	0,99501	0,909
Расков,55 ту1-о	0,90709	0,99501	0,692
Расков,55/1 ту1-о	0,90709	0,99502	0,702
Расков,57/1 ту1-о	0,90709	0,99502	0,712
Расков,57 ту1-о	0,90709	0,99502	0,708
Расков,53 ту1-о	0,90709	0,99502	0,723
Расков,51 ту1-о	0,90709	0,99503	0,628
Чистяк,25а ту1-о	0,90709	0,99498	0,127
Чистяк,19 ту1-о	0,90709	0,99500	0,862
Чистяк,22 ту1-о	0,90709	0,99502	0,682
ул. Щорса, 11	0,90709	0,99503	0,551
Щорса,13 ту1-о	0,90709	0,99503	1,023
Чистяк,26 ту1-о	0,90709	0,99502	0,544
ул. Чистякова, 28	0,90709	0,99502	3,219
ул. Чистякова, 13	0,90709	0,99502	3,329
Чистяк,11 ту1-о	0,90709	0,99503	0,917
Седова,64 ту1-о	0,94096	0,99485	0,102
Бедного,31а ту1-о	0,94096	0,99488	0,202
Бедного,8 ту1-о	0,94096	0,99489	0,283
Бедного,21 ту1-о	0,94096	0,99490	0,100
Трудовая,8 ту1-о	0,90709	0,99504	0,745
Чистяк,20 ту1-о	0,90709	0,99503	0,911
Южнее ул. Чистякова, 11	0,90709	0,99503	0,836
Буденого,8 ту1-о	0,94105	0,99479	0,835
Западная,3 ту1-о	0,94096	0,99481	0,124
Седова,10 ту1-о	0,94119	0,99479	0,080
Седова,21 ту1-о	0,94109	0,99478	0,122
Седова,22 ту1-о	0,94105	0,99479	0,708
Гараж пед. ту1-о	0,94862	0,99480	0,256
Лугов,5 ту1-о	0,94136	0,99478	0,740
Седова,4 ту1-о	0,94136	0,99480	1,207
Седова,2 ту1-о	0,94136	0,99480	1,135
Храм ту1-о	0,94133	0,99478	0,293
Совет,9/1 ту1-о	0,94862	0,99481	0,506
Социал,8/2 ту1-о	0,99931	0,99496	1,003
д.сад№12 ту1-о	0,99931	0,99496	0,940
Худайб,18 ту1-о	0,99931	0,99498	0,782
Худайб,20 ту1-о	0,99931	0,99498	0,782
Социал,6 ту1-о	0,99931	0,99498	4,011
Роднич,53 ту1-о	0,99931	0,99500	0,135
Шоссейн,38 ту1-о	0,99931	0,99501	0,131
Кадом,5/1 ту1-о	0,99931	0,99495	1,014
Кадом,5 ту1-о	0,99931	0,99496	1,012
Кадом,5/2 ту1-о	0,99931	0,99497	2,249

Наименование узла ввода	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
Кадам,5/3 ту1-о	0,99931	0,99497	2,086
Кадам,3 ту1-о	0,99931	0,99496	1,013
Кадам,1 ту1-о	0,99931	0,99496	1,013
Гаражи9 ту1-о	0,94876	0,99478	0,110
Зенцова,4 ту1-о	0,94876	0,99478	0,555
Советская,22 ту1-о	0,94862	0,99479	0,437
Общежитие ту1-о	0,94862	0,99479	0,483
Пед.колледж ту1-о	0,94862	0,99479	2,542
Коммунист,19 ту1-о	0,94853	0,99478	1,245
Коммунист25 ту1-о	0,94853	0,99480	0,225
Сбербанк ту1-о	0,94850	0,99479	0,661
Гараж банка ту1-о	0,94850	0,99479	0,112
Коммунист34 ту1-о	0,95328	0,99474	0,228
Коммунист36 ту1-о	0,95328	0,99475	0,255
Мира,55 ту1-о	0,95328	0,99476	0,766
Мира,66 ту1-о	0,95328	0,99477	1,300
Коммуни,36/1 ту1-о	0,95328	0,99473	5,323
Мира,43 ту1-о	0,95328	0,99473	2,094
Мира,43/1 ту1-о	0,95328	0,99474	1,574
Мира,41 ту1-о	0,94833	0,99479	3,043
ЦТП-9 ту1-о	0,95328	0,99473	0,250
Зенцова,14 ту1-о	0,95853	0,99479	0,316
Гараж2-ту1-о	0,94876	0,99475	0,113
Советская,6 ту1-о	0,94873	0,99475	1,320
Магазин1-ту1-о	0,94876	0,99475	0,192
Гараж3 ту1-о	0,94911	0,99474	0,213
Гараж4 ту1-о	0,94911	0,99475	0,056
Прок-ра ту1-о	0,94911	0,99475	0,265
Гараж5 ту1-о	0,94911	0,99474	0,095
ГОРОНО ту1-о	0,94911	0,99474	0,923
Казна-ство ту1-о	0,94911	0,99475	0,590
Пушкина,6 ту1-о	0,94876	0,99474	0,558
Пушкина,8 ту1-о	0,94876	0,99475	0,707
Гараж7 ту1-о	0,94876	0,99475	0,088
Гараж8 ту1-о	0,94876	0,99475	0,150
Магазин2 ту1-о	0,94876	0,99476	0,758
Магазин3 ту1-о	0,94876	0,99476	0,577
Советская,12 ту1-о	0,94876	0,99476	0,070
Совет,16 ту1-о	0,94876	0,99476	3,254
Коммунист,9 ту1-о	0,94874	0,99477	0,505
Мастерские ту1-о	0,94876	0,99477	1,319
Совет,9 ту1-о	0,94862	0,99481	0,460
Пушкина1 ту1-о	0,94833	0,99479	3,923
Пушкина1Б ту1-о	0,94833	0,99479	0,108
Коммуни5 ту1-о	0,94860	0,99474	0,671
Коммуни7 ту1-о	0,94860	0,99475	0,651
Коммуни2/1 ту1-о	0,94860	0,99475	2,373
ст. Ю.Т. ту1-о	0,94860	0,99475	0,857
Гаражст.Ю.Т.ту1-о	0,94860	0,99475	0,056
Коммуни4 ту1-о	0,94860	0,99476	1,122
Коммуни6 ту1-о	0,94860	0,99477	1,107

Наименование узла ввода	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
Коммуни10 ту1-о	0,94860	0,99476	0,893
Коммуни8 ту1-о	0,94860	0,99476	0,894
Пушкина,10А ту1-о	0,94860	0,99478	0,126
Мира,37 ту1-о	0,94860	0,99478	0,083
Мира,39 ту1-о	0,94860	0,99479	0,086
Салют ту1-о	0,94860	0,99476	0,529
РКМЦ ту1-о	0,94860	0,99476	0,067
Коммуни2 ту1-о	0,94860	0,99476	1,095
Кирова,7 ту1-о	0,94860	0,99476	0,886
Кирова,9 ту1-о	0,94860	0,99477	0,801
Кирова,3 ту1-о	0,94860	0,99475	0,799
Кирова,14 ту1-о	0,94860	0,99476	0,547
Охрана ту1-о	0,94860	0,99477	0,214
Спортзал ту1-о	0,94860	0,99478	0,836
Кирова,40 ту1-о	0,95853	0,99474	0,112
Ленина,42 ту1-о	0,95853	0,99475	0,073
Кирова,44 ту1-о	0,95853	0,99475	0,116
Ленина,48 ту1-о	0,95853	0,99475	0,128
Ленина,48/2 ту1-о	0,95853	0,99476	0,127
Ленина,47 ту1-о	0,95853	0,99477	0,123
Кирова,58 ту1-о	0,97737	0,99474	1,095
Социал,10 ту1-о	0,99931	0,99496	0,783
маг.Лавка ту1-о	0,99931	0,99497	0,092
Социал,10а ту1-о	0,99931	0,99497	0,187
Социал,8/1 ту1-о	0,99931	0,99497	1,116
Социал,8 ту1-о	0,99931	0,99497	0,894
Социал,12 ту1-о	0,99931	0,99495	0,812
маг.Кедр ту1-о	0,99931	0,99495	0,078
Социал,12/1 ту1-о	0,99931	0,99495	2,660
Социал,16 ту1-о	0,99931	0,99495	0,817
Социал,16/1 ту1-о	0,99931	0,99494	0,810
Социал,14 ту1-о	0,99931	0,99495	0,812
Социал,14/1 ту1-о	0,99931	0,99495	0,812
Водок(быт) ту1-о	0,99945	0,99494	0,140
Водок(гараж)ту1-о	0,99945	0,99494	0,878
Социал,20/1 ту1-о	0,99945	0,99494	0,760
Водоканал ту1-о	0,99945	0,99494	0,316
Социал,22/3 ту1-о	0,99945	0,99494	0,754
Социал,22/4 ту1-о	0,99945	0,99495	0,995
Социал,22/1 ту1-о	0,99945	0,99495	2,646
Социал,22 ту1-о	0,99945	0,99497	0,740
Социал,24 ту1-о	0,99945	0,99497	0,796
Социал,24/1 ту1-о	0,99945	0,99497	1,066
Социал,22/2 ту1-о	0,99945	0,99498	1,683
Гараж БЭУ ту1-о	0,99945	0,99495	1,787
Админ БЭУту1-о	0,99945	0,99497	0,446
ПП_102_2019_от	0,99931	0,99495	4,863
Зареч,75 ту1-о	0,99657	0,99476	0,174
Зареч,67 ту1-о	0,99657	0,99477	0,088
Зареч,69 ту1-о	0,99657	0,99477	0,088
Зареч,69а ту1-о	0,99657	0,99477	0,171

Наименование узла ввода	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
БРТС ту1-о	0,99657	0,99474	0,124
ЦТП-4	0,97737	0,99476	1,593
ПП_6_2021_от	0,90673	0,99495	2,123
ул. Д.Бедного, 70/3	0,90641	0,99494	1,843
ПП_101_2021_от	0,90877	0,99499	2,219
ул. Д.Бедного, 66/3	0,90709	0,99494	0,419
ПП_7_2023_от	0,90673	0,99495	2,574
ПП_103_2023_от	0,90673	0,99497	5,980
ПП_107_2022_от	0,90679	0,99495	12,582
ПП_5_2022_от	0,94862	0,99479	6,796
ПП_4_2021	0,99945	0,99496	2,053
ПП_108_2022	0,99986	0,99474	0,839
ПП_118_2022	0,99977	0,99473	1,967
ПП_119_от_2023	0,90676	0,99493	0,918
ПП_122_от_2024	0,90676	0,99493	13,380
ПП_123_2022	0,94248	0,99473	3,613
Щорса,13/1 ту1-о	0,90709	0,99502	1,532
Щорса,11/1 ту1-о	0,90709	0,99503	1,636

2.1 Анализ результатов расчета показателей надежности теплоснабжения

Повышение надежности теплоснабжения это задача, которая требует комплексного подхода и включает ряд мер, направленных на предотвращение аварий и своевременную ликвидацию возникающих повреждений. К таким мероприятиям можно отнести: проведения регулярных капитальных ремонтов трубопроводов, а также разработка планов проведения реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих теплопроводов; секционирование наиболее протяженных участков тепловых сетей с целью снижения времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварии; оптимизация работы аварийно-восстановительной службы, ее техническая оснащенность также позволит снизить время на ликвидацию аварийных ситуаций.

Сравнительная оценка значений ВБР в зонах действия источников тепловой энергии городского поселения города Благовещенск показана на рисунке 2.1, сравнительная оценка коэффициентов готовности – на рисунке 2.2.

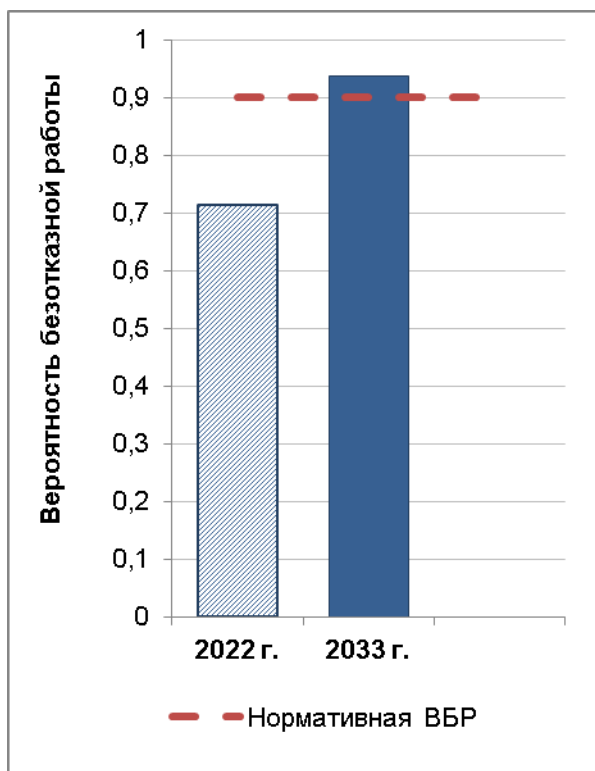


Рисунок 2.1 – Сравнительная оценка средних значений вероятностей безотказной работы потребителей города Благовещенск

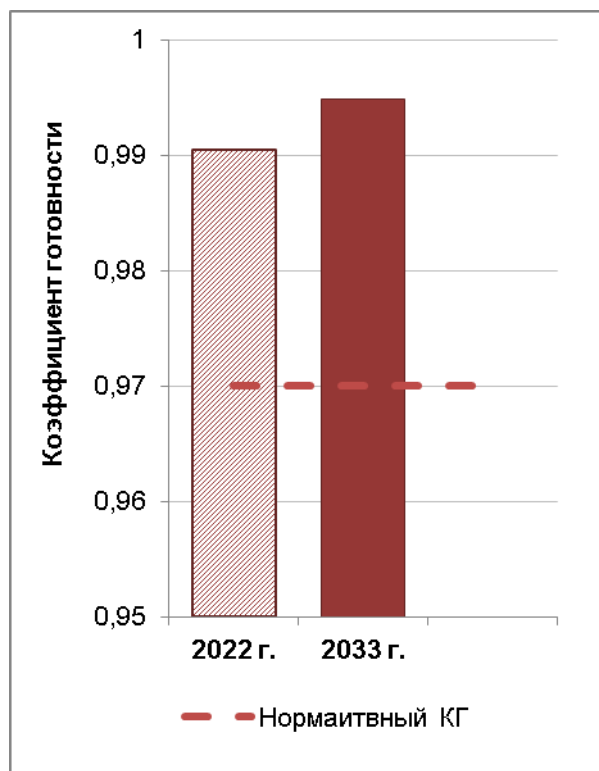


Рисунок 2.2 – Сравнительная оценка средних значений коэффициентов готовности потребителей города Благовещенск

Из анализа данных расчета можно сделать вывод, что величины показателя вероятности безотказной работы (0,94) и коэффициента готовности (0,99) к 2033 г. превышают нормативные значения, что говорит о достаточно высоком уровне надежности перспективного теплоснабжения.

2.2 Моделирование аварийного режима при отказе головного участка теплопровода от источника тепловой энергии

Расчеты послеаварийных ситуаций выполняются с помощью математических моделей потокораспределения, реализованных в программно-расчетном комплексе ГИС Zulu ПРК ZuluThermo. Моделирование производится для двухлинейной расчетной схемы путем автоматического поочередного исключения элементов ТС. Для анализа возможности обеспечения нормативных показателей надежности теплоснабжения с перспективной тепловой нагрузкой (на конец периода разработки схемы теплоснабжения) рассмотрен вариант отказа головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии.

При моделировании отказа головного участка теплопровода в расчет принима-

лось максимальное нормативное время ремонтно-восстановительного периода после отказа, регламентированное СНиП 41-02-2003. Тепловые сети.

При расчете аварийных режимов Приуфимской ТЭЦ г.п. город Благовещенск принято:

- участок Приуфимская ТЭЦ – СТ-БРТС-8, Ду600, L=77 м;
- продолжительность отопительного периода: 209 суток = 5016 ч (СП 131.13330.2020);
- расчетная температура наружного воздуха: - 33 град.С;
- средняя температура наружного воздуха в отопительном периоде: -5,9 град.С;
- минимально допустимая температура воздуха в зданиях потребителей: +12 град.С.

Для тепловых сетей от Приуфимской ТЭЦ характерна «тупиковая» структура, с отсутствием резервных связей между магистралями и другими источниками. Таким образом, возникновение аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода приведет к отключению теплоснабжения у потребителей, расположенных выше отказавшего участка.

В результате расчета аварийного режима отказ на головном участке тепловой сети привел к возникновению 341 нарушению теплоснабжения потребителей со снижением температуры внутреннего воздуха в конце периода восстановления до -6 град.С.

Сценарии с прекращением осуществления внешнего теплоснабжения на длительный срок представленные выше являются **запроектными видами аварий**.

Результаты расчетов показателей надежности тепловых сетей показывают, что вероятность безотказной работы (ВБР) и коэффициент готовности (КГ) для СЦТ г.п. города Благовещенск имеют значения выше нормативных. То есть система теплоснабжения имеет способность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже нормативных, а также характеризуется таким состоянием системы которое способно в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

В результате оценки надежности теплоснабжения, проведенной в порядке, установленном требованиями к схемам теплоснабжения, выявлено отсутствие необ-

ходимости в мероприятиях по установке резервного оборудования, организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения.